


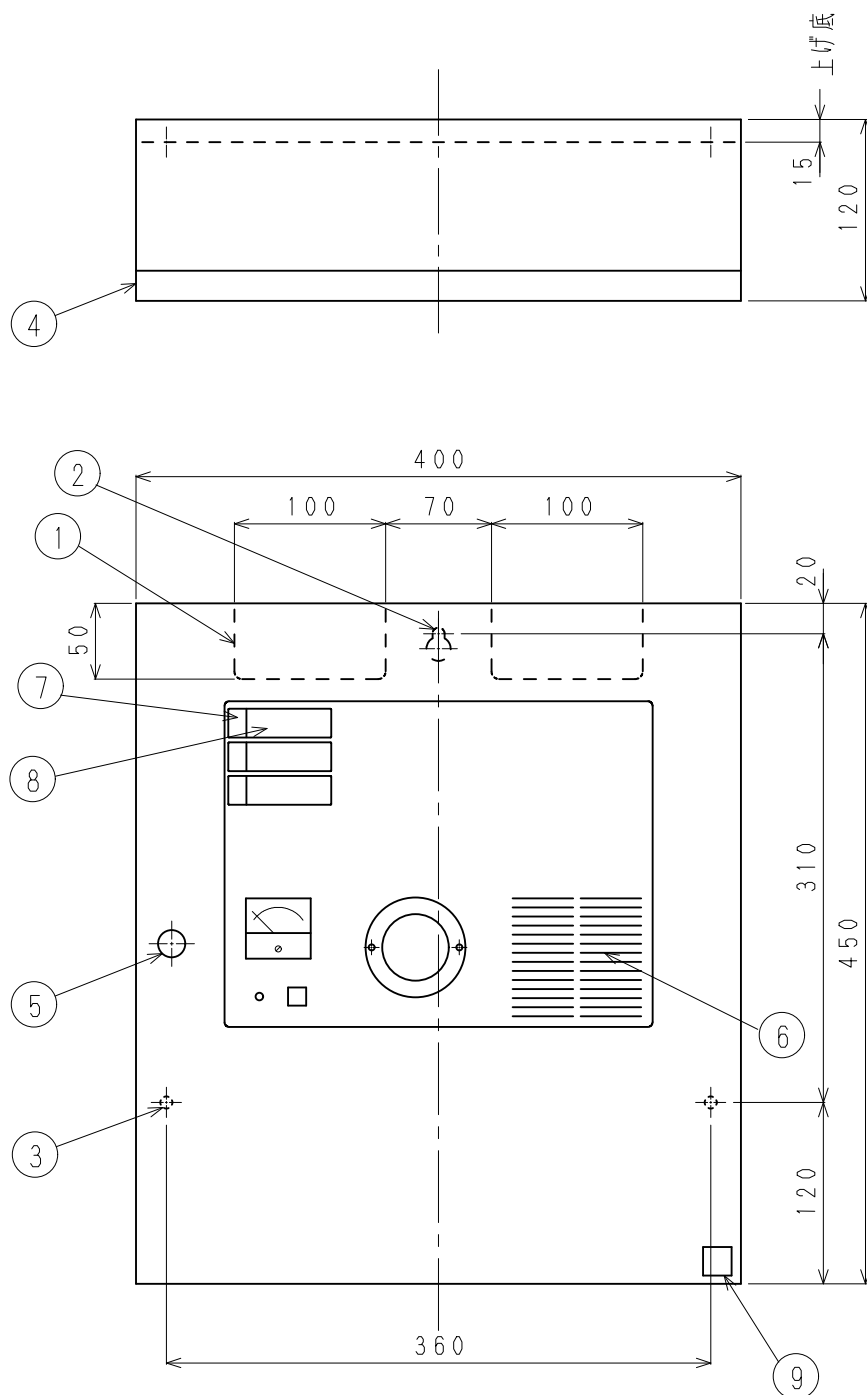

9	合格証票	1
8	記名窓	3
7	火災地区表示灯	3
6	操作部、音響孔	1
5	コインロック	1
4	扉	1
3	取付孔 $\phi 8$	2
2	取付ダルマ孔 $\phi 8$ 用	1
1	配線口 100×48	2
No.	名 称	数

S = 1 / 5

型式番号	認評非第14~36号	制定日	2016年 9月15日	改	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NEA902AEC03A	品 名	非常警報設備 操作部3回線 外観図	図 番	6A-07090-03L