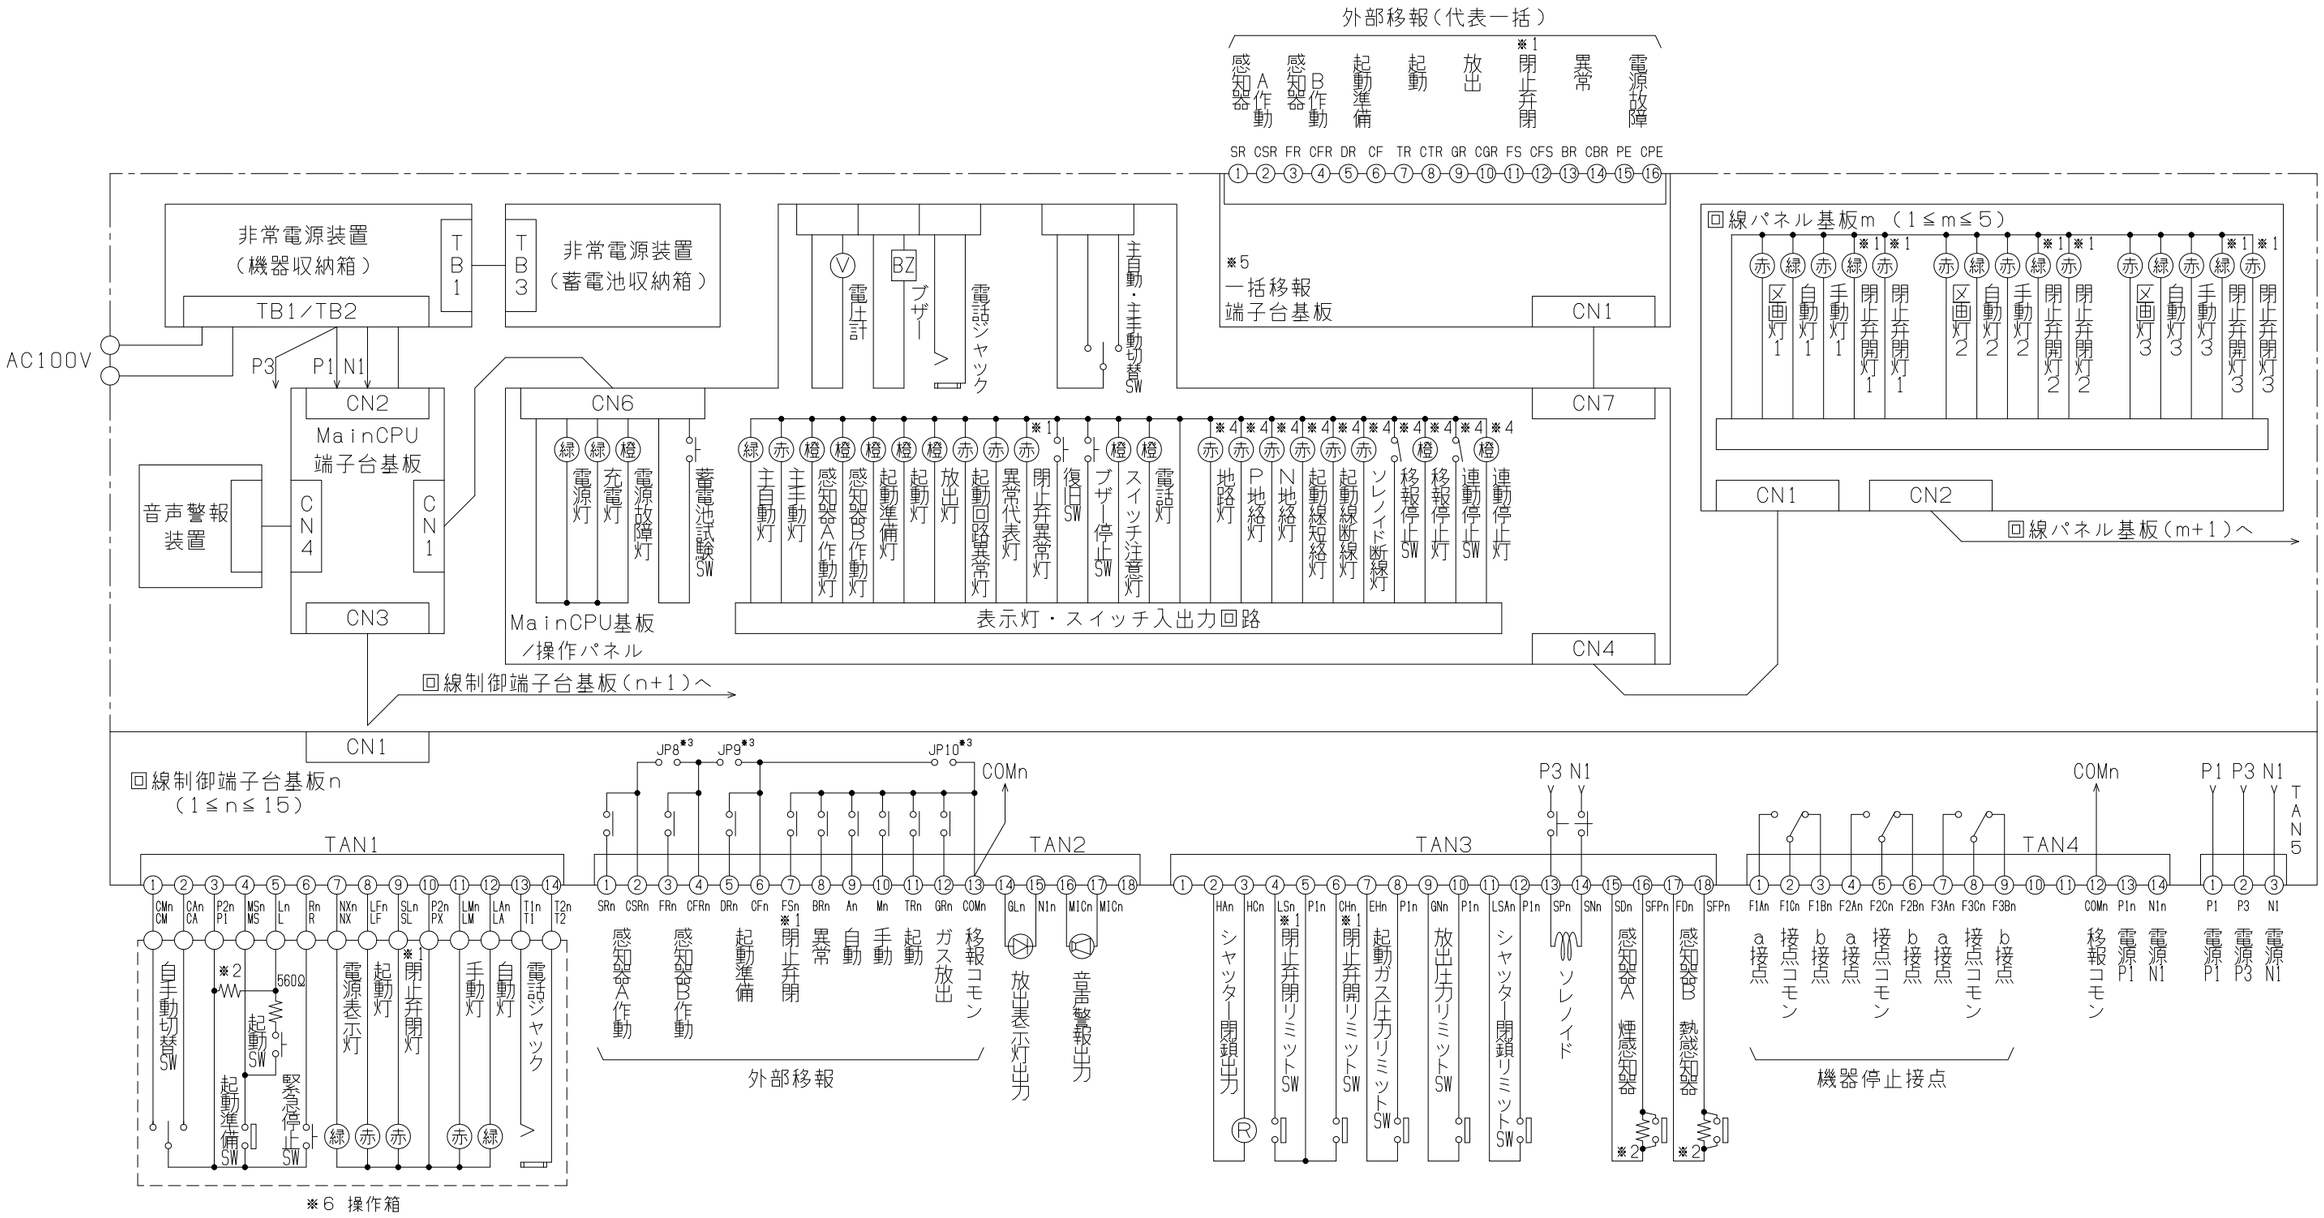


（一財）日本消防設備安全センター認定品	
型式記号	CP-SD-A
分類記号	-01~-04：粉末（認定外）
	-11~-14：二酸化炭素
	-21~-24：IG-541
	-31~-34：窒素
	-41~-44：ハロン1301
	-51~-54：HFC-227ea
認定番号	制-106
起動方式	自手動区画別切替

※1　二酸化炭素消火設備制御盤の場合に限る。
※2　各回線末端の操作箱および感知器には、図の通り終端抵抗5．1kΩを接続すること。
※3　標準仕様ではオープンのため、必要に応じて制御盤製造仕様書にてジャンパー設定を指示すること。
※4　制御盤扉裏から操作・確認できる位置に実装。
※5　1回線仕様の場合は一括移報端子台未実装。
※6　操作箱の接続個数は各回線最大2個。

月日	2026．08．27	作成	綴木	審査	鍋川	承認	畑本	名称	不活性ガス消火設備等制御盤 CP-SD-A型（区画別自手動） 展開接続図	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBC630	7