関連機器

（寸法単位：mm）

中継器（移報リレー）
NCH401EXA

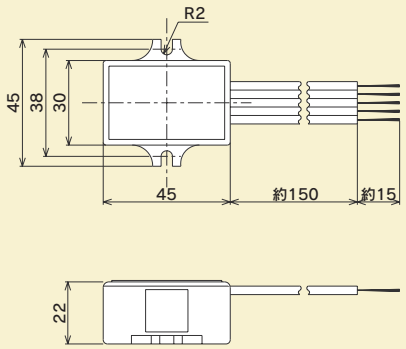

遠隔試験アダプタ
BGH9110

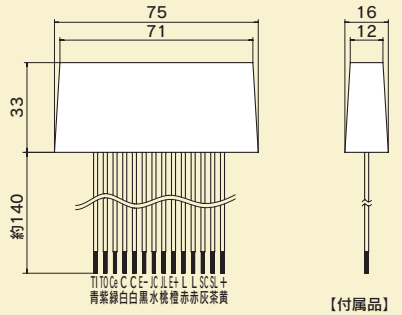

【付属品】
終端抵抗器
3kΩ　1W

中継器（移報リレー）結線図
NCH401EXA

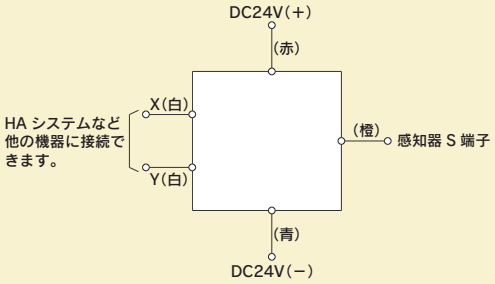

遠隔試験システム図

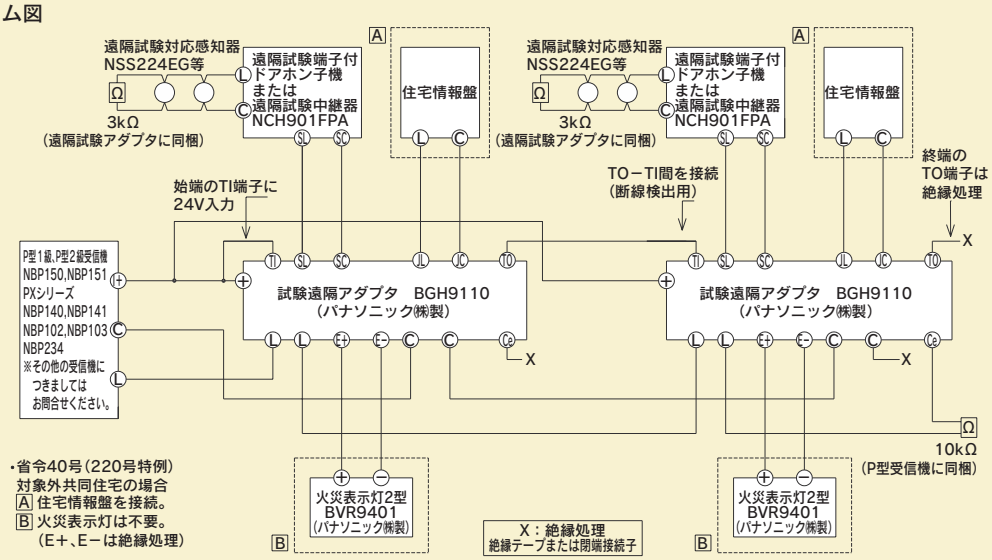

・省令40号（220号特例）
対象外共同住宅の場合
A 住宅情報盤を接続。
B 火災表示灯は不要。
（E+、E−は絶縁処理）

・高所などの遠隔試験の場合
A 住宅情報盤は不要。
（JL、JCは絶縁処理）
B 火災表示灯を接続。

注1. 本システムは感知器の点検が原則として必要です。所轄消防署の指示がある場合がありますので、事前に打ち合わせを行ってください。

注2. 省令40号（220号特例）対象外共同住宅住戸内住宅情報盤と住棟用P型1級受信機の接続には接続仕様確認が必要です。別途お問合せください。

注3. I+の電源による遠隔試験アダプタ、遠隔試験対応感知器の接続数には制限があり、不足する場合、別途電源装置が必要となります。別途お問合せください。