

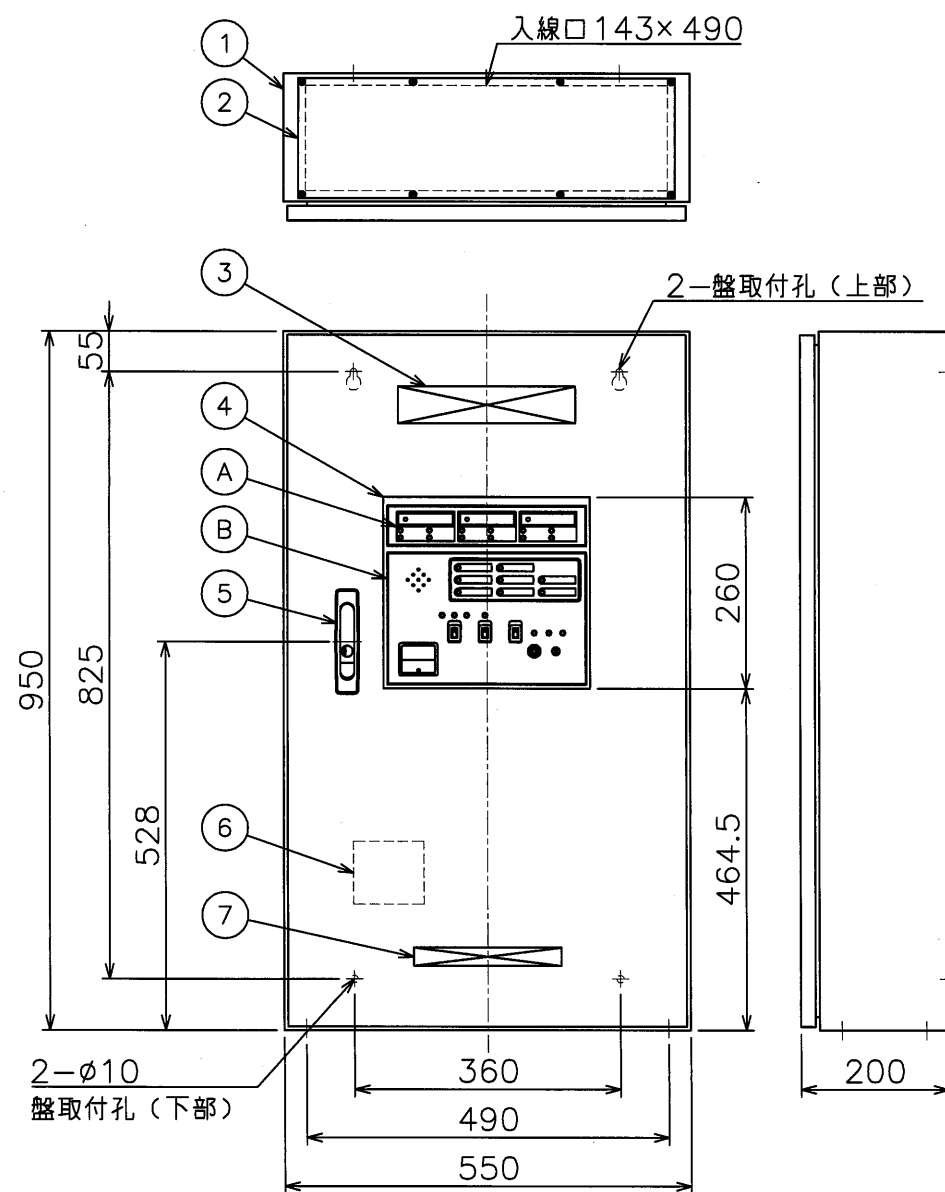
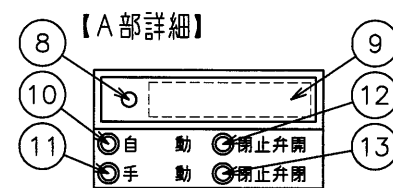


【盤取付孔（上部）詳細】



【B部詳細】

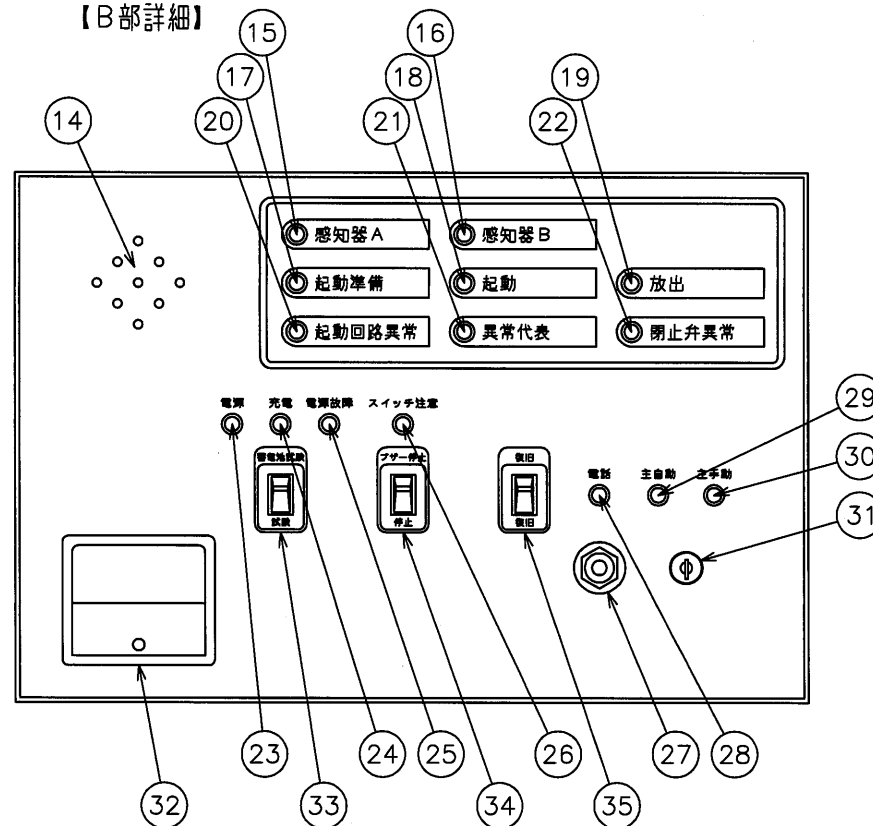

仕 様	
箱 体 形 状	壁掛型 H950×W550×D200
箱 体 材 質	SPCC 1.6t
質 量	約46kg（標準仕様3回線の場合）
塗 装 色	マンセル5Y7/1半ツヤ（ライトベージュ） または指定色（パネル部は黒地）
入力電源範囲	AC90～110V
回 路 電 圧	定格DC24V
蓄 電 池 設 備	内蔵式
回 線 数	2～3回線

月 日	2025.01.16	作 成	（印）	審 査	（印）	承 認	（印）	名 称	不活性ガス消火設備等制御盤CP-SD-A型 （区画別自手動，2～3回線）外形図
-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

日本ドライケミカル株式会社

図 番

CBC621

6

（一財）日本消防設備安全センター認定品	
型式記号	CP-SD-A
分類記号	- 02: 粉末（認定外） - 12: 二酸化炭素 - 22: IG-541 - 32: 窒素 - 42: ハロン1301 - 52: HFC-227ea
認定番号	制-106
起動方式	自手動区画別切替

品 番	品 名	備 考
1	箱体	
2	配線口カバー	
3	設備名称板	
4	操作パネル	
5	ハンドル	
6	認定銘板	
7	社名板	
8	区画灯	表示灯 赤色
9	区画銘板	
10	自動灯	表示灯 緑色
11	手動灯	表示灯 赤色
12*	閉止弁開灯	表示灯 緑色
13*	閉止弁閉灯	表示灯 赤色
14	ブザー	
15	感知器A作動灯	表示灯 橙色
16	感知器B作動灯	表示灯 橙色
17	起動準備灯	表示灯 橙色
18	起動灯	表示灯 橙色
19	放出灯	表示灯 橙色
20	起動回路異常灯	表示灯 赤色
21	異常代表灯	表示灯 赤色
22*	閉止弁異常灯	表示灯 赤色
23	電源灯	表示灯 緑色
24	充電灯	表示灯 緑色
25	電源故障灯	表示灯 橙色
26	スイッチ注意灯	表示灯 橙色
27	電話ジャック	
28	電話灯	表示灯 橙色
29	主自動灯	表示灯 緑色
30	主手動灯	表示灯 赤色
31	主自動手動切替スイッチ	キースイッチ
32	直流電圧計	
33	蓄電池試験スイッチ	レバースイッチ 白色
34	ブザー停止スイッチ	レバースイッチ 白色
35	復旧スイッチ	レバースイッチ 赤色

※二酸化炭素消火設備制御盤の場合に限る。