


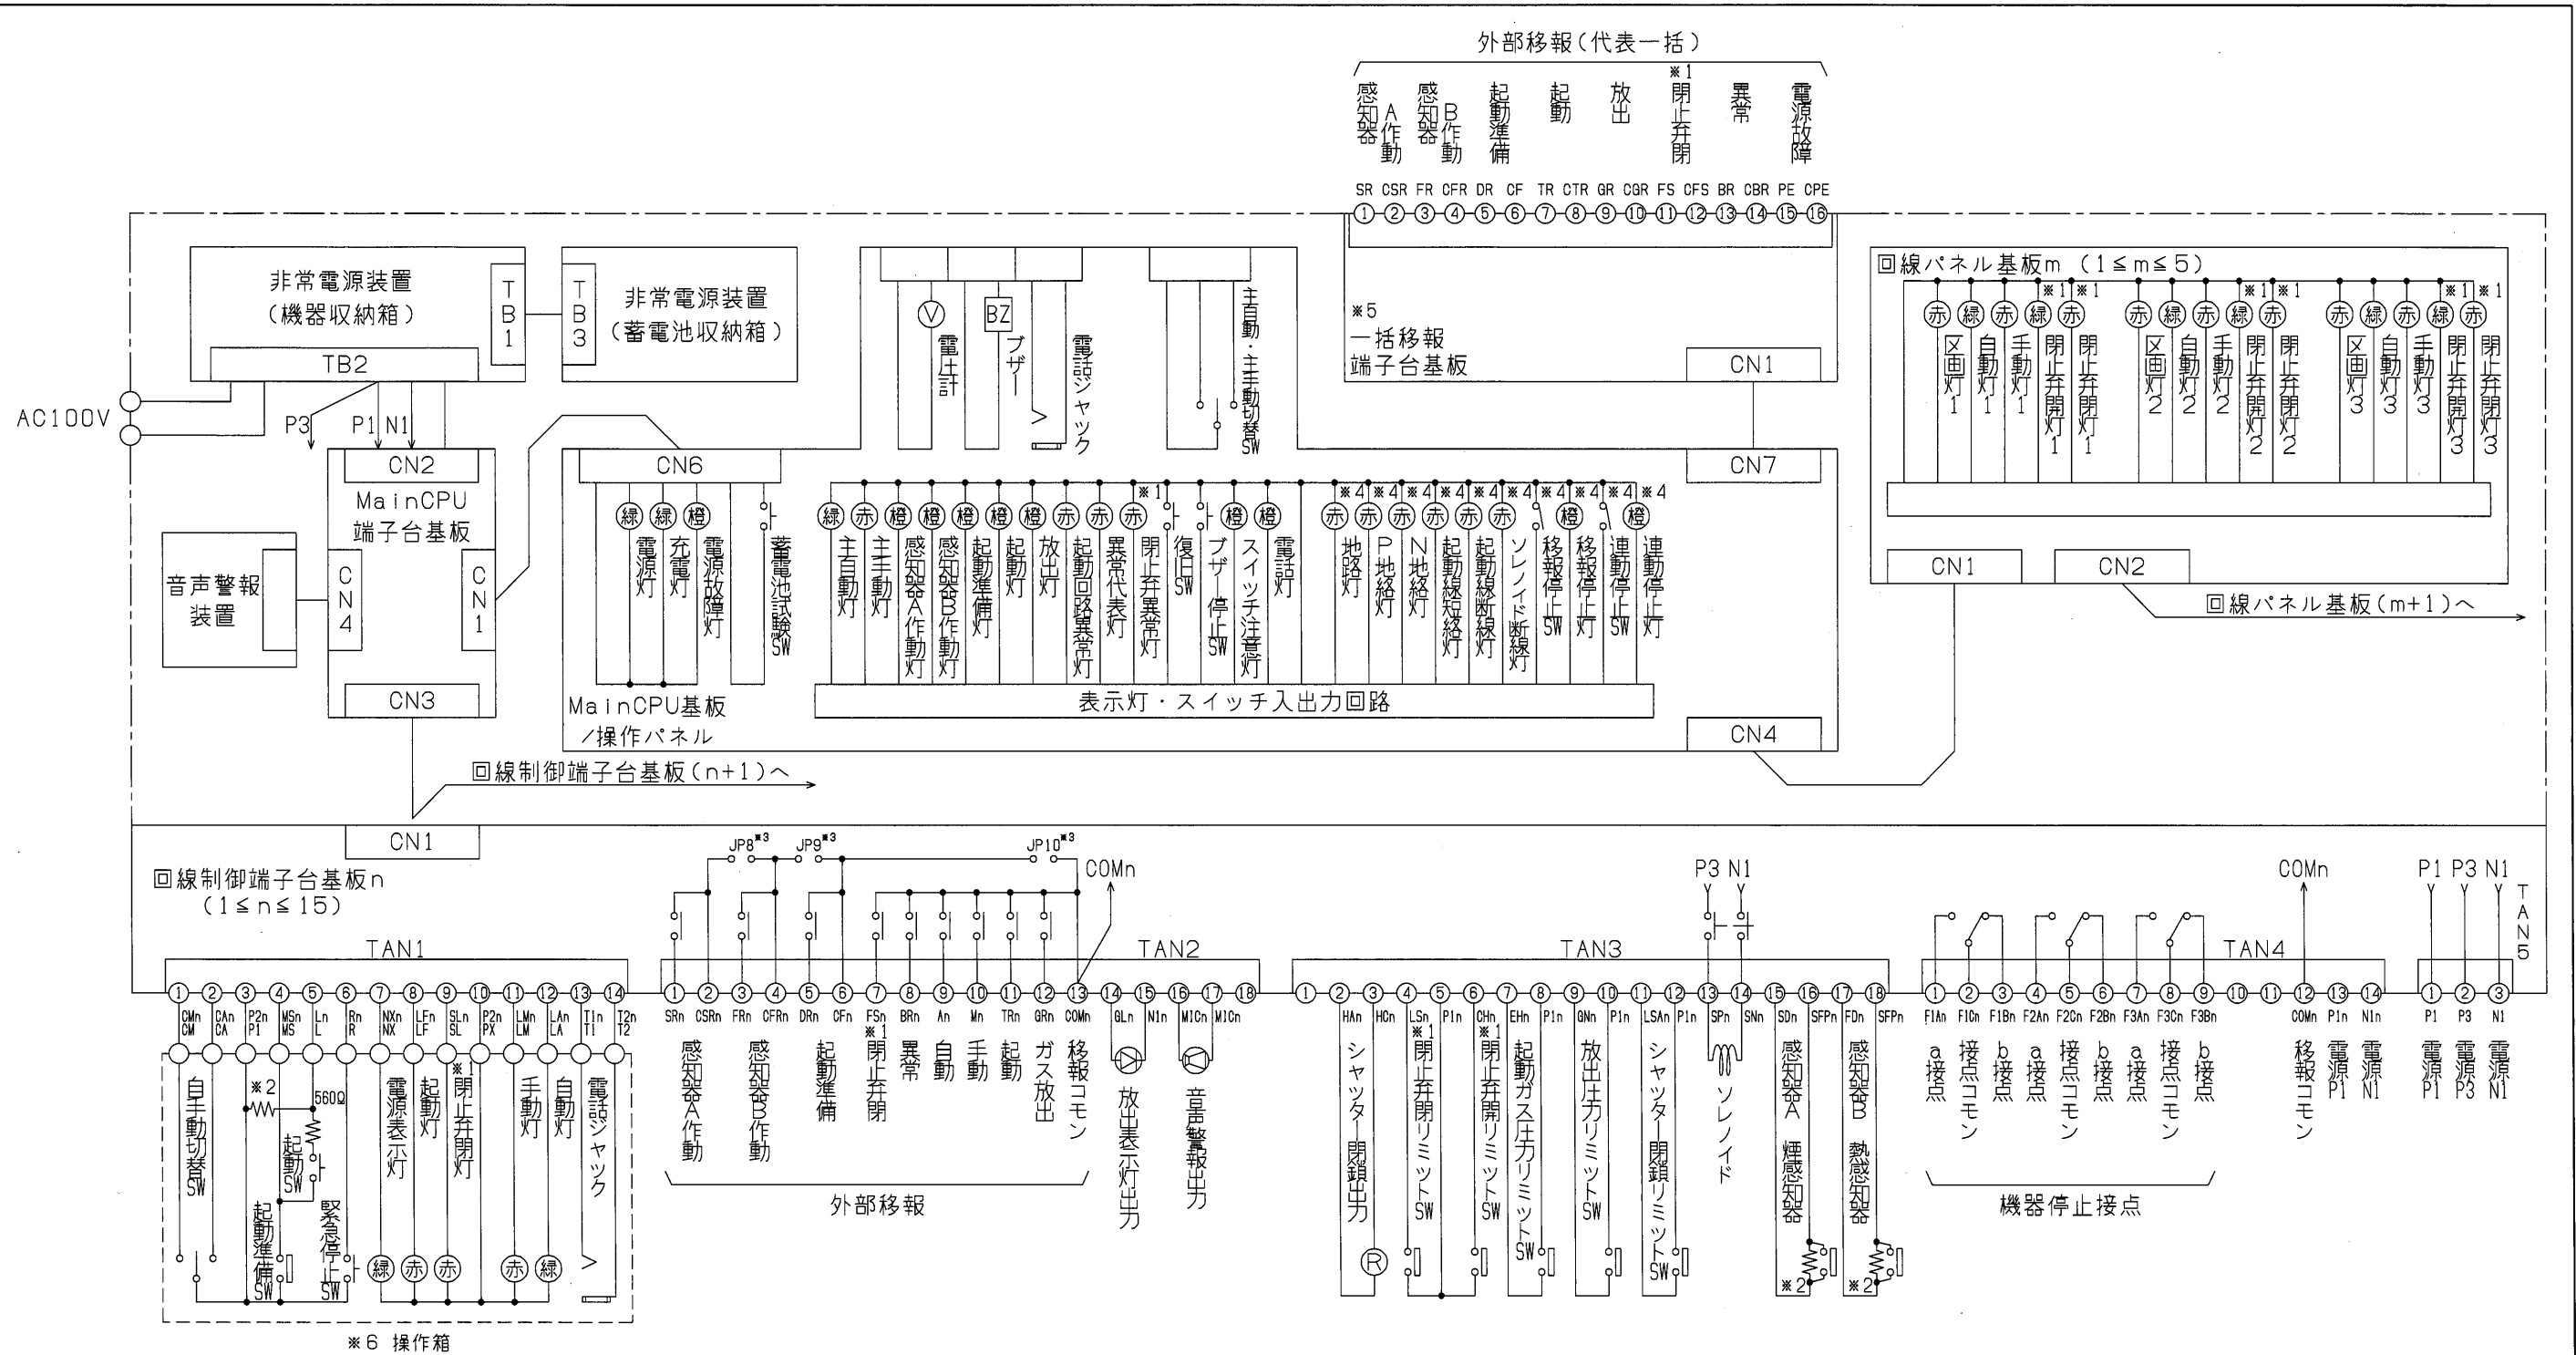

(一財)日本消防設備安全センター認定品	
型式記号	CP-SD-A
分類記号	-01~-04:粉末(認定外)
	-11~-14:二酸化炭素
	-21~-24:IG-541
	-31~-34:窒素
	-41~-44:ハロン1301
	-51~-54:HFC-227ea
認定番号	制-106
起動方式	自手動区画別切替

- ※1 二酸化炭素消火設備制御盤の場合に限る。
- ※2 各回線末端の操作箱および感知器には、図の通り終端抵抗5.1kΩを接続すること。
- ※3 標準仕様ではオープンのため、必要に応じて制御盤製造仕様書にてジャンパー設定を指示すること。
- ※4 制御盤扉裏から操作・確認できる位置に実装。
- ※5 1回線仕様の場合は一括移報端子台未実装。
- ※6 操作箱の接続個数は各回線最大2個。

月日	2022.07.01	作成		審査		承認		名称	不活性ガス消火設備等制御盤 CP-SD-A型(区画別自手動) 展開接続図		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBC630	6	