

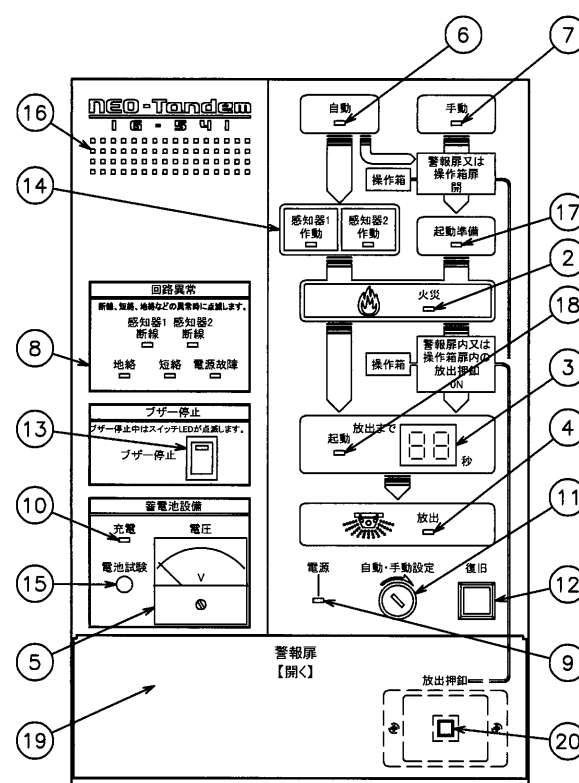
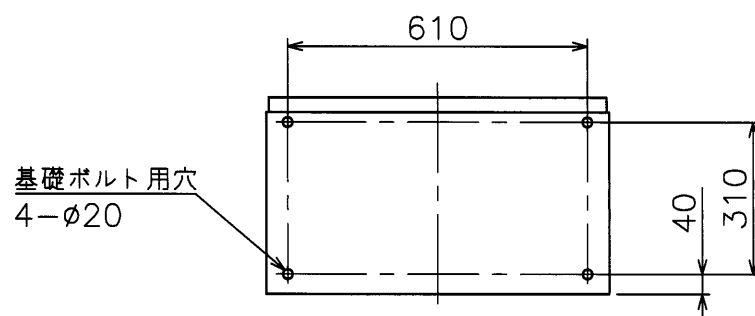
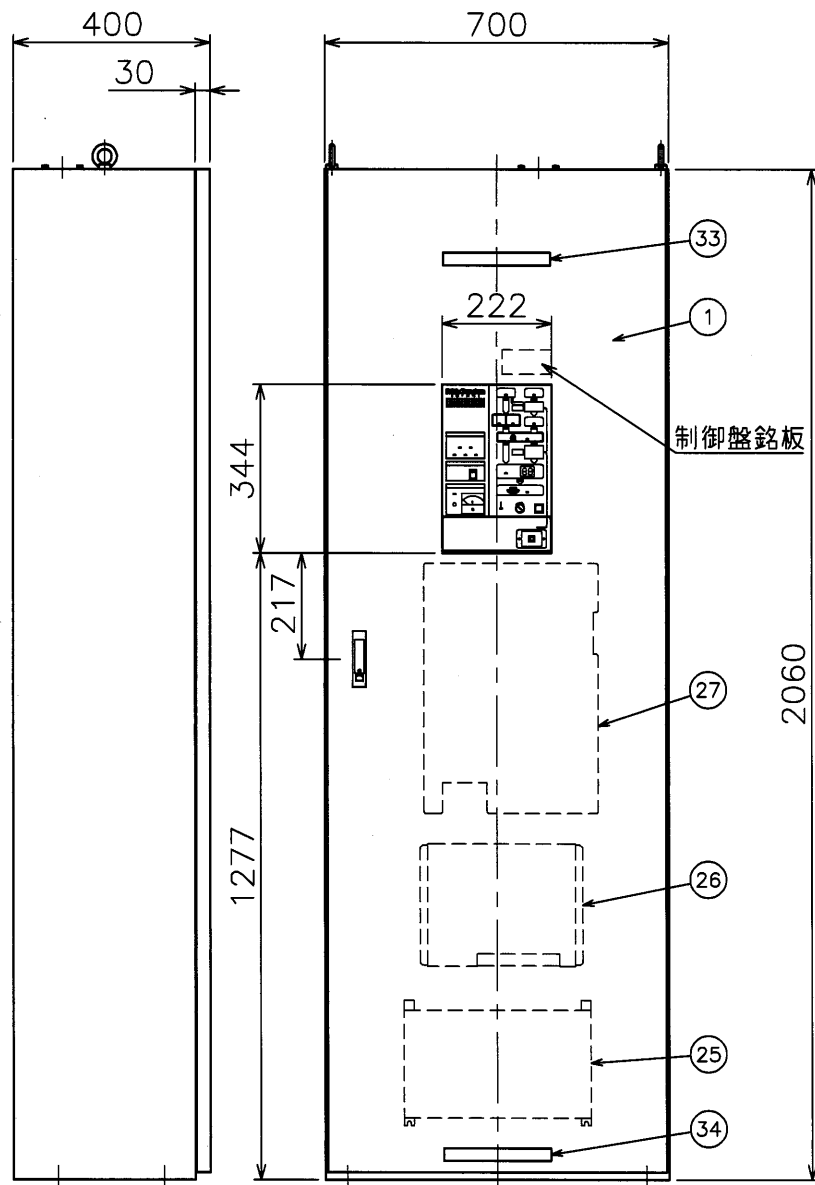
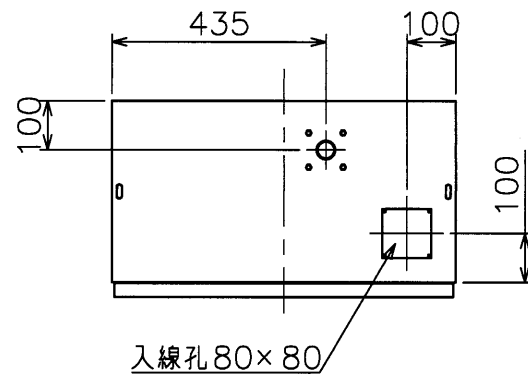
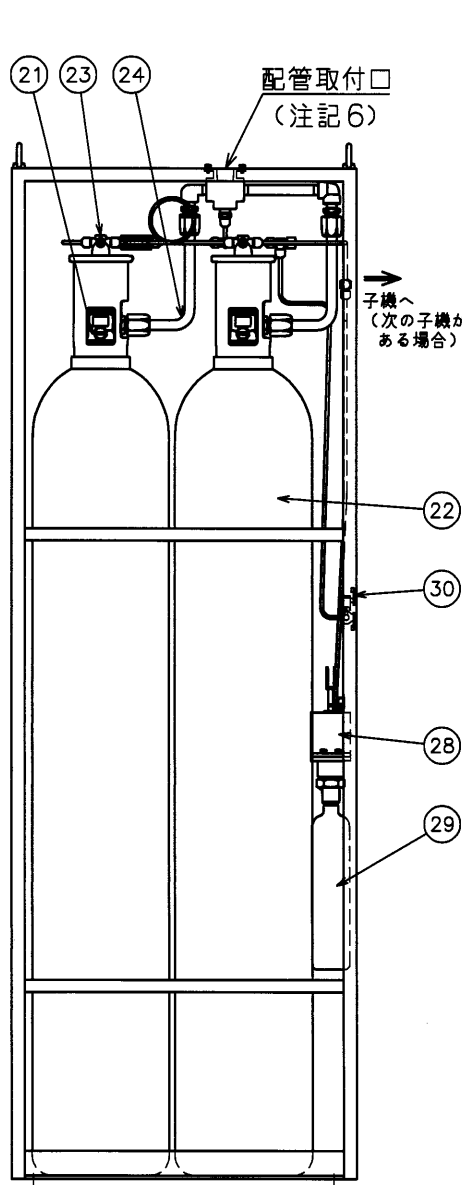


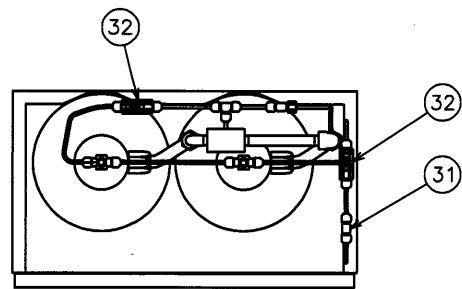


操作パネル詳細図

- 注記
1. (一財)日本消防設備安全センター認定品
認定番号: 制-114号
 2. 製品型式: NTN-A-183-2
 3. 塗 装 色 : 日塗工NO.C25-80A
(オイスターグレー) 又は指定色
 4. 使用環境: a 温度: 0~40℃
b 湿度: 85%RH以下
 5. 運転質量: 約460kg
 6. 配管取付け口径: 標準寸法 (25A)
 7. 音声警報装置: (一財)日本消防設備安全センター認定品
認定番号: AA-041号

直接放出の配置図

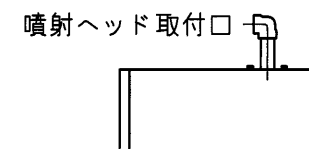

配管放出の配置図

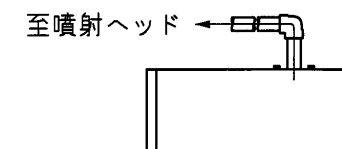

噴射ヘッドの型式は設置パターンにより決定する。(機器図を参照する)

34	社銘板		1	「日本ドライケミカル株式会社」
33	銘板		1	「不活性ガス消火設備」
32	逆止弁		2	
31	リリース弁		1	RV-1B型
30	圧カスイッチ		1	PS-PB型
29	起動用容器		1	1.0L/CO ₂ 充填
28	電磁開放器		1	R-72型 DC24V,1.3A
27	制御回路基板		1	音声警報装置NVJ内蔵 (注記7)
26	非常	機器収納箱	1	入力電圧 AC100V
25	電源装置	蓄電池収納箱	1	DC24V,7.2Ah/15Ah
24	連結ホース		2	PF-12II型
23	圧力封入ユニット		2	IR-12PC型
22	消火剤貯蔵容器		2	83L 22.6m ³ /本
21	容器弁		2	IR-12型
20	放出押釦		1	警報扉内に配置
19	警報扉		1	
18	起動表示灯	LED (赤)	1	
17	起動準備表示灯	LED (赤)	1	
16	ブザー		1	
15	電池試験スイッチ		1	
14	感知器作動表示灯	LED (赤)	1	感知器1/感知器2
13	ブザー停止スイッチ		1	LED付 (橙)
12	復旧スイッチ		1	
11	自・手動切替スイッチ		1	キー操作
10	充電表示灯	LED (緑)	1	
9	電源表示灯	LED (緑)	1	
8	回路異常表示灯	LED (橙)	1	感知器1断線/感知器2断線/地絡/短絡/電源故障
7	手動表示灯	LED (橙)	1	
6	自動表示灯	LED (緑)	1	
5	電圧計		1	充電/蓄電池電圧
4	放出表示灯	LED (赤)	1	
3	タイマー (デジタル)	LED (赤)	1	カウントダウン式
2	火災表示灯	LED (赤)	1	
1	本体キャビネット	SPCC	1	本体2.0t 扉2.3t
品番	品 名	材 質	数 量	備 考

月日	2022.01.26	作成		審査		承認		名称	パッケージ型不活性ガス消火設備〔NEO-Tandem〕 NTN-A型（自動）IG-541 83L 2本用 親機	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CBC694	1