


品番	品名	材質	数量	備考
1	泡放出口本体	SS400	1	t 4.5 JA型 HDZT
2	フランジ	SFVC2A	1	JPI クラス 150 RF型 HDZT
3	短管	SGP	1	3B, 4B又は6B HDZT
4	ブラケット	SS400	4	L 65×65×6 HDZT
5	プラグ	SS400	2	R 1/2
6	銘板	SUS304	1	
7	補強板	SS400	3	t 4.5 HDZT

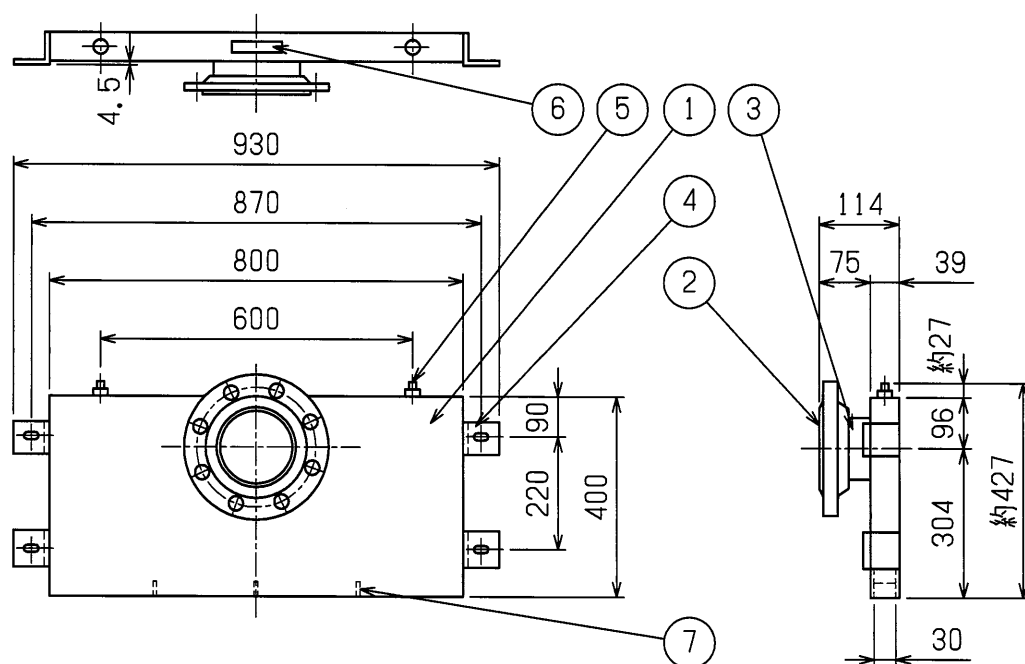


型式	接続フランジサイズ	質量[kg]
JA-80A	3B	約 35
JA-100A	4B	約 36
JA-150A	6B	約 38

記事

1. 表面処理 グリットブラスト後HDZT処理。
2. 泡放出口取付板への取付にはM10×30のボルトを使用。
3. 適用発泡器容量 650 [L/min] ~ 1000 [L/min]

月日	2023. 03. 09	作成		審査		承認		名称	JPI 150 フローティングルーフトank用 耐震JA型泡放出口	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM244	6

品番	品名	材質	数量	備考
1	泡放出口取付板本体	SS400	1	t4.5 JA型用
2	補強アングル	SS400	3	L65×65×t6
3	ウェザーシールドガイド	SS400	5	t4.5

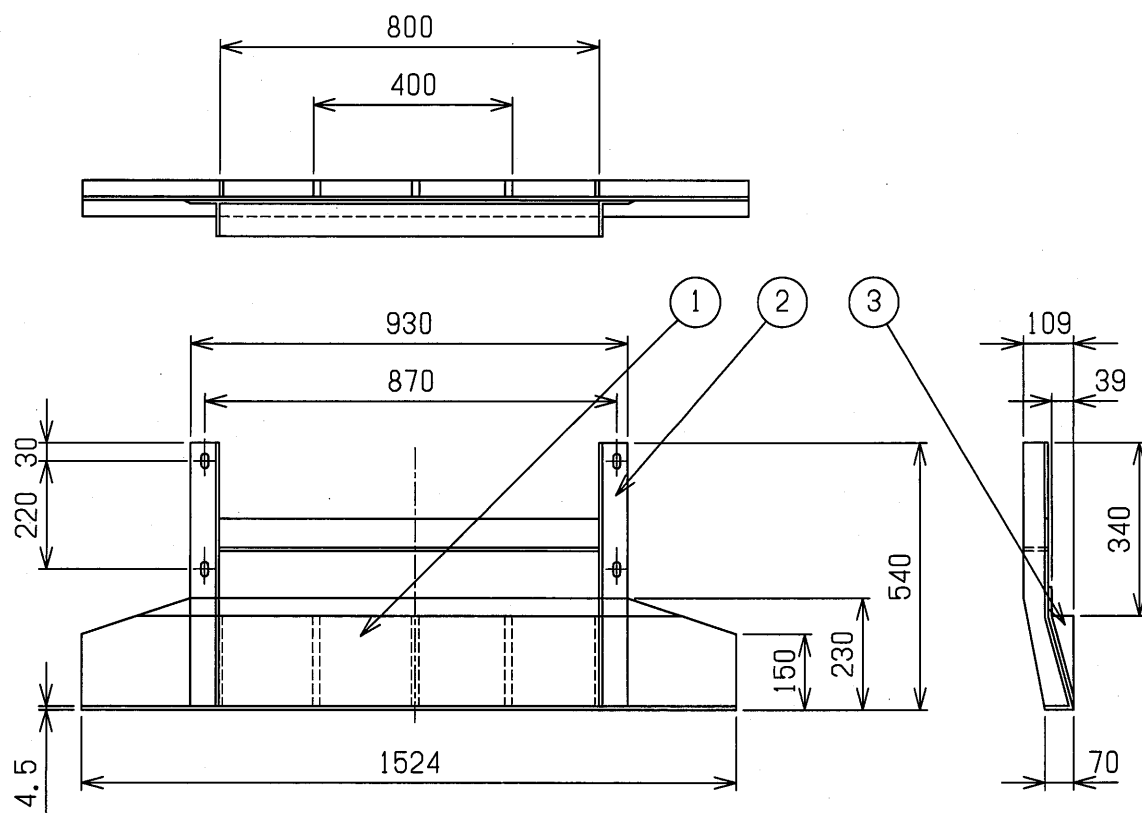

記事

1. 塗装 グリットプラスト後錆止一回塗り。
2. 質量 約 29 [kg]
3. 適用泡放出口 JA-80A JA-100A JA-150A (JPI 150, JIS 10K)
4. 対象タンクに合わせて、曲げ加工が必要。

月日	2020.03.12	作成	綴木	審査	畑本	承認	猪瀬	名称	フローティングルーフタンク用 耐震JA型用泡放出口取付板		
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM245	5	