品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	泡放出口	SS400	1	t4.5　JA型　HDZT
2	泡放出口取付板	SS400	1	t4.5　JA型用
3	取付ボルト・ナット	SS400	4組	M10×30

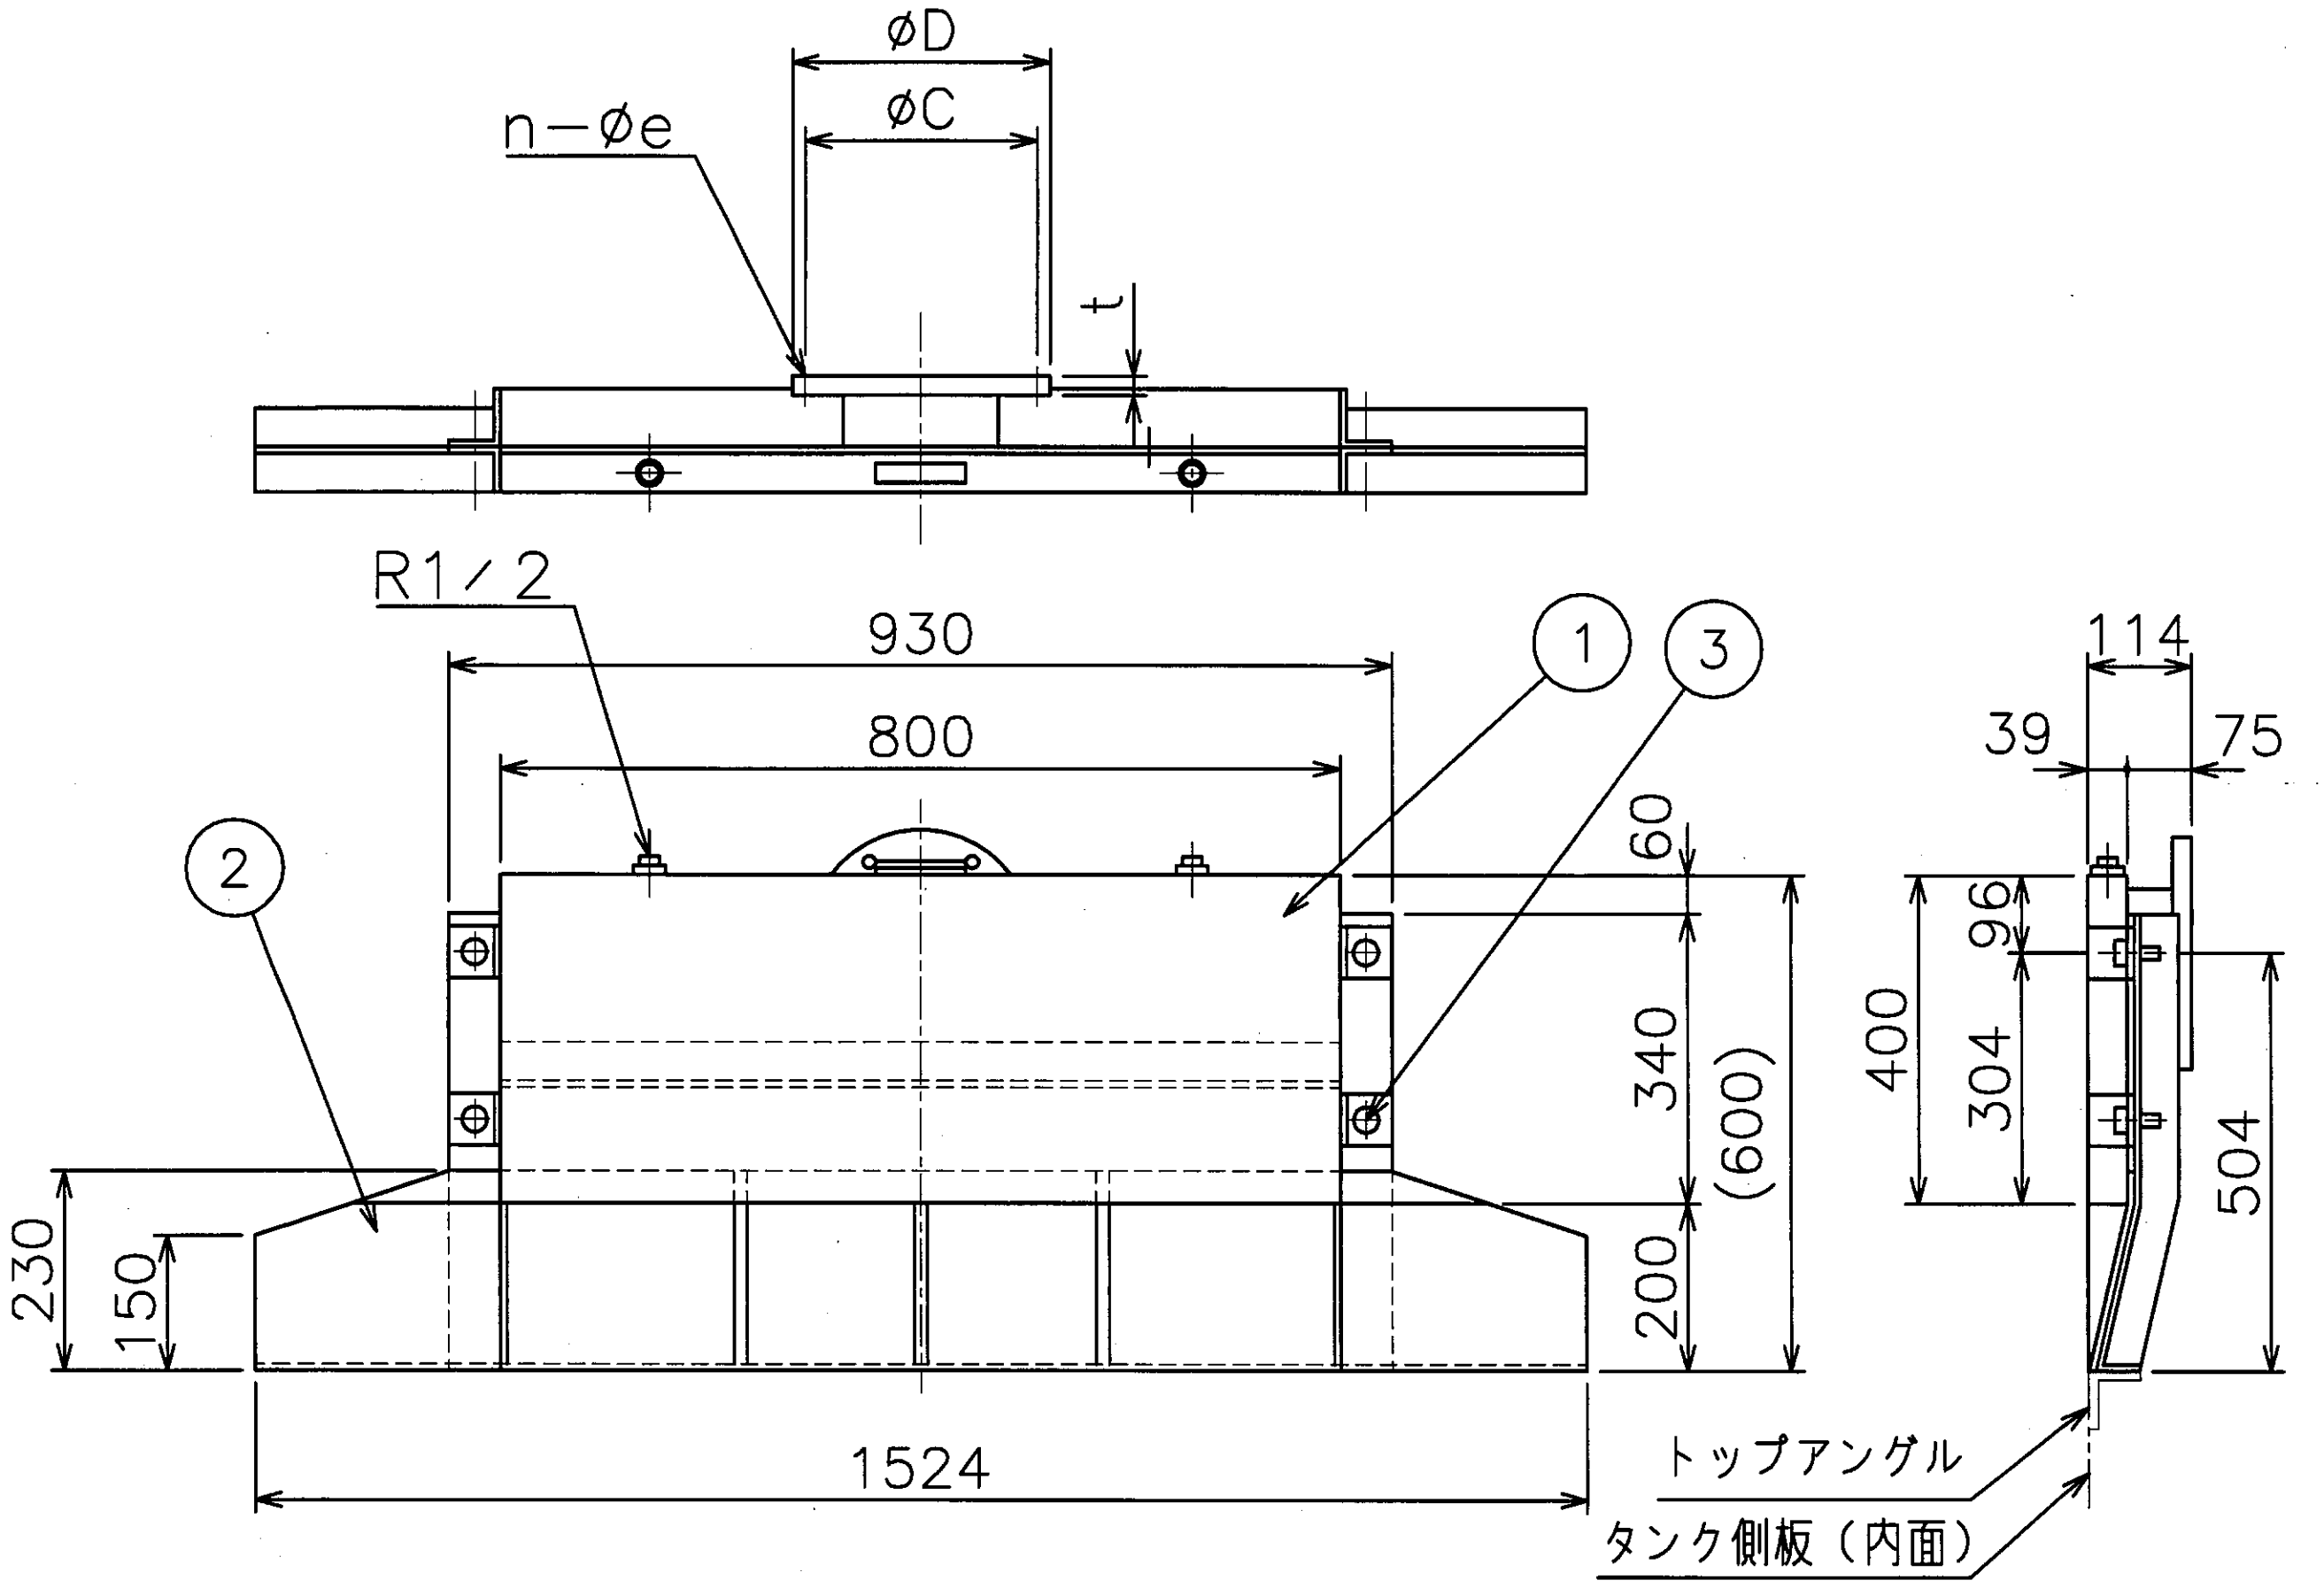

øD
øC
n−øe
t
R1／2
930
800
①
③
②
60
340
(600)
200
230
150
1524
114
39
75
96
400
304
504
トップアングル
タンク側板（内面）

型　式	フランジ寸法(JIS10K)				質量kg	適用発泡器
	D	C	t	n−e		
JA−　80A	185	150	18	8−19	約63	VNDT2½−650
JA−100A	210	175	18	8−19	約64	VNST3−4−650
JA−150A	280	240	22	8−23	約66	VNDT4−750,1000 VNST4−6−1000

※VND,VNSの同型式も適用可

記　事

1.表面処理　泡放出口はグリットブラスト後HDZT処理。
　泡放出口取付板はグリットブラスト後錆止一回塗り。

2.適用発泡器容量　650［L/min］～1000［L/min］

3.対象タンクに合せて、泡放出口取付板に曲げ加工が必要。

月日	2024.10.16	作成	[illegible]	審査	[illegible]	承認	畑本	名称
								JIS10K　フローティングルーフタンク用 耐震JA型泡放出口取付図
日本ドライケミカル株式会社								図番
CFM254	6							

品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	泡放出口本体	SS400	1	t4.5　JA型　HDZT
2	フランジ	SS400	1	JIS 10K　HDZT
3	短管	SGP	1	3B，4B又は6B　HDZT
4	ブラケット	SS400	4	L65x65xt6　HDZT
5	プラグ	SS400	2	R1/2
6	銘板	SUS304	1	
7	補強板	SS400	3	t4.5　HDZT

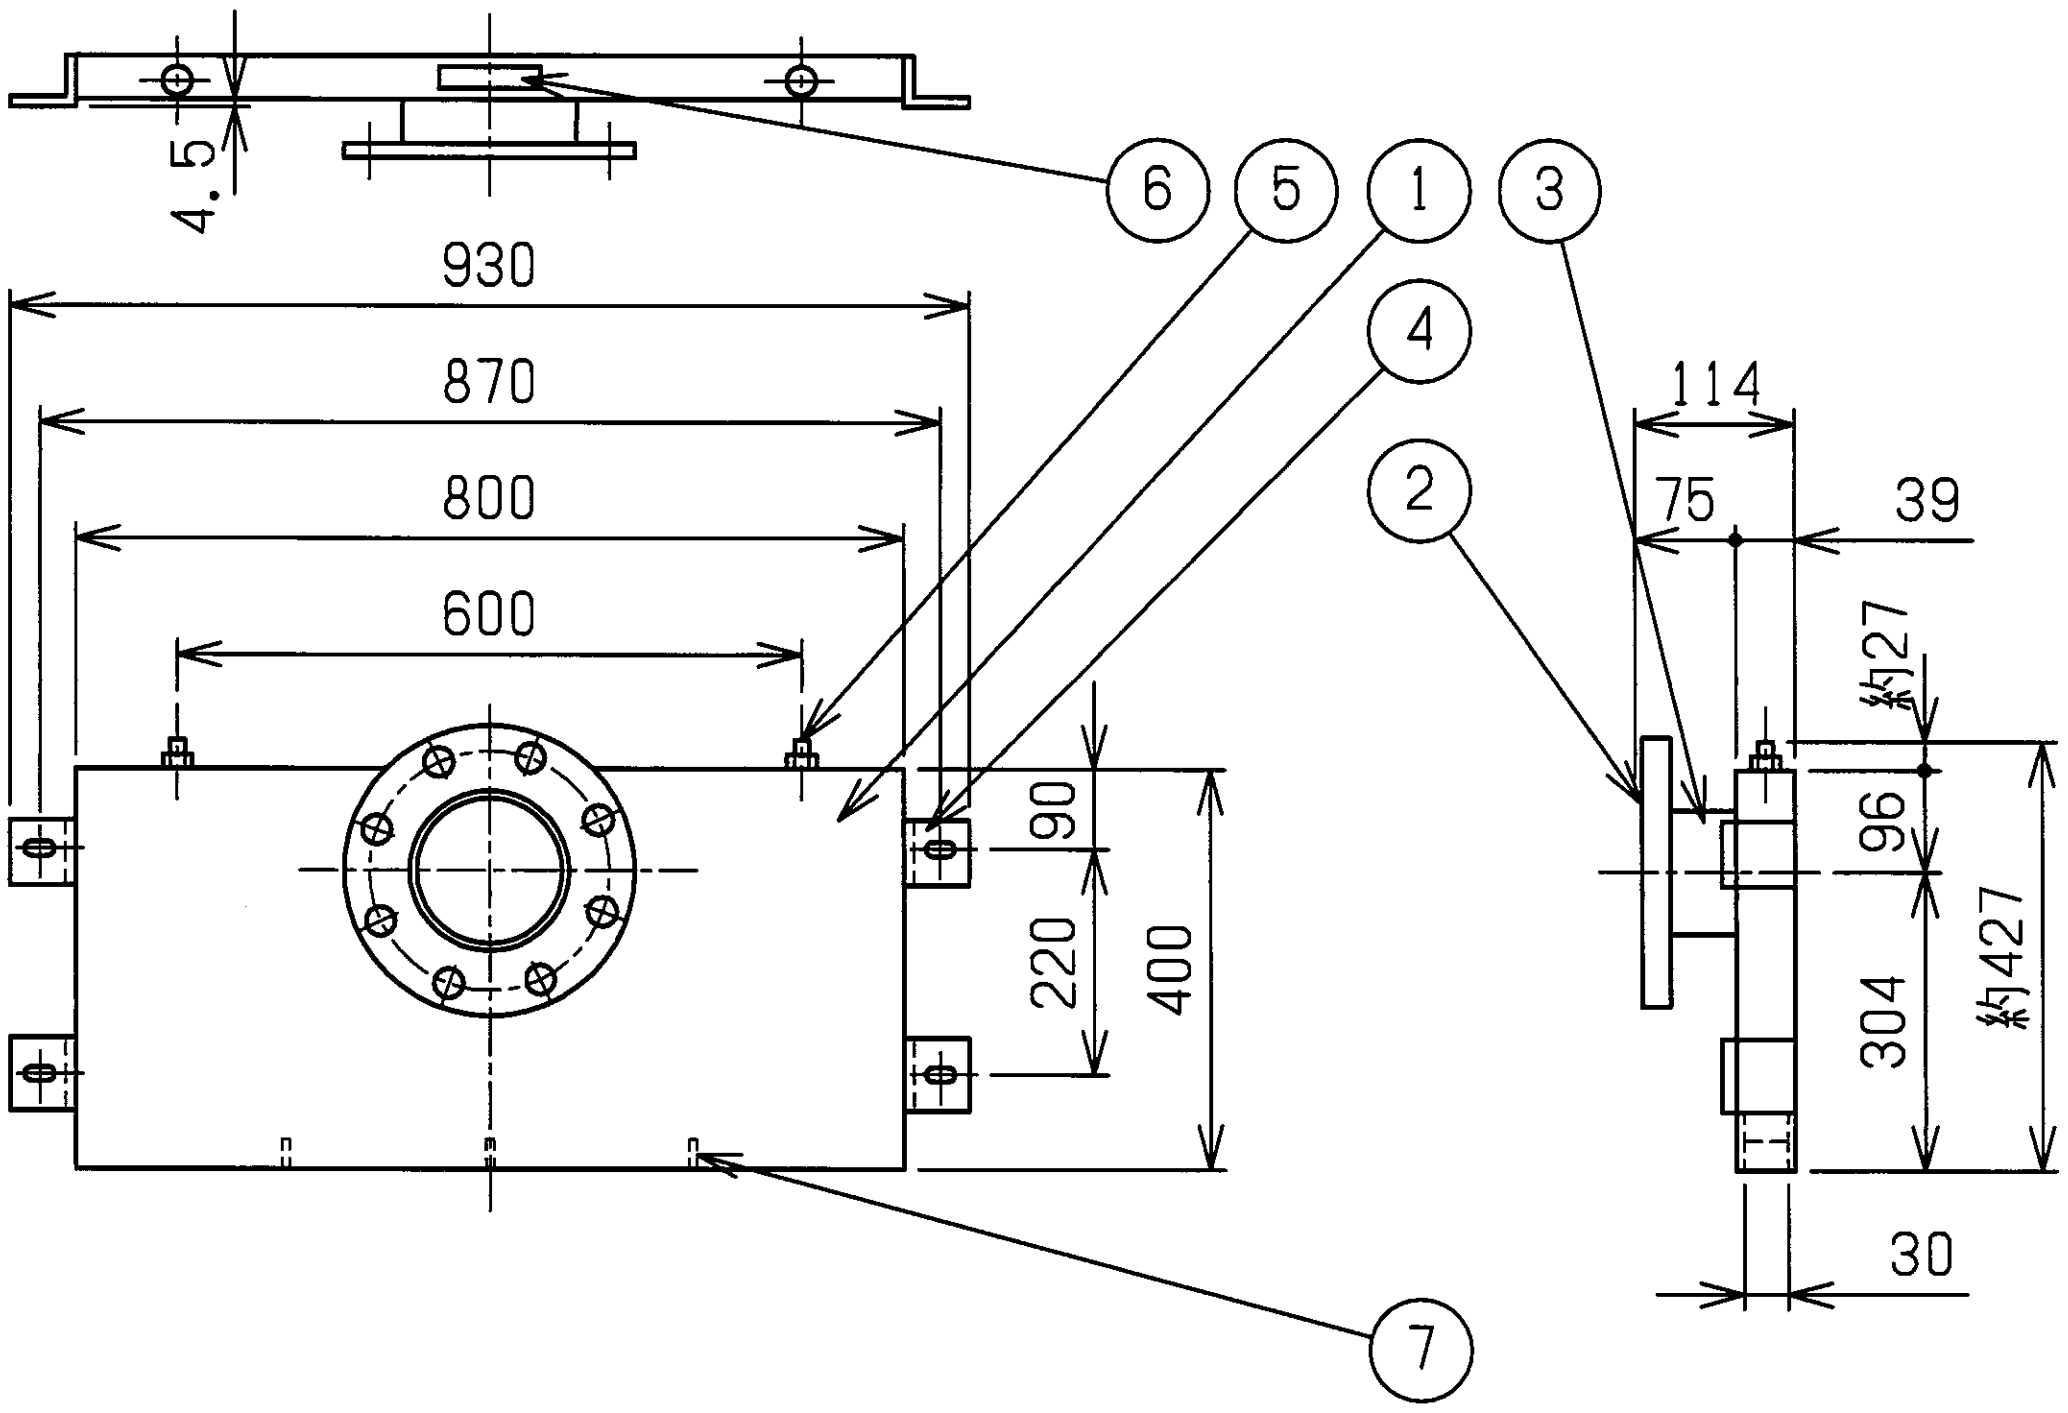

4.5
⑥
⑤
①
③
930
870
800
600
④
②
114
75
39
約27
96
90
220
400
304
約427
30
⑦

型　式	接続フランジサイズ	質量［kg］
JA- 80A	3 B	約 34
JA-100A	4 B	約 35
JA-150A	6 B	約 37

記　事

1．表 面 処 理　グリットブラスト後HDZT処理。
2．泡放出口取付板への取付にはM10x30のボルトを使用。
3．適用発泡器容量　650［L/min］～1000［L/min］

月日	2023．03．09	作成	綴木	審査	畑本	承認	[illegible]	名称	JIS 10K フローティングルーフタンク用 耐震JA型泡放出口
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM255　5

品番	品名	材質	数量	備考
1	泡放出口取付板本体	SS400	1	t4.5 JA型用
2	補強アングル	SS400	3	L65x65xt6
3	ウェザーシールドガイド	SS400	5	t4.5

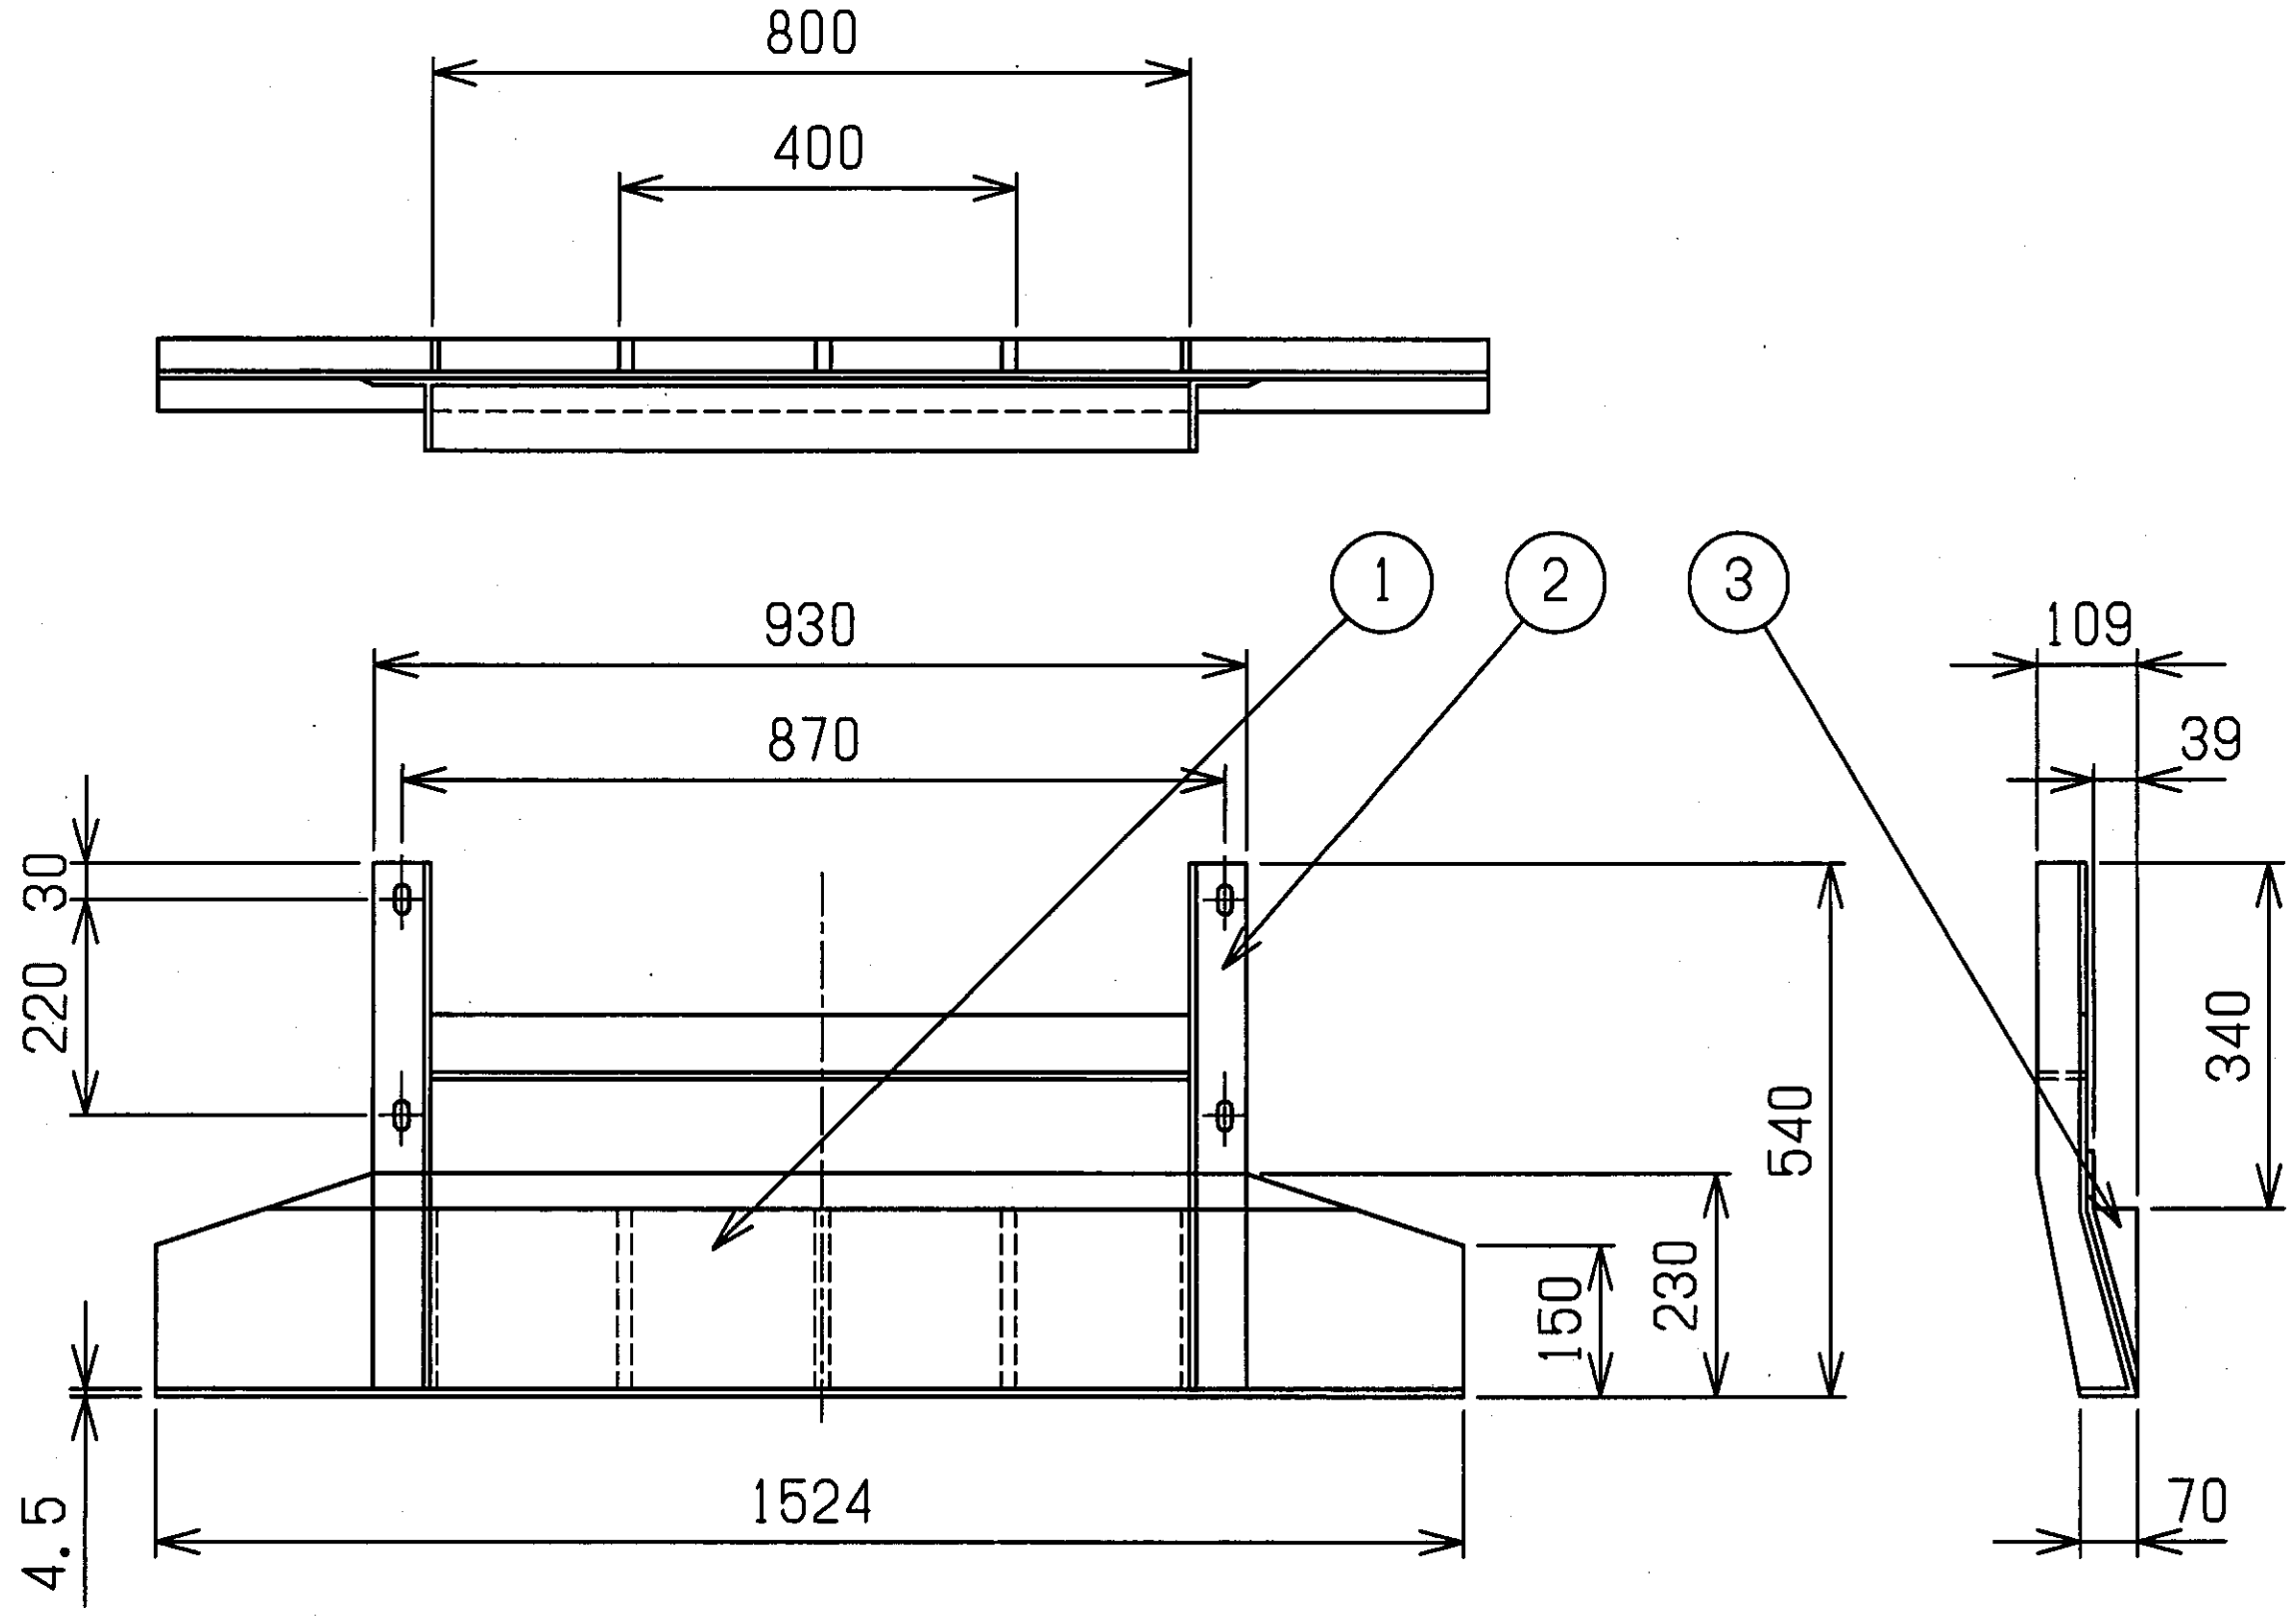
800
400
930
870
30
220
540
230
150
4.5
1524
①
②
③
109
39
340
70

記事

1. 塗　装　グリットブラスト後錆止一回塗り。
2. 質　量　約 29 [kg]
3. 適用泡放出口　JA-80A JA-100A JA-150A (JPI 150, JIS 10K)
4. 対象タンクに合せて、曲げ加工が必要。

月日	2020.03.12	作成	綴木	審査	畑本	承認	猪瀬	名称	フローティングルーフタンク用 耐震ＪＡ型用泡放出口取付板
日本ドライケミカル株式会社								図番	CFM245