
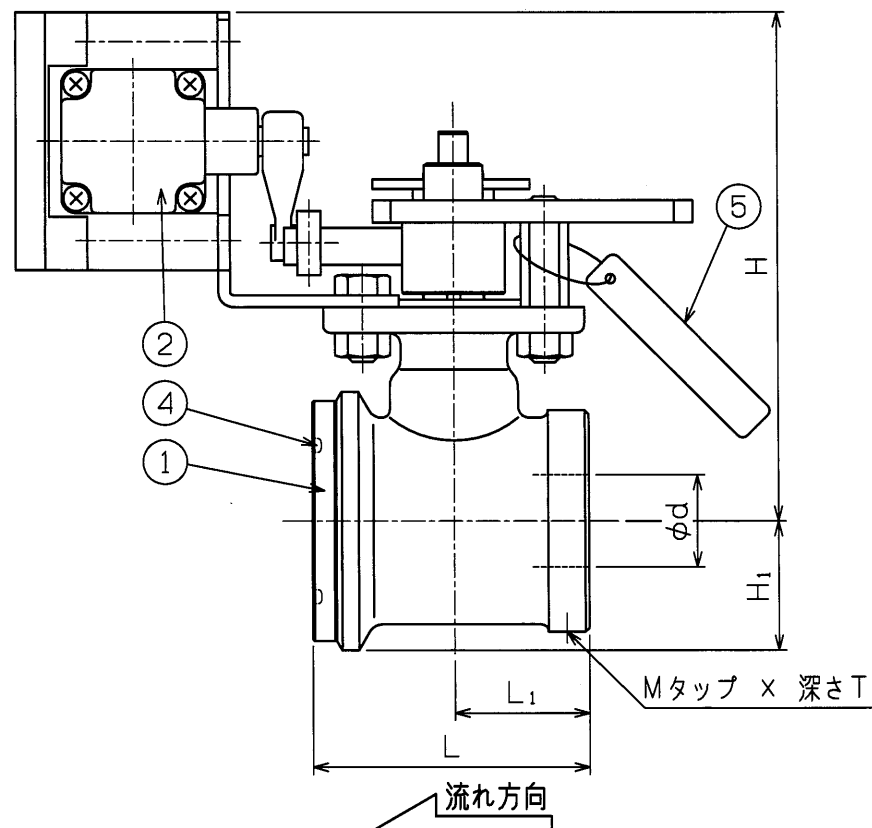


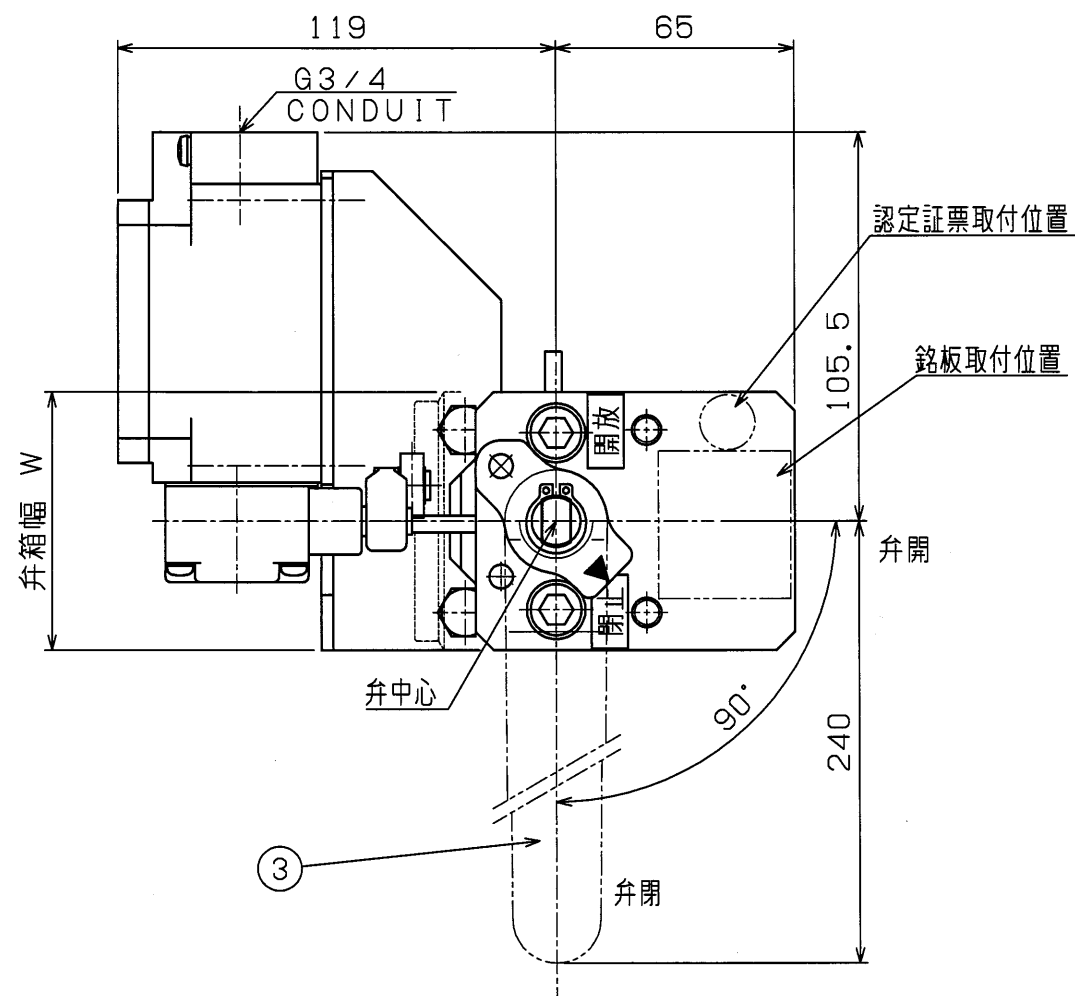

⑤
○ 常時開、点検時閉
開閉表示板

仕 様
(弁本体)

1. 流 体 不活性ガス
2. 設 計 圧 力 10.8 MPa
3. 気密試験圧力 10.8 MPa (N2圧又は空圧)
4. 耐圧試験圧力 16.2 MPa (水圧)

1. (一財)日本消防設備安全センター認定品 認定番号:S-001号
2. レバーハンドルは、手動操作以外、必ず取り外すこと。
3. 一次側Oリングはフランジに取り付け、二次側Oリングはバルブに取り付けること。

本製品の設計・製造はエマソンバルブ&コントロールジャパン(株)であり、販売のため内容を転記したものです。

月日	2023. 04. 06	作成	綴本	審査	綴本	承認	綴本	名称	HGF14型閉止弁 (HGF14-20A, 25A, 32A, 40A, 50A)	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CGM320	3

品番	品 名	材 質	数量	備 考
1	ボ ー ル 弁	(GF14型)	1	
2	リミットスイッチ		1	アズビル製VCL-5001又はVCX-7001-J
3	レバーハンドル	FCD450	1	
4	(O リ ン グ)	(NBR)	(1)	
5	開 閉 表 示 板	白色アクリル	1	

型 式	d	L	L ₁	H	H ₁	W	M × T	概算質量 (kg)
HGF14-20A	25	75	36.5	138	35	70	M5 × 5	3.5
HGF14-25A	25	75	36.5	138	35	70	M5 × 5	3.5
HGF14-32A	32	80	36.5	144	40	80	M5 × 7	4
HGF14-40A	38	90	40	154	46.5	93	M6 × 8	5
HGF14-50A	51	100	49	170	54	108	M6 × 8	7

単位 : ミリメートル