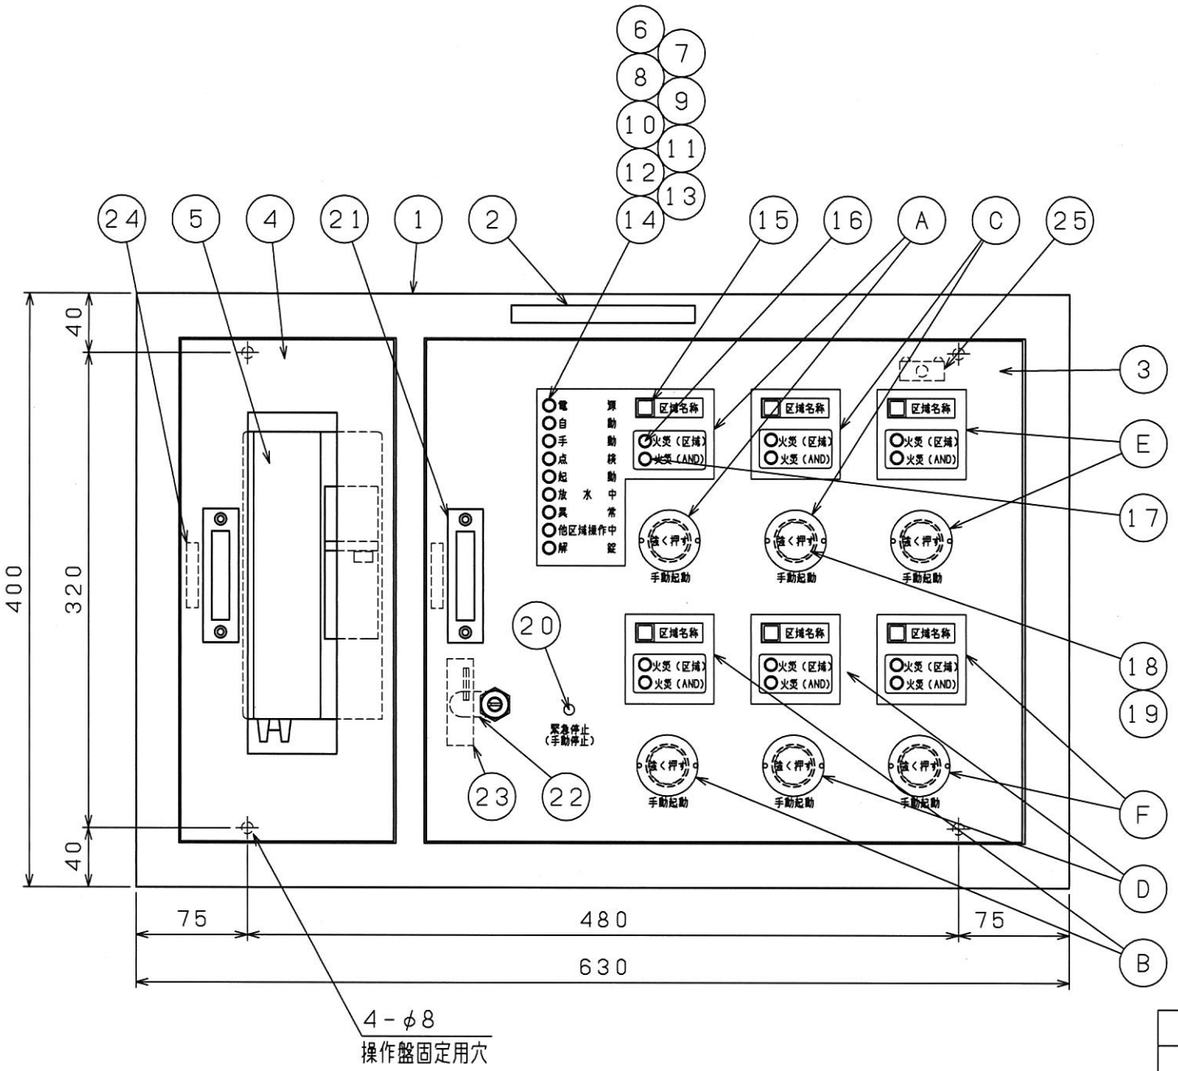

品番	品　　名	数量	備　　考
1	現場操作盤	1	H400xW630 1.6t，SPCC
2	設備名称板	1	H13xW138 1.0t，アクリル "放水型ヘッド等スプリンクラー設備操作盤"
3	扉（表示、操作側）	1	約H338xW403 アクリル窓付
4	扉（通話装置側）	1	約H338xW143 アクリル窓付
5	通話装置	1	制御盤，他現操盤との通話用
6	電源灯	1	緑色
7	自動灯	1	緑色
8	手動灯	1	黄色
9	点検灯	1	赤色
10	起動灯	1	赤色
11	放水中灯	1	赤色
12	異常灯	1	赤色
13	他区域操作中灯	1	赤色（2台以上の場合のみ有）
14	解錠灯	1	白色（電気錠付の場合のみ有）
15	区域選択（操作権）スイッチ	n	照光式：黄色
16	火災灯（区域用）	n	赤色
17	火災灯（AND用）	n	赤色（感知部1系統の場合無）
18	封板	n	アクリル
19	起動スイッチ	n	非照光：赤色
20	緊急停止（手動停止）スイッチ	1	非照光：赤色
21	回転取手	2	
22	非常解錠前	1	電気錠付の場合のみ有
23	電磁ロック	1	電気錠付の場合のみ有
24	マグネットキャッチ	2	
25	リミットスイッチ	1	

仕　　様	
型　　式	WOP-103-R□□ ※
試験番号	S003M003
主電源	DC24V（制御盤から供給）
回路電圧	DC24V
使用温度	0～40℃
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 半ツヤ
質　　量	約11kg

品番	品　　名	備　　考
A	1回線区域用	
B	2回線区域用	
C	3回線区域用	
D	4回線区域用	
E	5回線区域用	
F	6回線区域用	5回線のときは無し

記事
1．nは放水区域数を表す。
2．図は、6区域用を示す。

※型式記号：WOP-103-R□□（回線数）

月日	2015.07.29	作成	矢沢	審査	畑本	承認	大木	名称	固定式放水型ヘッド等スプリンクラー設備 5，6回線 WOP-103型現場操作盤（露出型） 外形図	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CQB015	3