



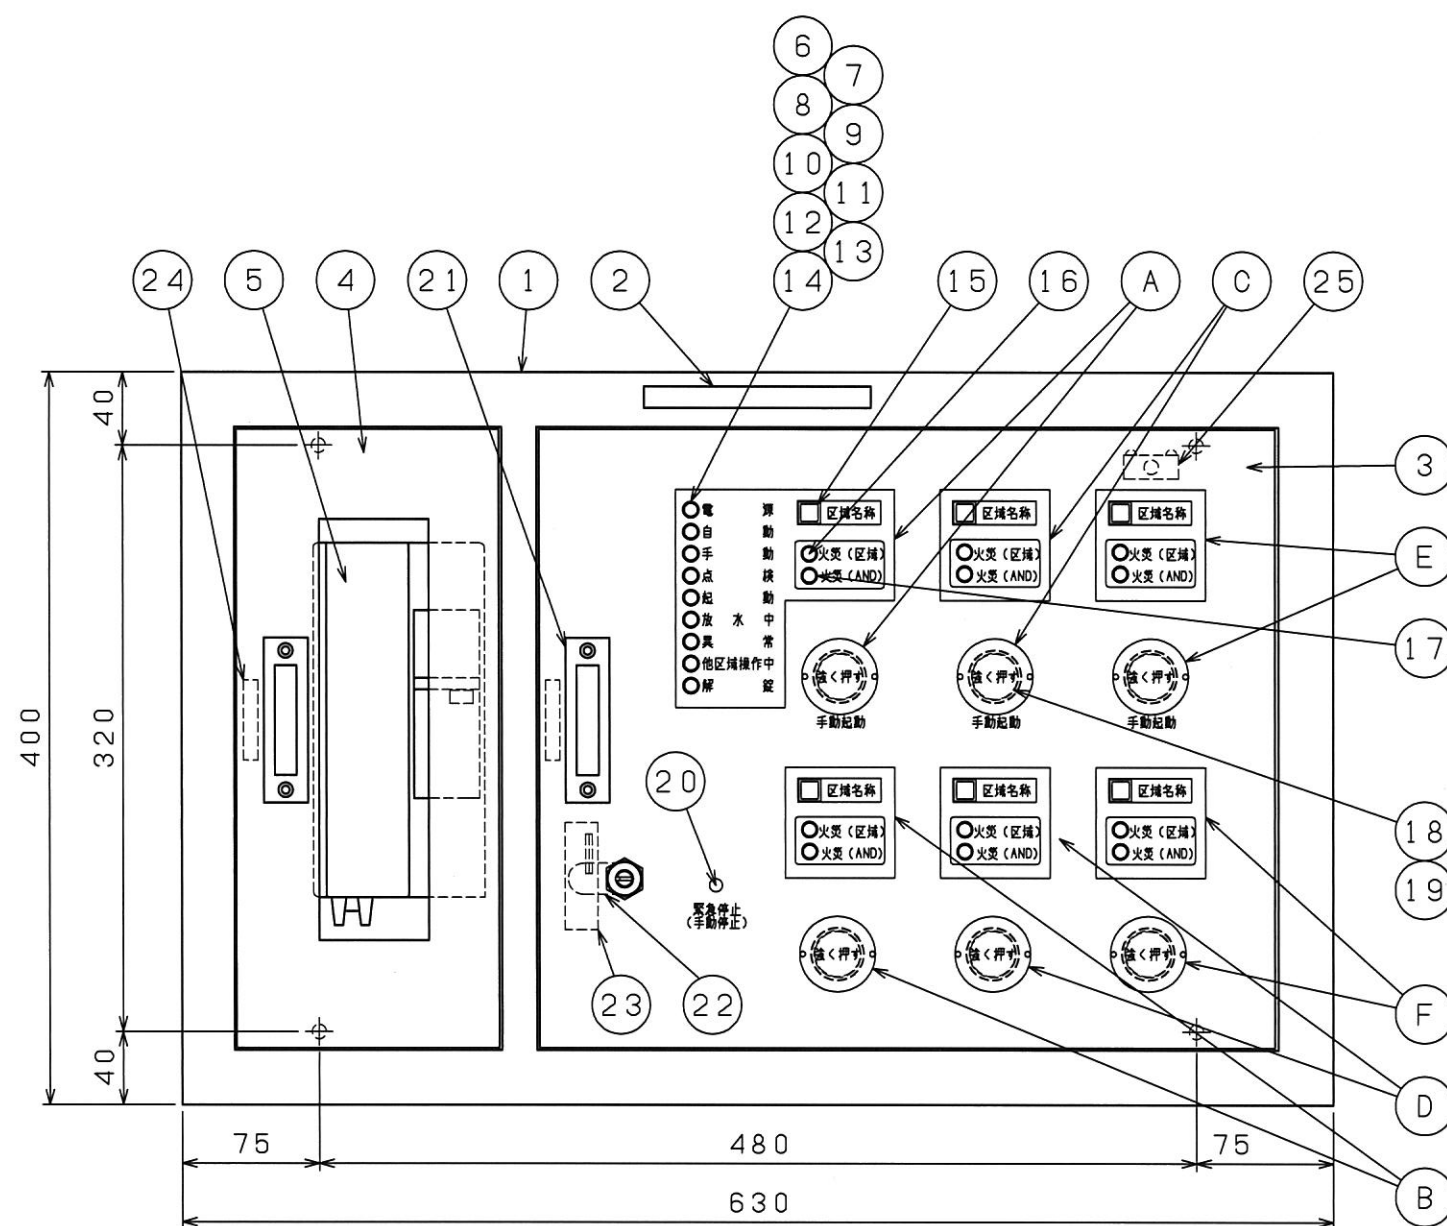

品番	品 名	数量	備 考
1	現場操作盤	1	H400×W630 1.6t, SPCC
2	設備名称板	1	H13×W138 1.0t, アクリル "放水型ヘッド等スプリンクラー設備操作盤"
3	扉(表示、操作側)	1	約H338×W403 アクリル窓付
4	扉(通話装置側)	1	約H338×W143 アクリル窓付
5	通話装置	1	制御盤, 他現場盤との通話用
6	電源灯	1	緑色
7	自動灯	1	緑色
8	手動灯	1	黄色
9	点検灯	1	赤色
10	起動灯	1	赤色
11	放水灯	1	赤色
12	異常灯	1	赤色
13	他区域操作中灯	1	赤色(2台以上の場合のみ有)
14	解錠灯	1	白色(電気錠付の場合のみ有)
15	区域選択(操作権)スイッチ	n	照光式: 黄色
16	火災灯(区域用)	n	赤色
17	火災灯(AND用)	n	赤色(感知部1系統の場合無)
18	封板	n	アクリル
19	起動スイッチ	n	非照光: 赤色
20	緊急停止(手動停止)スイッチ	1	非照光: 赤色
21	回転取手	2	
22	非常解錠前	1	電気錠付の場合のみ有
23	電磁ロック	1	電気錠付の場合のみ有
24	マグネットキャッチ	2	
25	リミットスイッチ	1	

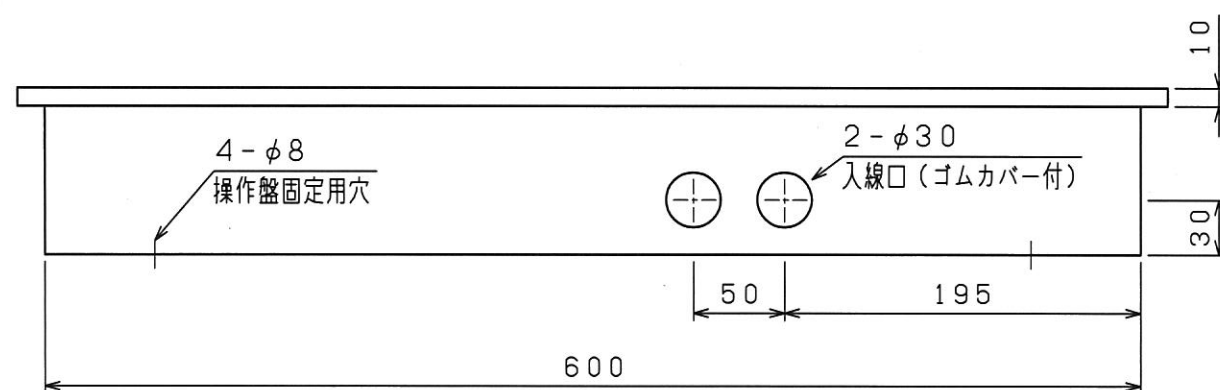

※型式記号: WOP-103-U□□
回線数

仕 様	
型 式	WOP-103-U□□ ※
試験番号	S003M003
主 電 源	DC24V (制御盤から供給)
回路電圧	DC24V
使用温度	0~40℃
塗 装 色	マンセル 2.5Y9/1 半ツヤ
質 量	約11kg

品番	品 名	備 考
A	1回線区域用	
B	2回線区域用	
C	3回線区域用	
D	4回線区域用	
E	5回線区域用	
F	6回線区域用	5回線のときは無し

記事
1. nは放水区域数を表す。
2. □は、6区域用を示す。

月日	2015.07.29	作成	天	審査	天	承認	天	名称	固定式放水型ヘッド等スプリンクラー設備 5, 6回線 WOP-103型現場操作盤(埋込型) 外形図		
日本ドライケミカル株式会社									図番	CQB016	3