
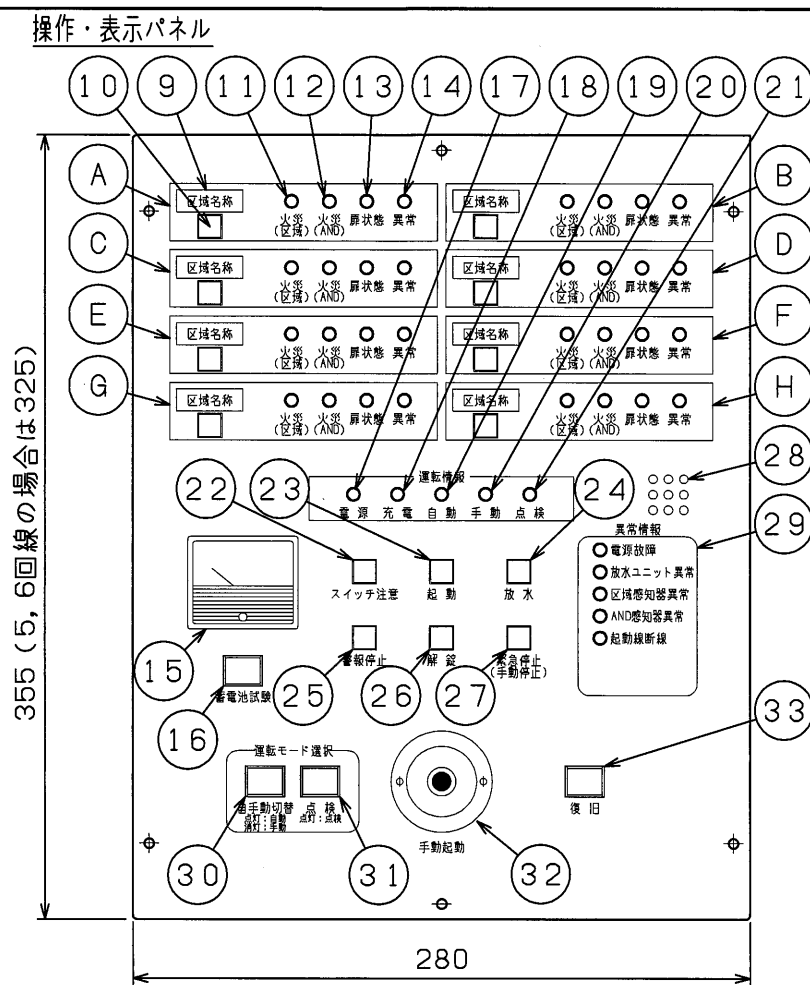


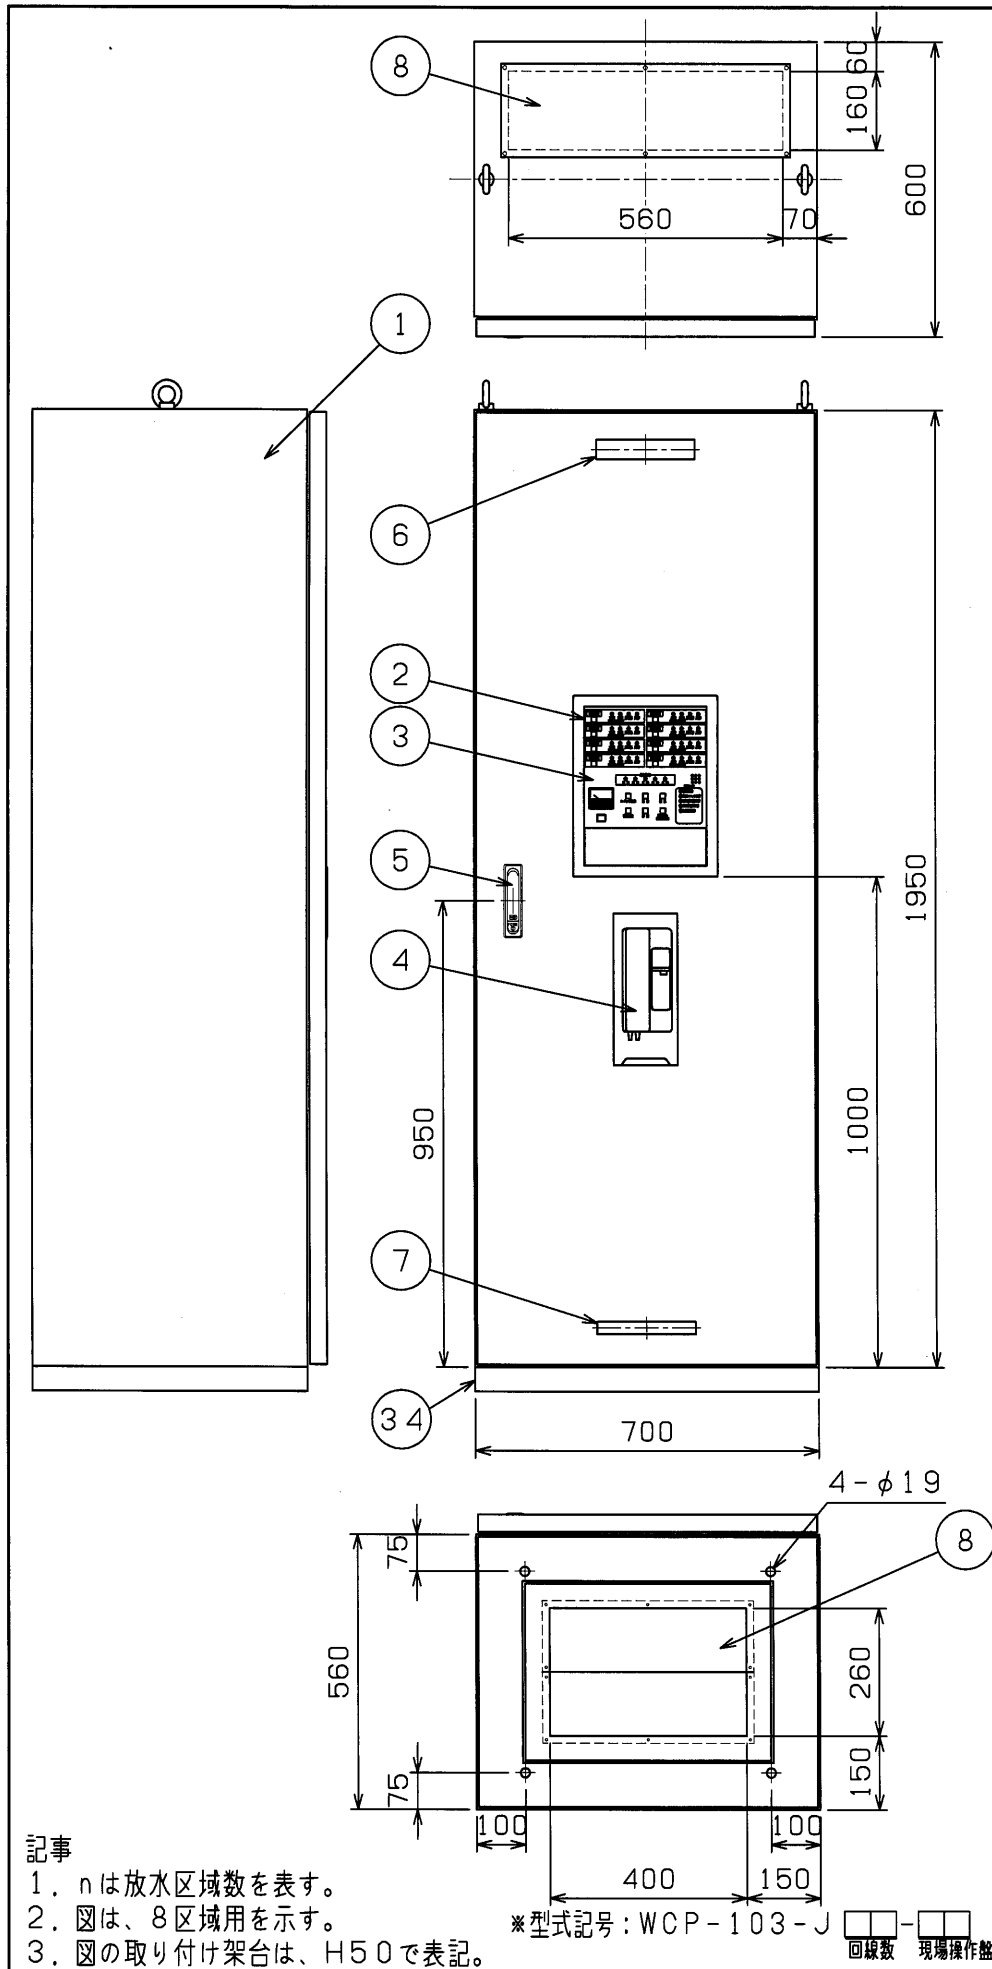

品番	品名	備考	品番	品名	備考
A	1回線区域用		B	2回線区域用	
C	3回線区域用		D	4回線区域用	
E	5回線区域用		F	6回線区域用	5回線のときは無し
G	7回線区域用	5, 6回線のときは無し	H	8回線区域用	5~7回線のときは無し

仕様	
型式	WCP-103-J□□-□□※
試験番号	S003C011
入力電源範囲	AC100V±10%
回路電圧	定格DC24V
使用温度	0~40℃
塗装色	マンセル 2.5Y9/1 半ツヤ
質量	約205kg (8回線、蓄電池は除く)

品番	品名	数量	備考
1	箱体	1	2.3t, SPCC:H1950×W700×D600
2	操作表示パネル (区域表示部)	n	1.2t, SPCC, 塗装:N-1.5 (半艶), 文字色白
3	操作表示パネル (操作部)	1	1.2t, SPCC, 塗装:N-1.5 (半艶), 文字色白
4	通話装置	1	現場操作盤との通話用
5	ハンドル	1	鍵付平面ハンドル (日東キーNo. 200)
6	設備名称板	1	H40×W200, アクリル, "放水型ヘッド等SP設備制御盤"
7	社名板	1	H25×W200, 銀シール
8	入線口	2	SPCCカバー付
9	区域名称板	n	
10	区域選択 (操作権) スイッチ	n	照光式: 黄色
11	火災灯 (区域用)	n	赤色
12	火災灯 (AND用)	n	赤色
13	扉状態灯	n	赤色
14	異常灯	n	赤色
15	直流電圧計	1	DC0~50V
16	蓄電池試験スイッチ	1	非照光: 黒色
17	電源灯	1	緑色
18	充電灯	1	緑色
19	自動灯	1	緑色
20	手動灯	1	黄色
21	点検灯	1	赤色
22	スイッチ注意灯	1	赤色
23	起動灯	1	赤色
24	放水灯	1	赤色
25	警報停止スイッチ	1	非照光: 白色
26	解錠スイッチ	1	照光式: 白色
27	緊急停止 (手動停止) スイッチ	1	非照光: 赤色
28	ブザー	1	
29	異常表示灯 (電源故障)	1	赤色
	異常表示灯 (放水ユニット異常)	1	赤色
	異常表示灯 (区域感知器異常)	1	赤色
	異常表示灯 (AND感知器異常)	1	赤色
	異常表示灯 (起動線断線)	1	赤色
30	自手動切替スイッチ	1	照光式: 緑色 (点灯時: 自動)
31	点検スイッチ	1	照光式: 赤色
32	手動起動スイッチ	1	非照光: 赤色, 封板付
33	復旧スイッチ	1	非照光: 緑色
34	制御盤取付架台	1	

記事
1. nは放水区域数を表す。
2. 図は、8区域用を示す。
3. 図の取り付け架台は、H50で表記。

※型式記号: WCP-103-J□□-□□※
□□ 回線数 □□ 現場操作盤接続台数

月日	2025. 01. 16	作成	審査	承認	名称	固定式放水型ヘッドSP消火設備 5~8回線 WCP-103型標準制御盤 (自立型) 外形図	
日本ドライケミカル株式会社					図番	CQC007	2