品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	FC250	1	
2	流水検知部		1	端子ボックス
3	排 水 弁	FC250・CAC406	1	40A
4	圧 力 計		2	JIS1.6級　2.5MPa　φ75
5	アングル弁	C3771	2	10A

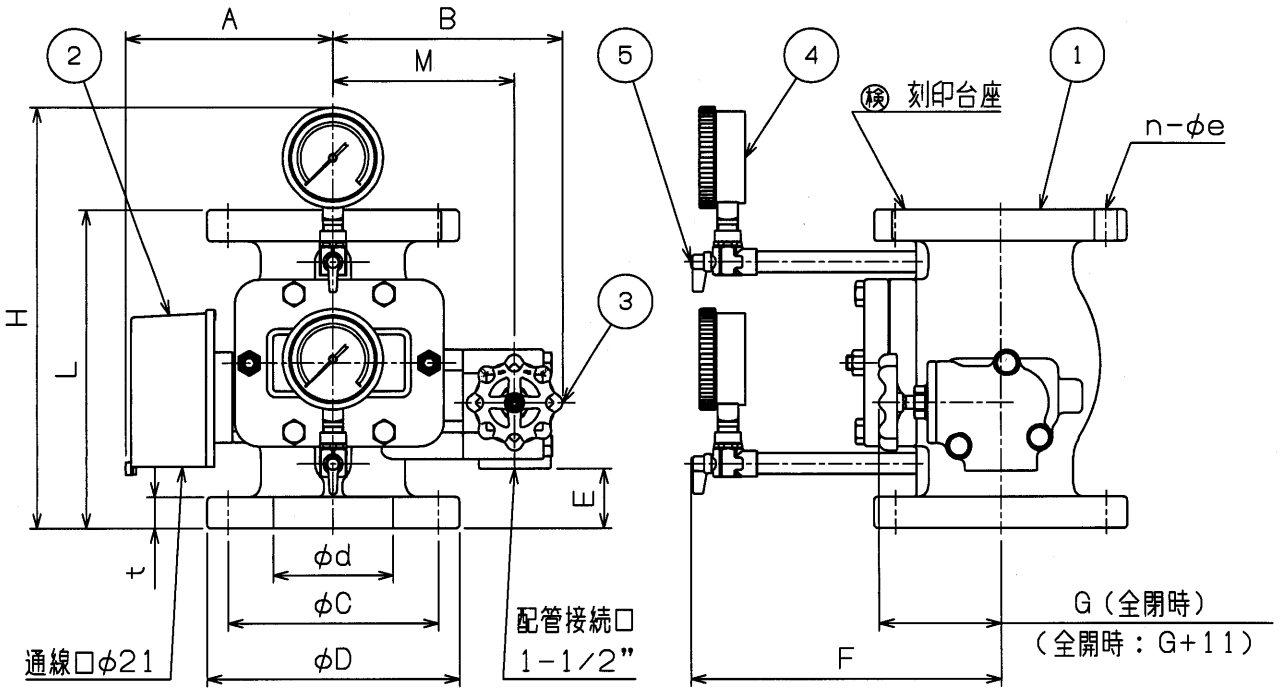

型式記号	φd	L	φD	φC	n−φe	A	B	M	F	G	E	H	t
NDC XVⅡ 65	65	240	175	140	4−19	181	188	148	(274)	(101)	41.5	(345)	22
NDC XVⅡ 80	80	260	185	150	8−19	172	191	151	(247)	(101)	46.5	(348)	22
NDC XVⅡ100	100	265	210	175	8−19	172	191	151	(257)	(101)	49.5	(351)	24
NDC XVⅡ125	125	286	250	210	8−23	197	233	193	(294)	(101)	55	(366)	24
NDC XVⅡ150	150	290	280	240	8−23	197	233	193	(294)	(101)	57	(368)	26

型 式 記 号	NDC XVⅡ 65	NDC XVⅡ 80	NDC XVⅡ100	NDC XVⅡ125	NDC XVⅡ150
型式承認番号	流第23～14～1号	流第23～15～1号	流第23～16～1号	流第23～17～1号	流第23～18～1号
最 大 流 量	900[L/min]	1350[L/min]	2100[L/min]	3300[L/min]	4800[L/min]
等 価 管 長	5.9[m]	5.0[m]	14.5[m]	15.9[m]	29.1[m]
質　　量	約27kg	約28kg	約32kg	約47kg	約54kg
使用圧力範囲	0.15～1.4[MPa]				
検知流量定数	50・60（併用型）				
不作動水量	20L/min				
呼　　び	10K				
取付方向	縦				
流水検知部	2a接点、容量　AC250V/4A，DC30V/4A				
遅 延 時 間	約10秒（7～16秒）				

※流水検知装置の作動と連動して加圧送水装置を起動させる場合は、事前に所轄消防様にご相談ください。

月日	2018.01.12	作成	綴木	審査	畑本	承認		名称	NDC XVⅡ型　湿式流水検知装置（作動弁型）	
日本ドライケミカル株式会社								図番	CWM277	1