
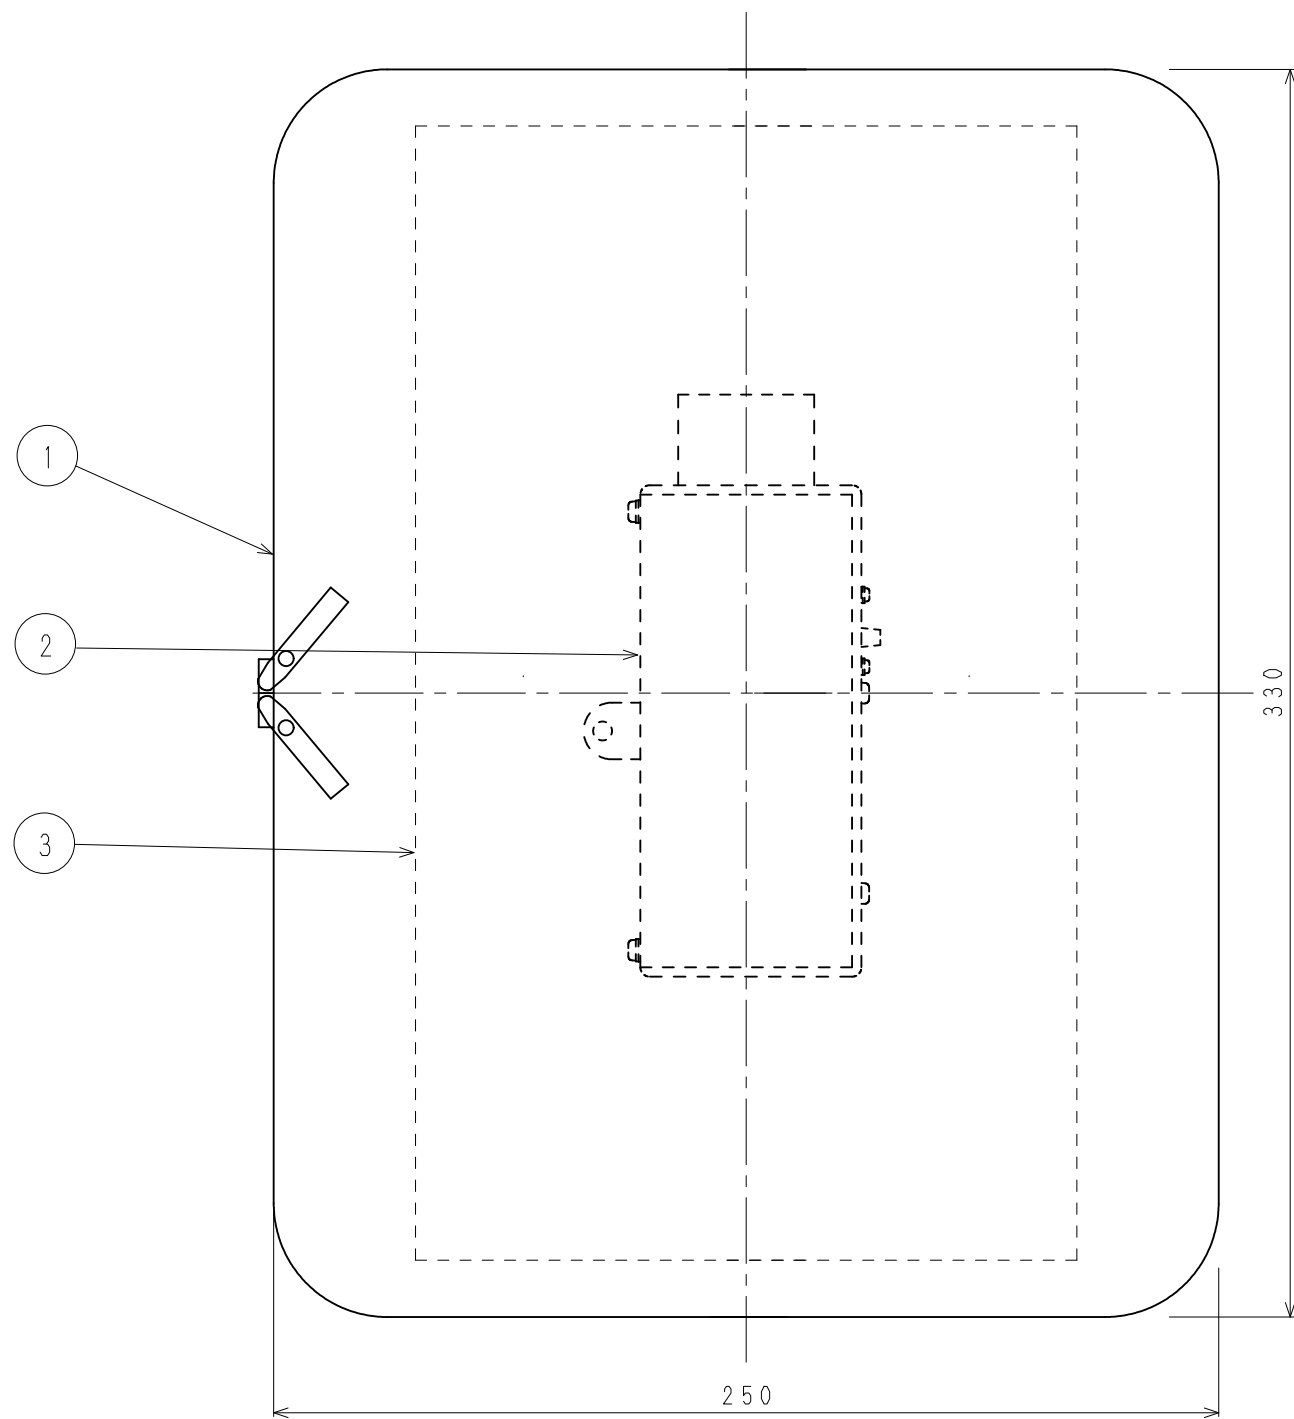


NO.	名 称	数	備 考
1	携帯用ケース	1	ポリエステル/ウレタン
2	炎感知器用動作試験器	1	
3	エアキャップ	1	ポリエチレン 200×300
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			


注) 1. 携帯用ケース 大きさは横：約250mm、
縦：約330mm、厚み：約25mm

尺 度	1 / 2	単 位	(mm)			
型式記号	NTSF-02	制定日	2015年 7月13日	改	第3版 17.8.24	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NSY428A	品 名	炎感知器用動作試験器 (赤外線式) 外観図		図 番	1A-7053-AP 1/3

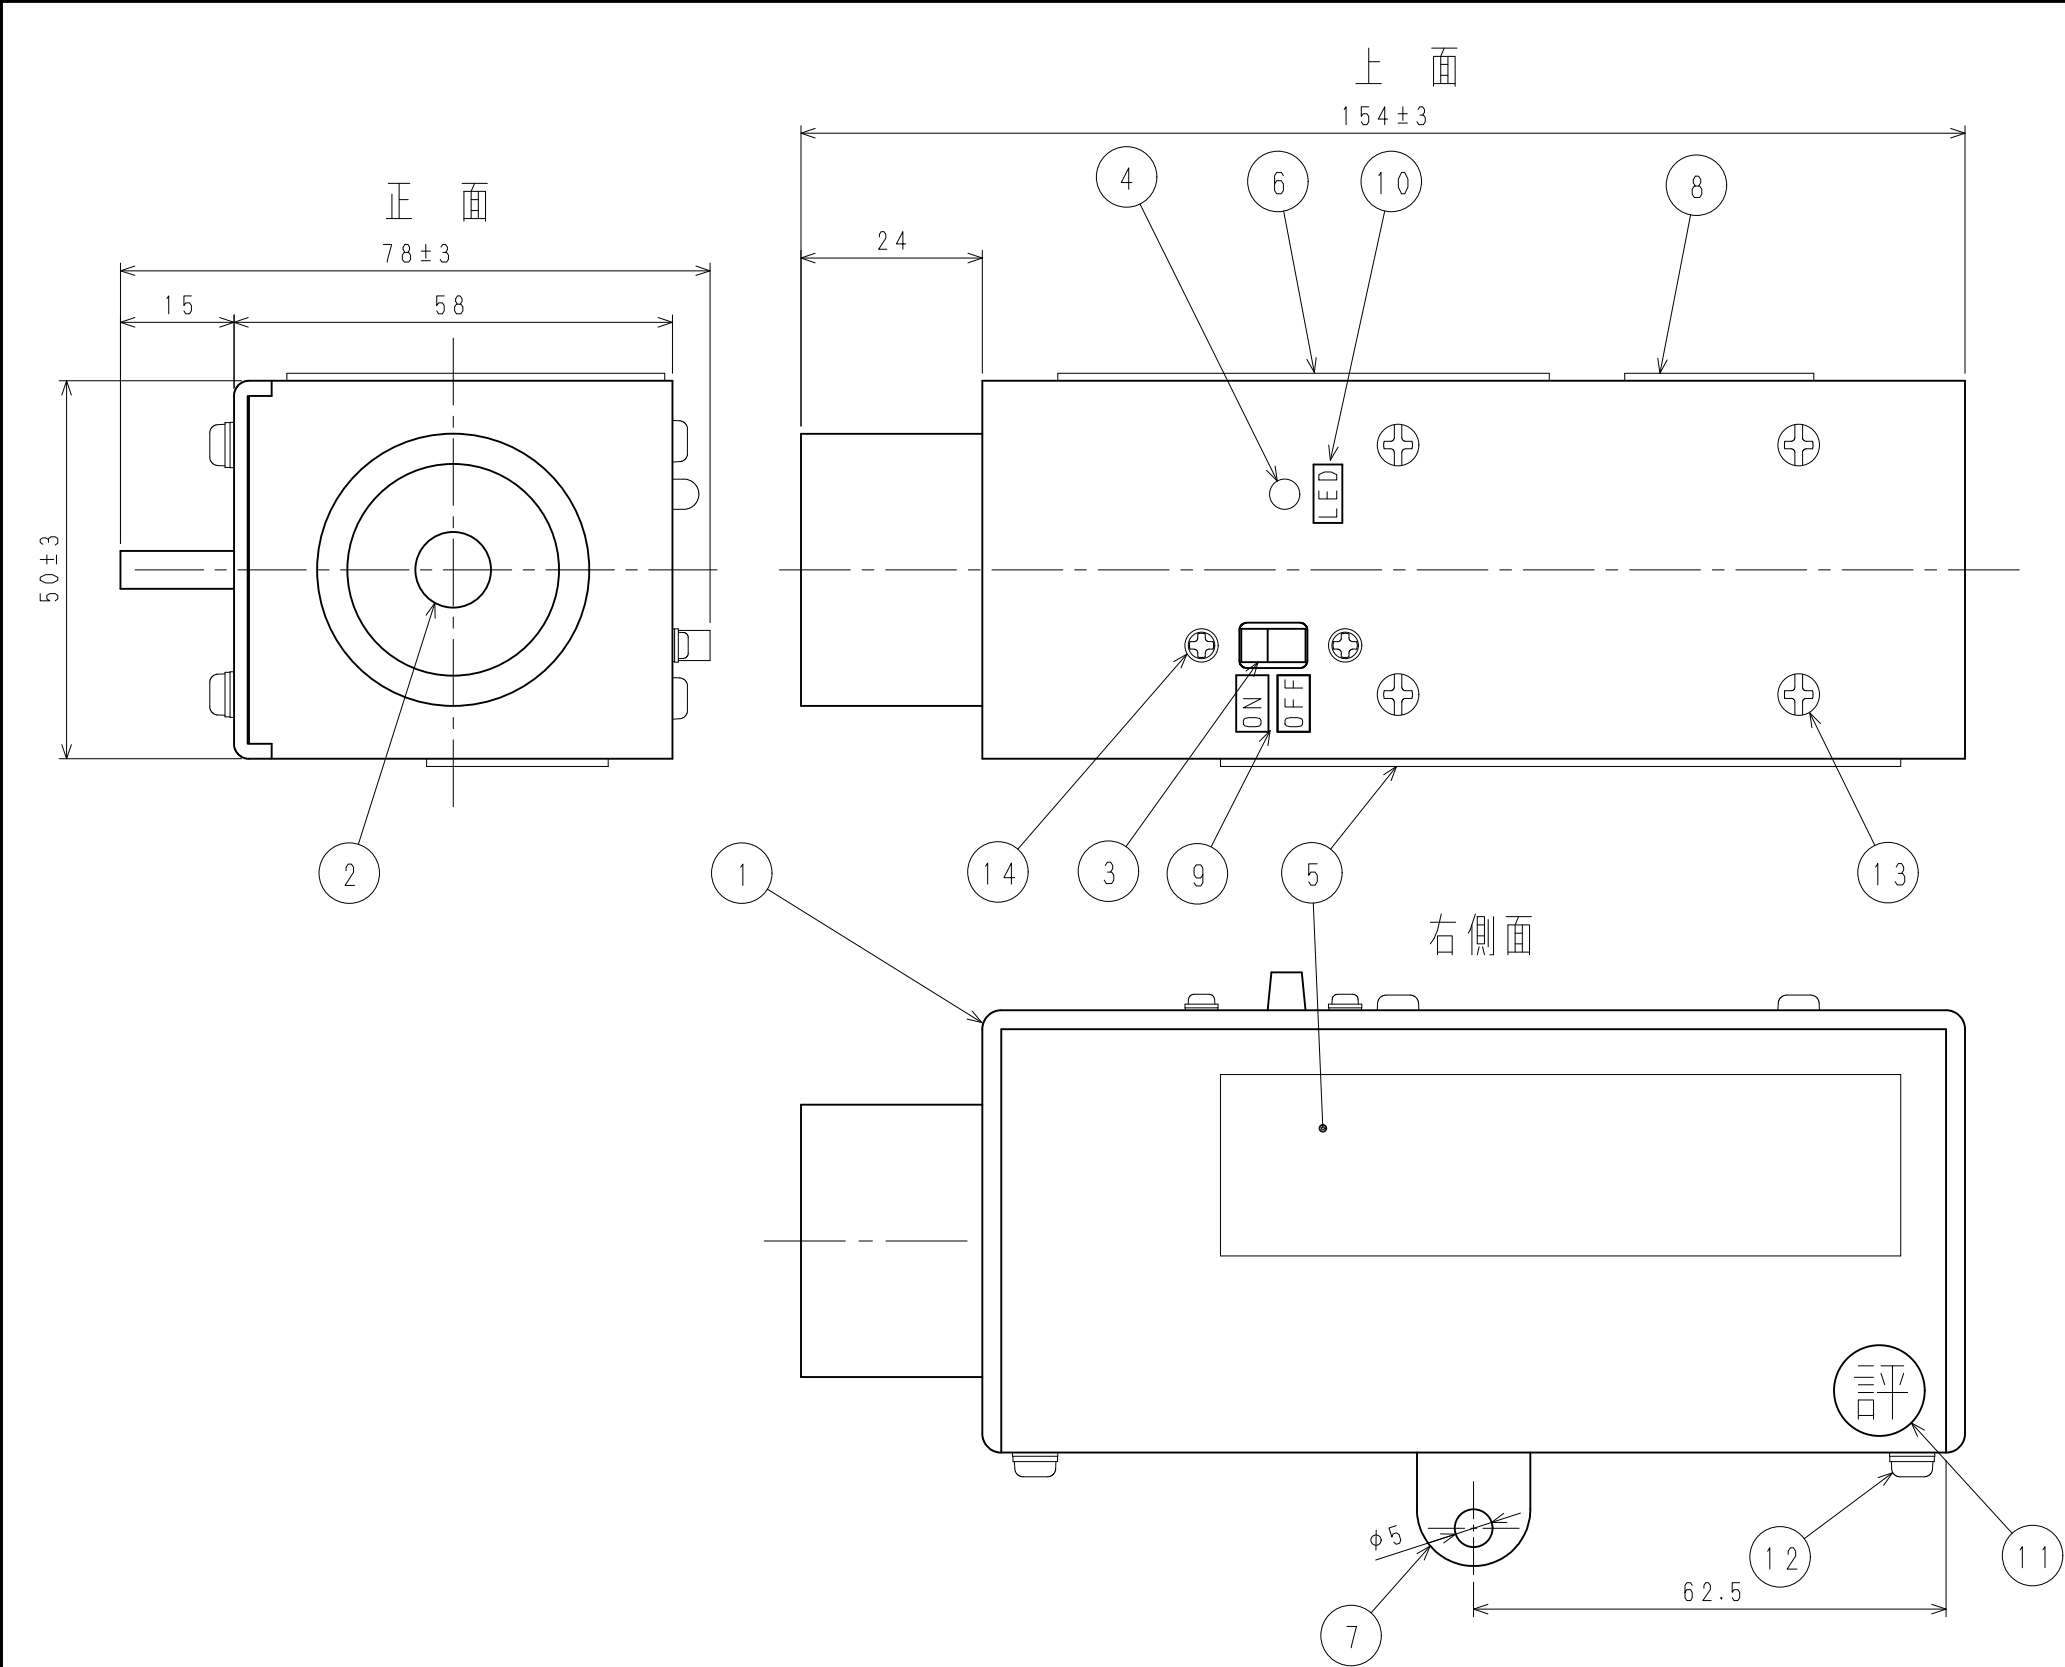

NO.	名 称	数	備 考
1	ケース	1	素材：SPCC-SD、t=2 処理：ニッケルメッキ JIS G 3141
2	ランプ	1	クリプトン球
3	電源スイッチ	1	
4	LED	1	電圧レベル検出用
5	製造銘板	1	
6	取扱銘板	1	
7	取付金具	1	t = 4.9±0.1 穴径： $\phi 5.1$
8	校正ラベル	1	
9	ON OFF表示	各1	文字幅6mm 文字サイズ中 (テブラ) 注：バランス良く貼付けのこと
10	LED表示	1	文字幅6mm 文字サイズ中 (テブラ) 注：バランス良く貼付けのこと
11	評定証票	1	$\phi 15$
12	Pネジ"	4	+P3-8HH (SW+W) (3個)
13	Pネジ"	4	$\phi 5.5$
14	Pネジ"	4	+P2-6HH (SW+W) (3個)
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

尺 度	1 / 1	単 位	(mm)			
型式記号	NTSF-02	制定日	2015年 7月13日	改	第3版 17.8.24	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NSY428A	品 名	炎感知器用動作試験器 (赤外線式) 外観図		図 番	1A-7053-AP $\frac{2}{3}$

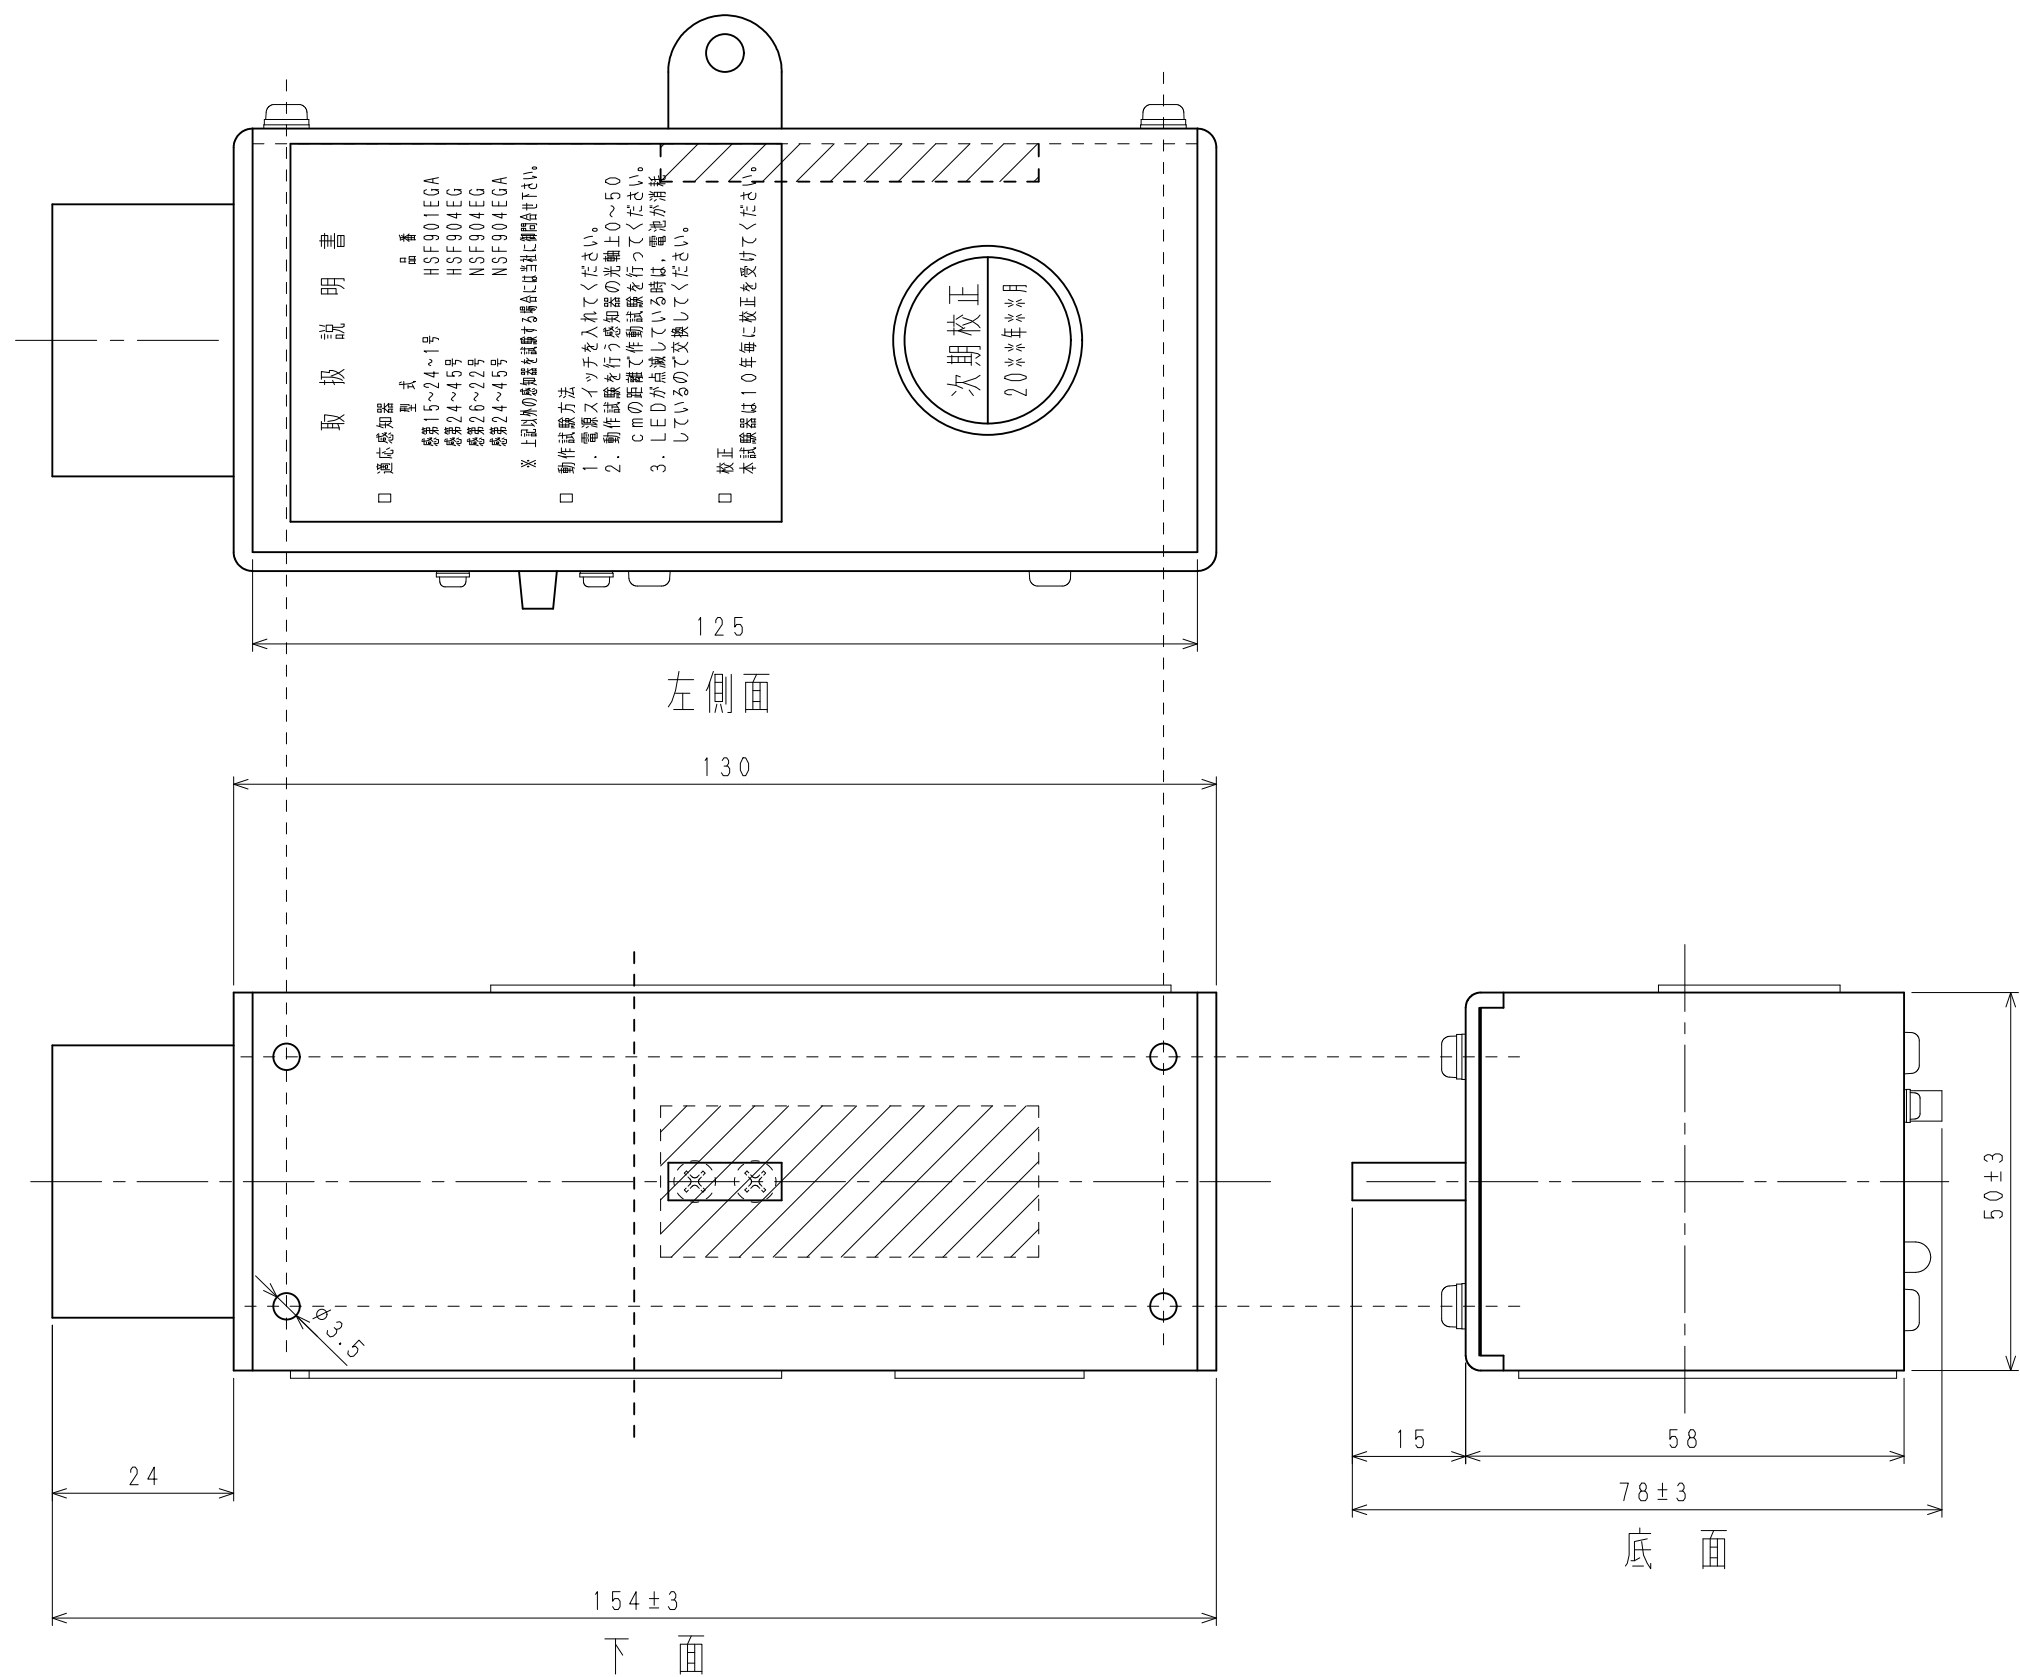

尺 度	1 / 1	単 位	(mm)			
型式記号	NTSF-02	制定日	2015年 7月13日	改	第3版 17.8.24	日本ドライケミカル株式会社
品 番	NSY428A	品 名	炎感知器用動作試験器 (赤外線式) 外観図		図 番	1A-7053-AP ³ / ₃