


記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
1	交流電源灯	19	ベル (地区音響) 一時停止スイッチ	33	戻るスイッチ	43	OPスイッチ5 (0スイッチ) / OPスイッチ5灯
2	トラブル灯		/ベル (地区音響) 一時停止スイッチ灯	34	地区音響一斉鳴動スイッチ / 地区音響一斉鳴動スイッチ灯	44	移行停止スイッチ (1スイッチ) / 移行停止スイッチ灯
3	スイッチ注意灯	20	音声警報スピーカー				
4	音響強制停止灯	21	ベル (地区音響) 一時停止解除スイッチ	35	(A-1スイッチ)	45	非常放送連動停止スイッチ (2スイッチ) / 非常放送連動停止スイッチ灯
5	火災灯	22	復旧スイッチ	36	電池試験スイッチ (S-Zスイッチ)		
6	地区音響強制停止灯	23	履歴確認スイッチ / 履歴確認スイッチ灯	37	蓄積解除スイッチ (J-Rスイッチ) / 蓄積解除スイッチ・蓄積中灯	46	消火栓連動停止スイッチ (3スイッチ) / 消火栓連動停止スイッチ灯
7	非常放送中灯						
8	発信機灯	24	通話スイッチ / 通話スイッチ灯	38	試験復旧スイッチ (-スイッチ) / 試験復旧スイッチ灯		
9	連動用感知器灯			39	OPスイッチ1 (6スイッチ) / OPスイッチ1灯	47	防排煙連動スイッチ (4スイッチ) / 防排煙連動スイッチ灯
10	液晶表示部	25	△(上) 選択スイッチ	40	OPスイッチ2 (7スイッチ) / OPスイッチ2灯	48	点検スイッチ (5スイッチ) / 点検スイッチ灯
11	マイク	26	◁(左) 選択スイッチ	41	OPスイッチ3 (8スイッチ) / OPスイッチ3灯		
12	音声ガイドスイッチ / 音声ガイドスイッチ灯	27	電話ジャック	42	OPスイッチ4 (9スイッチ) / OPスイッチ4灯		
13	防排煙連動停止灯	28	実行スイッチ				
14	警戒中灯	29	試験スイッチ / 試験スイッチ灯				
15	消火栓灯	30	▽(下) 選択スイッチ				
16	電話灯	31	トラブル確認スイッチ / トラブル確認スイッチ灯				
17	諸警報表示部						
18	受信機音響停止スイッチ	32	▷(右) 選択スイッチ				

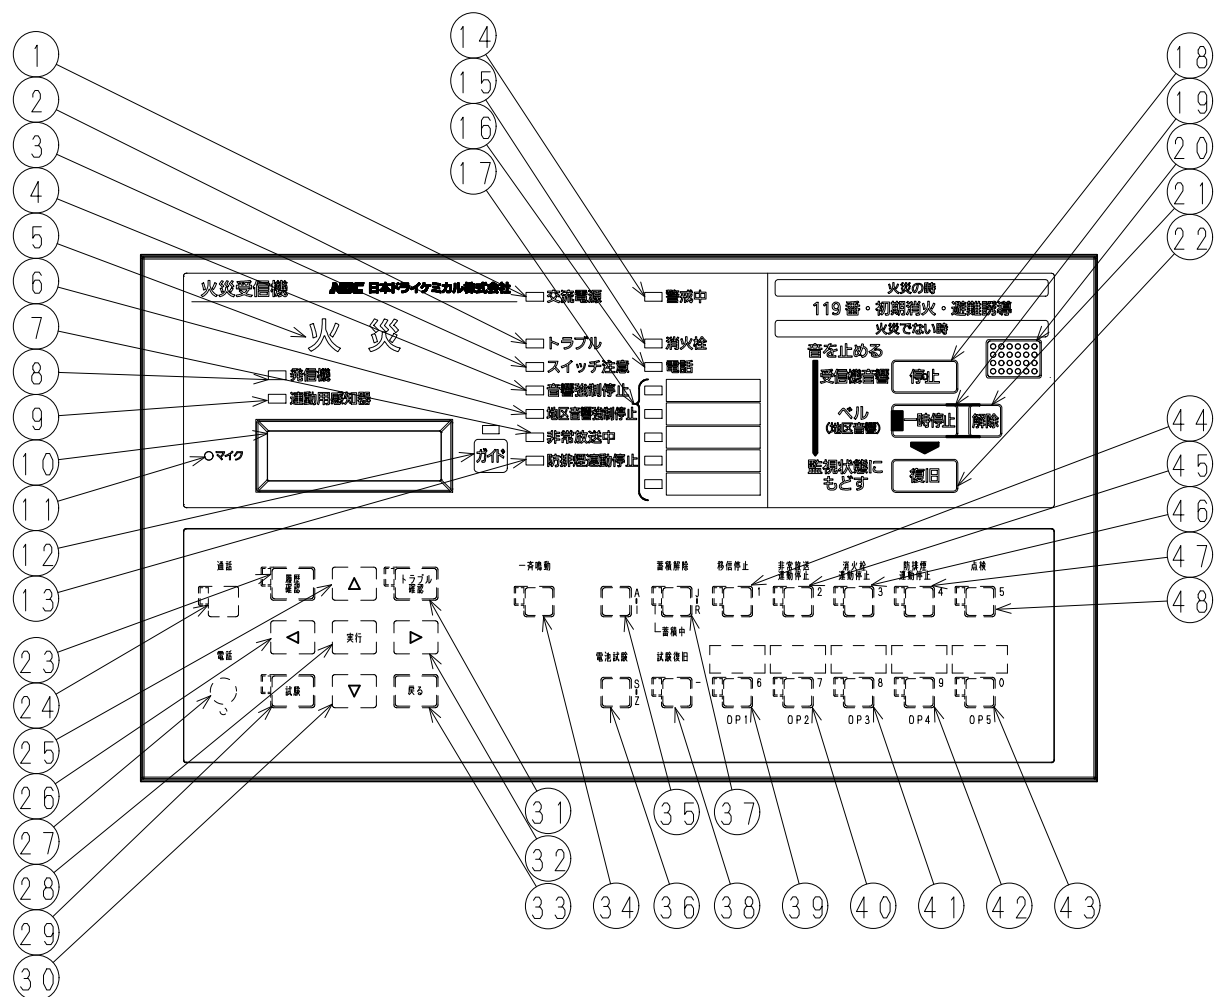

国家検定 型式番号	受第28～2号	制定日	2020年10月 1日	改		日本ドライケミカル株式会社
種 別	P型1級受信機 (蓄積式)	品 名	P型1級複合受信機 地図式 操作・表示部詳細図	品 番	3A-07190-AP-FU	NBP150