| 主要部品材質 | 構成要素 | 材　料 | 色　彩 | 処　理 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 扉 | 鋼板（t１．２） | 日塗IC25-80A（マンセル5Y8/0.5近似） | ５分ツヤ有り　メラミン焼付塗装 | |
| | 露出ボックス | 鋼板（t１．２以上） | 日塗IC25-80A（マンセル5Y8/0.5近似） | ５分ツヤ有り　メラミン焼付塗装 | |
| | 取付金具 | 鋼板（t２．３） | —— | 防錆塗装 | |

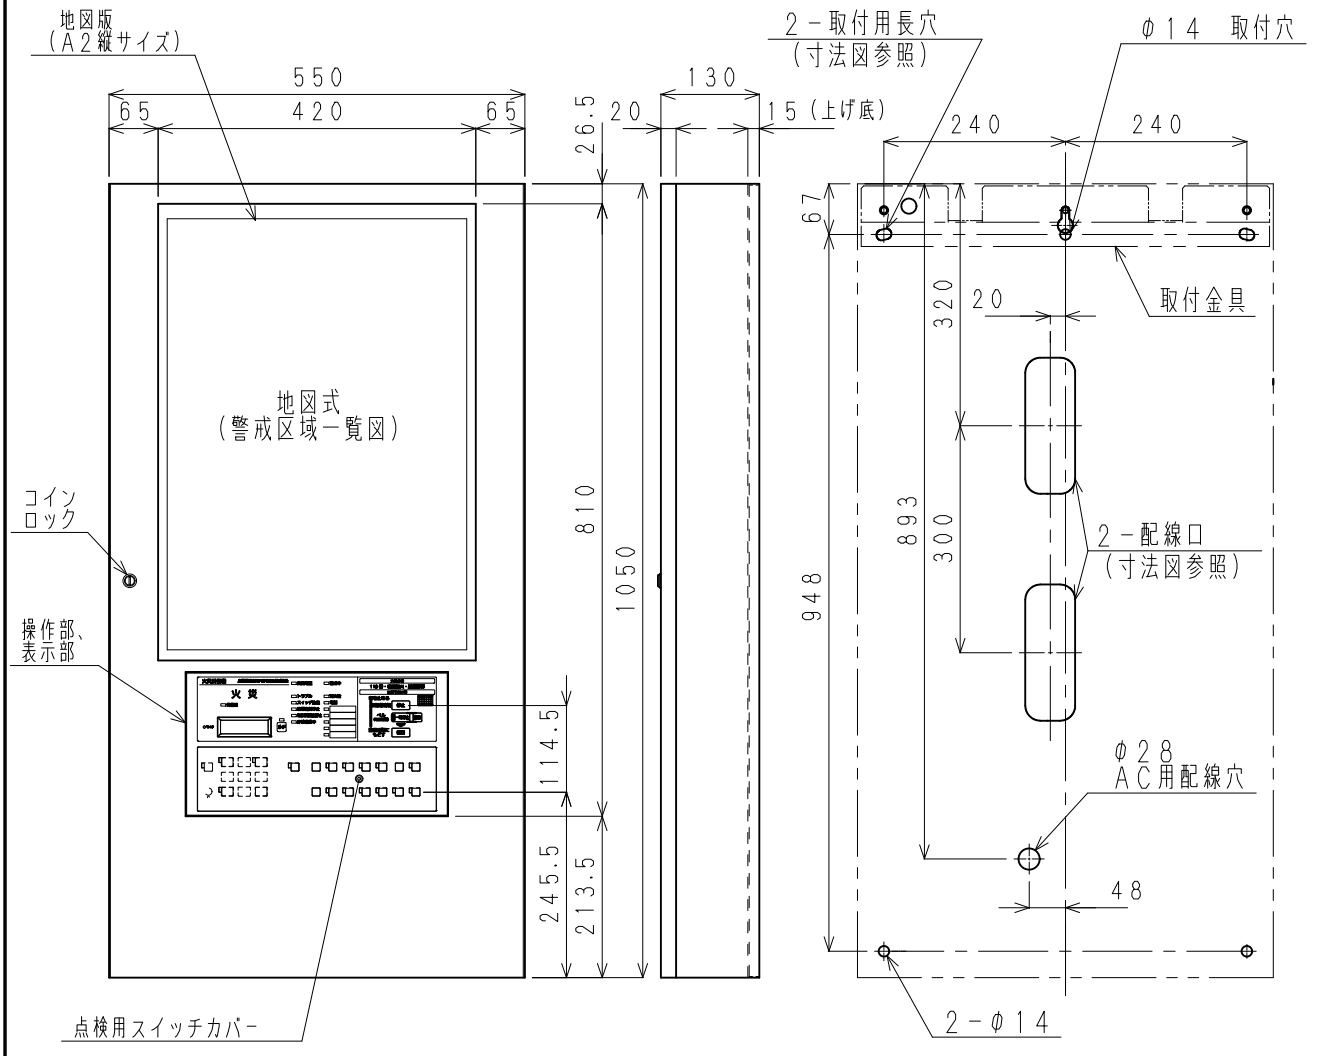


S＝1／10

取付寸法図（正面より）

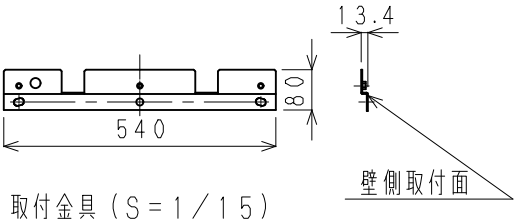


取付金具（S＝1／15）

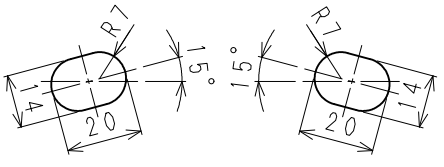


取付用長穴寸法図
（S＝1／2）




配線口寸法図
（S＝1／10）

| 国家検定型式番号 | 受第28～2号 | 制定日 | 2020年10月　1日 | 改 | | 日本ドライケミカル株式会社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種　別 | P型１級受信機（蓄積式） | 品　名 | P型１級火災受信機　70回線<br>地図式（A２縦）壁掛型　外観図 | | | 品　番<br>図　番 | NBP151AEA70<br>3A-07196-AP-70L |

（様式－１１６）２版