


記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
1	交流電源灯	19	ベル(地区音響)一時停止スイッチ	33	戻るスイッチ	43	OPスイッチ5(0スイッチ) /OPスイッチ5灯
2	トラブル灯		/ベル(地区音響)一時停止スイッチ灯	34	地区音響一斉鳴動スイッチ /地区音響一斉鳴動スイッチ灯	44	移行停止スイッチ(1スイッチ) /移行停止スイッチ灯
3	スイッチ注意灯	20	音声警報スピーカー	35	(A-1スイッチ)	45	非常放送連動停止スイッチ (2スイッチ) /非常放送連動停止スイッチ灯
4	音響強制停止灯	21	ベル(地区音響)一時停止解除スイッチ	36	電池試験スイッチ(S-Zスイッチ)	46	消火栓連動停止スイッチ (3スイッチ) /消火栓連動停止スイッチ灯
5	火災灯	22	復旧スイッチ	37	蓄積解除スイッチ (J-Rスイッチ) /蓄積解除スイッチ・蓄積中灯	47	防排煙連動スイッチ (4スイッチ) /防排煙連動スイッチ灯
6	地区音響強制停止灯	23	履歴確認スイッチ /履歴確認スイッチ灯	38	試験復旧スイッチ(-スイッチ) /試験復旧スイッチ灯	48	点検スイッチ(5スイッチ) /点検スイッチ灯
7	非常放送中灯	24	通話スイッチ /通話スイッチ灯	39	OPスイッチ1(6スイッチ) /OPスイッチ1灯		
8	発信機灯	25	△(上)選択スイッチ	40	OPスイッチ2(7スイッチ) /OPスイッチ2灯		
9	連動用感知器灯	26	◁(左)選択スイッチ	41	OPスイッチ3(8スイッチ) /OPスイッチ3灯		
10	液晶表示部	27	電話ジャック	42	OPスイッチ4(9スイッチ) /OPスイッチ4灯		
11	マイク	28	実行スイッチ				
12	音声ガイドスイッチ /音声ガイドスイッチ灯	29	試験スイッチ /試験スイッチ灯				
13	防排煙連動停止灯	30	▽(下)選択スイッチ				
14	警戒中灯	31	トラブル確認スイッチ /トラブル確認スイッチ灯				
15	消火栓灯	32	▷(右)選択スイッチ				
16	電話灯						
17	諸警報表示部						
18	受信機音響停止スイッチ						

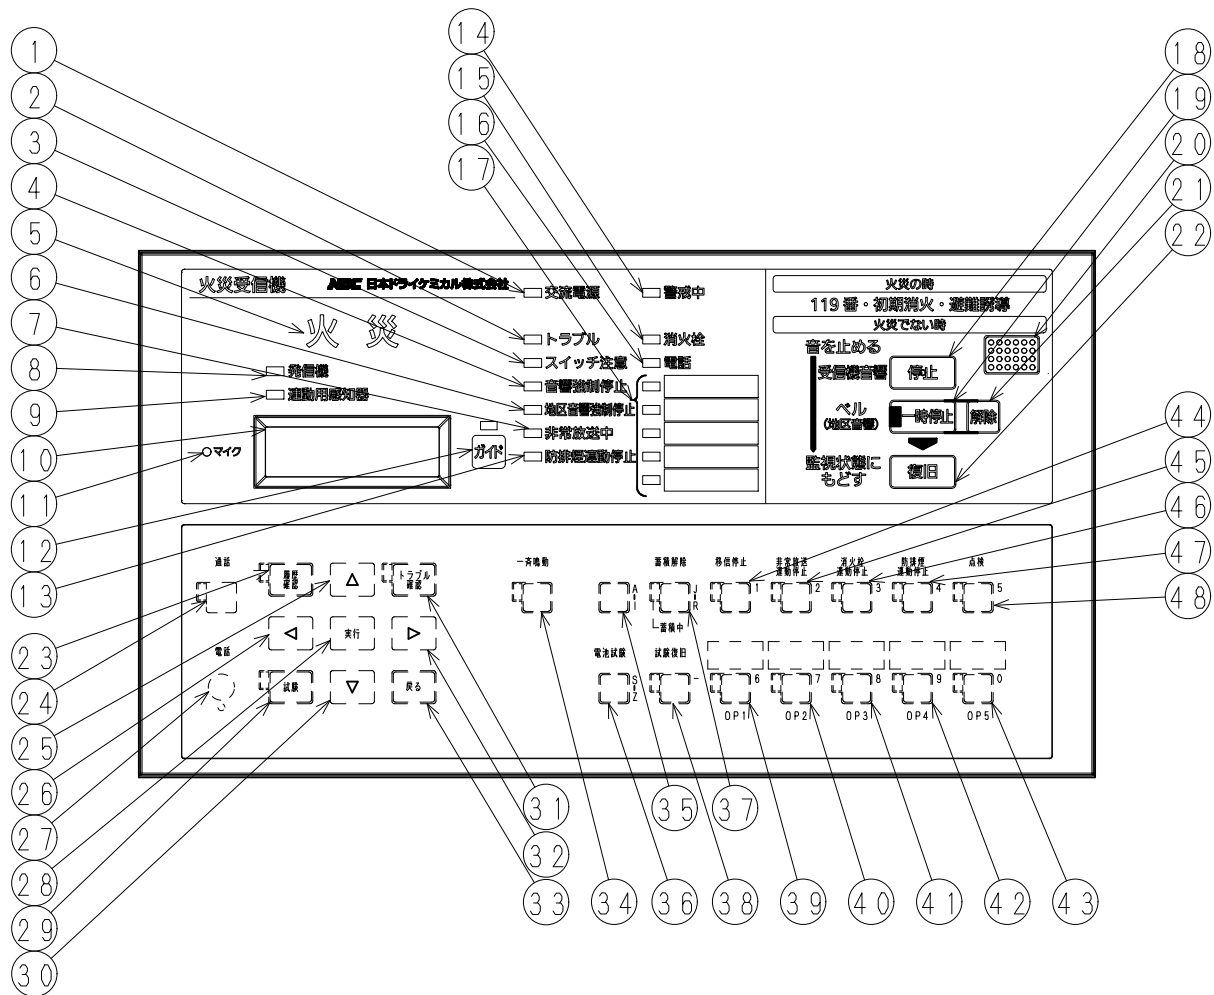

国家検定 型式番号	受第28~9号	制定日	2020年10月1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	P型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	P型1級複合受信機 地図式操作・表示部詳細図	品番 図番	NBP152 3A-07198-AP-FU