


記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
1	交流電源灯	16	受信機音響停止スイッチ	29	トラブル確認スイッチ ／トラブル確認スイッチ灯	39	OPスイッチ3 (8スイッチ) ／OPスイッチ3灯
2	トラブル灯	17	ベル (地区音響) 一時停止スイッチ ／ベル (地区音響) 一時停止スイッチ灯	30	▷ (右) 選択スイッチ	40	OPスイッチ4 (9スイッチ) ／OPスイッチ4灯
3	スイッチ注意灯	18	音声警報スピーカー	31	戻るスイッチ	41	OPスイッチ5 (0スイッチ) ／OPスイッチ5灯
4	音響強制停止灯	19	ベル (地区音響) 一時停止解除スイッチ	32	地区音響一斉鳴動スイッチ ／地区音響一斉鳴動スイッチ灯	42	移行停止スイッチ (1スイッチ) ／移行停止スイッチ灯
5	火災灯	20	復旧スイッチ	33	(A-1スイッチ)	43	非常放送連動停止スイッチ (2スイッチ) ／非常放送連動停止スイッチ灯
6	地区音響強制停止灯	21	履歴確認スイッチ ／履歴確認スイッチ灯	34	電池試験スイッチ (S-Zスイッチ)	44	消火栓連動停止スイッチ (3スイッチ) ／消火栓連動停止スイッチ灯
7	非常放送中灯	22	通話スイッチ ／通話スイッチ灯	35	蓄積解除スイッチ (J-Rスイッチ) ／蓄積解除スイッチ・蓄積中灯	45	(4スイッチ)
8	発信機灯	23	△ (上) 選択スイッチ	36	試験復旧スイッチ (-スイッチ) ／試験復旧スイッチ灯	46	点検スイッチ (5スイッチ) ／点検スイッチ灯
9	液晶表示部	24	◁ (左) 選択スイッチ	37	OPスイッチ1 (6スイッチ) ／OPスイッチ1灯		
10	マイク	25	実行スイッチ	38	OPスイッチ2 (7スイッチ) ／OPスイッチ2灯		
11	音声ガイドスイッチ ／音声ガイドスイッチ灯	26	電話ジャック				
12	警戒中灯	27	試験スイッチ ／試験スイッチ灯				
13	消火栓灯	28	▽ (下) 選択スイッチ				
14	電話灯						
15	諸警報表示部						

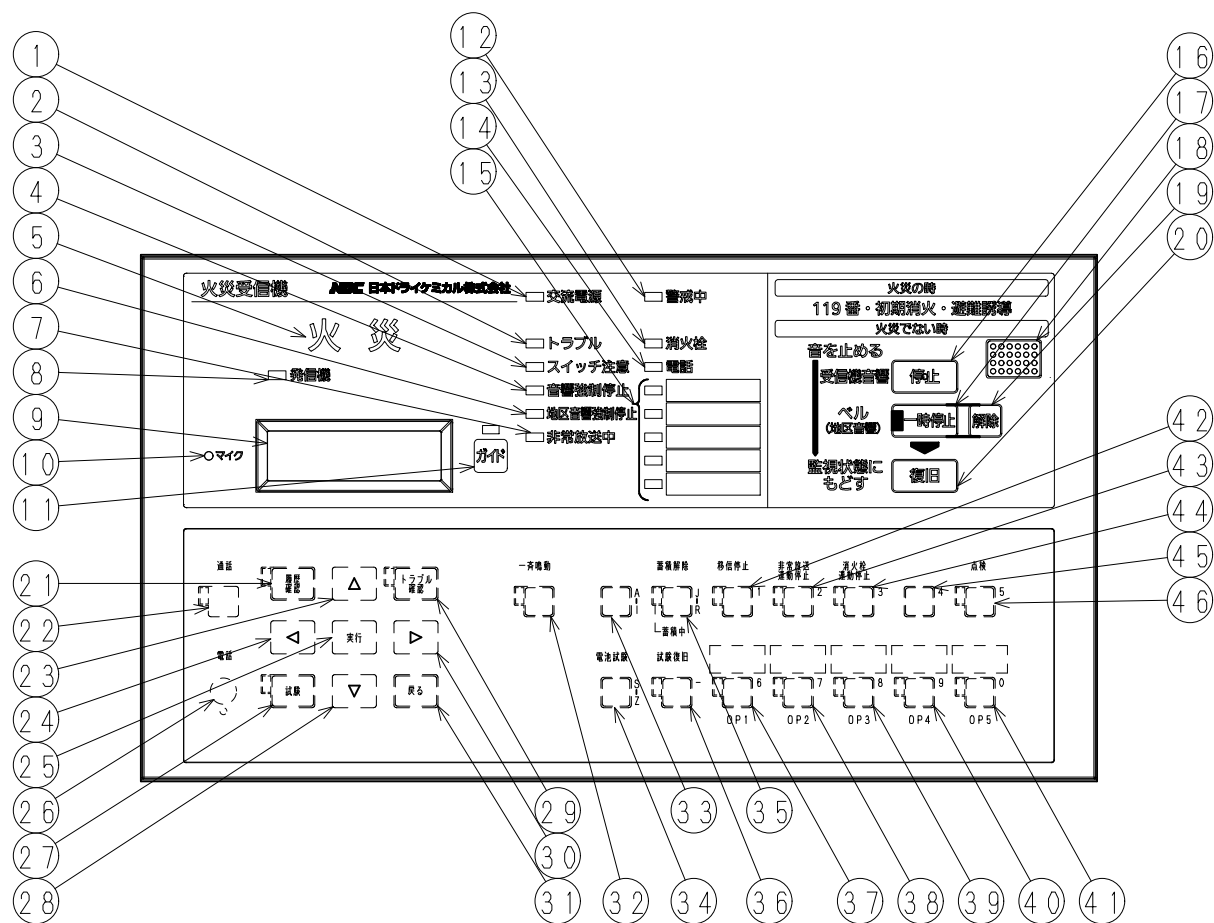

国家検定 型式番号	受第28～1号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種 別	P型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品 名	PX地図式受信機 P型1級火災受信機 (自動試験機能付) 操作、表示部詳細図	品 番 図 番	NBP153 3A-07202-AP-FU