


主要部品 品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t2.0)	日塗IC25-80A (マンセル5Y8/0.5近似)	5分ツヤ有り メラミン焼付塗装	
	ボックス	鋼板 (t2.0以上)	日塗IC25-80A (マンセル5Y8/0.5近似)	5分ツヤ有り メラミン焼付塗装	

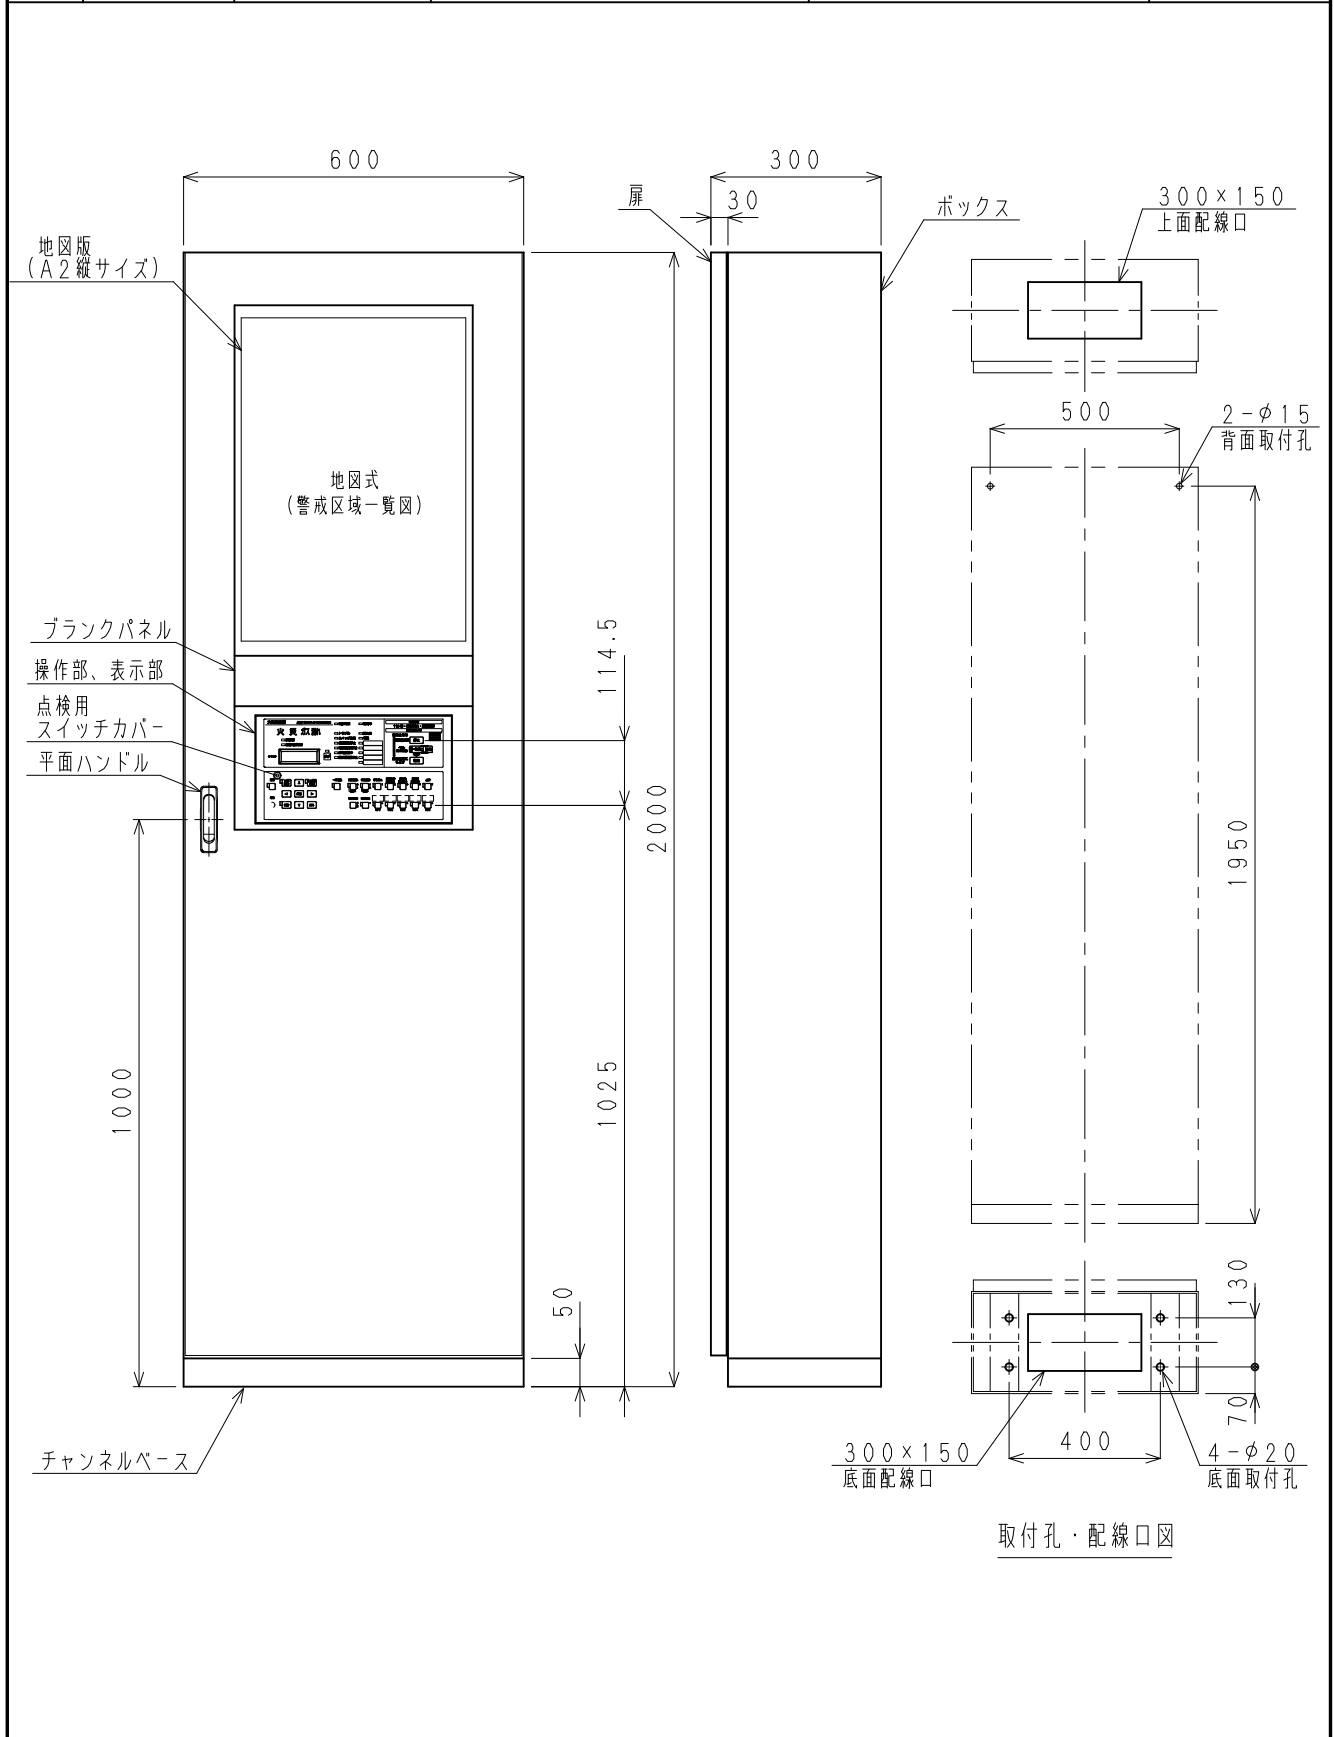

国家検定 型式番号	受第29~6号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社	
種 別	GP型1級受信機 (蓄積式)	品 名	GP型1級複合受信機 90回線 地図式 (A2縦) 自立型 外観図	品 番 図 番	NBC918BEA90 3A-07208-AP-90L	