


記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
1	交流電源灯	18	ベル(地区音響)一時停止スイッチ	31	▷(右)選択スイッチ	40	OPスイッチ3(8スイッチ) /OPスイッチ3灯
2	トラブル灯		/ベル(地区音響)一時停止スイッチ灯	32	戻るスイッチ		
3	スイッチ注意灯	19	音声警報スピーカー	33	地区音響一斉鳴動スイッチ	41	OPスイッチ4(9スイッチ) /OPスイッチ4灯
4	音響強制停止灯	20	ベル(地区音響)一時停止解除スイッチ		/地区音響一斉鳴動スイッチ灯		
5	ガス漏れ灯	21	復旧スイッチ	34	遅延解除スイッチ	42	OPスイッチ5(0スイッチ) /OPスイッチ5灯
6	火災灯	22	履歴確認スイッチ		(A-1スイッチ)	43	移行停止スイッチ(1スイッチ) /移行停止スイッチ灯
7	地区音響強制停止灯		/履歴確認スイッチ灯		/遅延解除スイッチ・遅延中灯		
8	発信機灯	23	通話スイッチ	35	電池試験スイッチ(S-Zスイッチ)	44	非常放送連動停止スイッチ
9	液晶表示部		/通話スイッチ灯	36	蓄積解除スイッチ	(J-Rスイッチ)	(2スイッチ)
10	マイク	24	△(上)選択スイッチ		/蓄積解除スイッチ・蓄積中灯		/非常放送連動停止スイッチ灯
11	非常放送中灯	25	◁(左)選択スイッチ				
12	音声ガイドスイッチ	26	電話ジャック	37	試験復旧スイッチ(-スイッチ)	45	消火栓連動停止スイッチ
	/音声ガイドスイッチ灯	27	実行スイッチ		/試験復旧スイッチ灯	(3スイッチ)	/消火栓連動停止スイッチ灯
13	警戒中灯	28	試験スイッチ	38	OPスイッチ1(6スイッチ)	46	(4スイッチ)
14	消火栓灯		/試験スイッチ灯		/OPスイッチ1灯		
15	電話灯	29	▽(下)選択スイッチ	39	OPスイッチ2(7スイッチ)	47	点検スイッチ(5スイッチ)
16	諸警報表示部	30	トラブル確認スイッチ		/OPスイッチ2灯		/点検スイッチ灯
17	受信機音響停止スイッチ		/トラブル確認スイッチ灯				

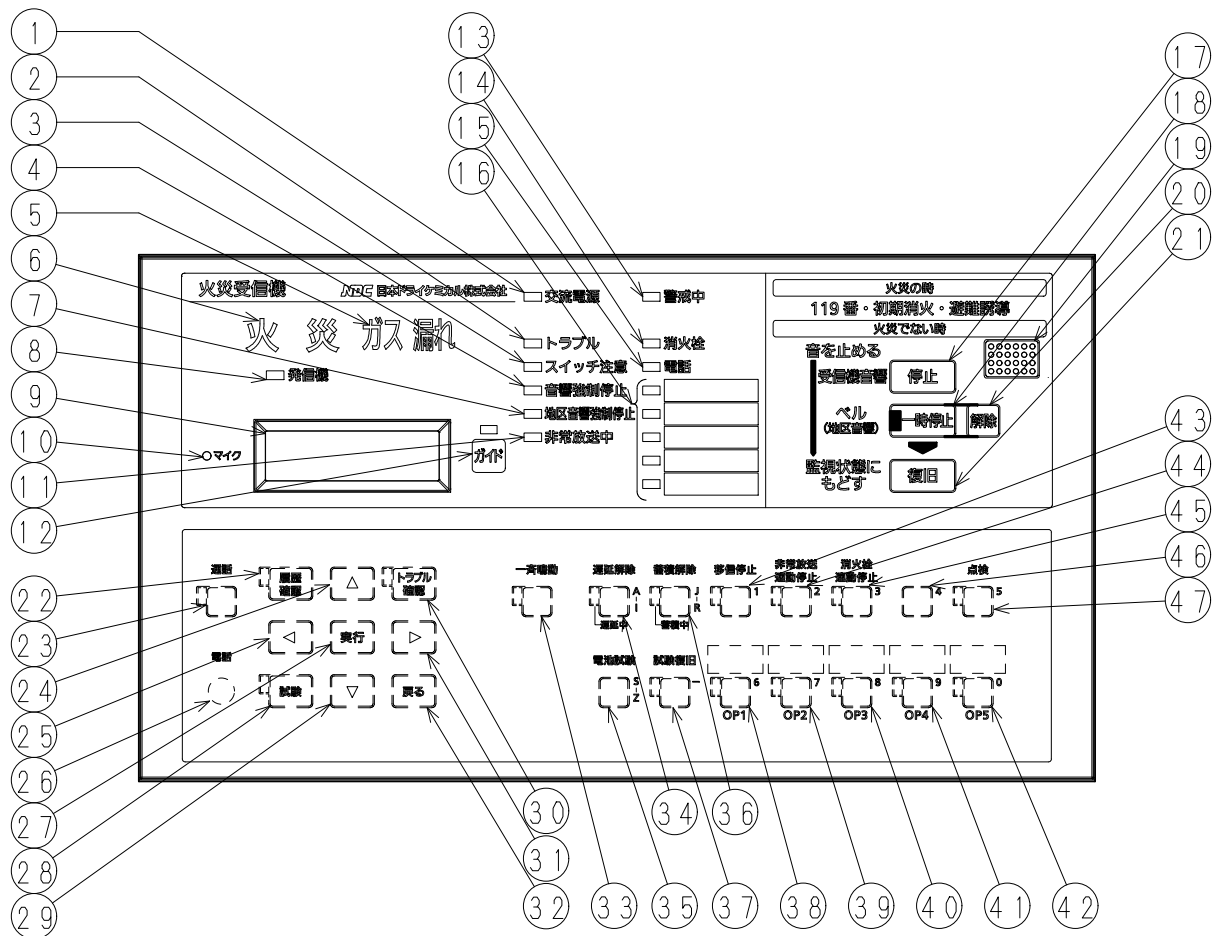

国家検定 型式番号	受第29~5号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	GP型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	PX地図式受信機 GP型1級火災受信機(自動試験機能付) 操作・表示部詳細図	品番 図番	NBC919 3A-07209-AP-FU