


記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
1	交流電源灯	19	受信機音響停止スイッチ	33	▷(右) 選択スイッチ	43	OPスイッチ4 (9スイッチ) /OPスイッチ4灯
2	トラブル灯	20	ベル(地区音響)一時停止スイッチ /ベル(地区音響)一時停止スイッチ灯	34	戻るスイッチ	44	OPスイッチ5 (0スイッチ) /OPスイッチ5灯
3	スイッチ注意灯	21	音声警報スピーカー	35	地区音響一斉鳴動スイッチ /地区音響一斉鳴動スイッチ灯	45	移行停止スイッチ (1スイッチ) /移行停止スイッチ灯
4	音響強制停止灯	22	ベル(地区音響)一時停止解除スイッチ	36	遅延解除スイッチ (A-Rスイッチ) /遅延解除スイッチ・遅延中灯	46	非常放送連動停止スイッチ (2スイッチ) /非常放送連動停止スイッチ灯
5	ガス漏れ灯	23	復旧スイッチ	37	電池試験スイッチ (S-Zスイッチ)	47	消火栓連動停止スイッチ (3スイッチ) /消火栓連動停止スイッチ灯
6	火災灯	24	履歴確認スイッチ /履歴確認スイッチ灯	38	蓄積解除スイッチ (J-Rスイッチ) /蓄積解除スイッチ・蓄積中灯	48	防排煙連動停止スイッチ (4スイッチ) /防排煙連動停止スイッチ灯
7	地区音響強制停止灯	25	通話スイッチ /通話スイッチ灯	39	試験復旧スイッチ (-スイッチ) /試験復旧スイッチ灯	49	点検スイッチ (5スイッチ) /点検スイッチ灯
8	発信機灯	26	△(上) 選択スイッチ	40	OPスイッチ1 (6スイッチ) /OPスイッチ1灯		
9	連動用感知器灯	27	◁(左) 選択スイッチ	41	OPスイッチ2 (7スイッチ) /OPスイッチ2灯		
10	液晶表示部	28	電話ジャック	42	OPスイッチ3 (8スイッチ) /OPスイッチ3灯		
11	マイク	29	実行スイッチ				
12	非常放送中灯	30	試験スイッチ /試験スイッチ灯				
13	音声ガイドスイッチ /音声ガイドスイッチ灯	31	▽(下) 選択スイッチ				
14	防排煙連動停止灯	32	トラブル確認スイッチ /トラブル確認スイッチ灯				
15	警戒中灯						
16	消火栓灯						
17	電話灯						
18	諸警報表示部						

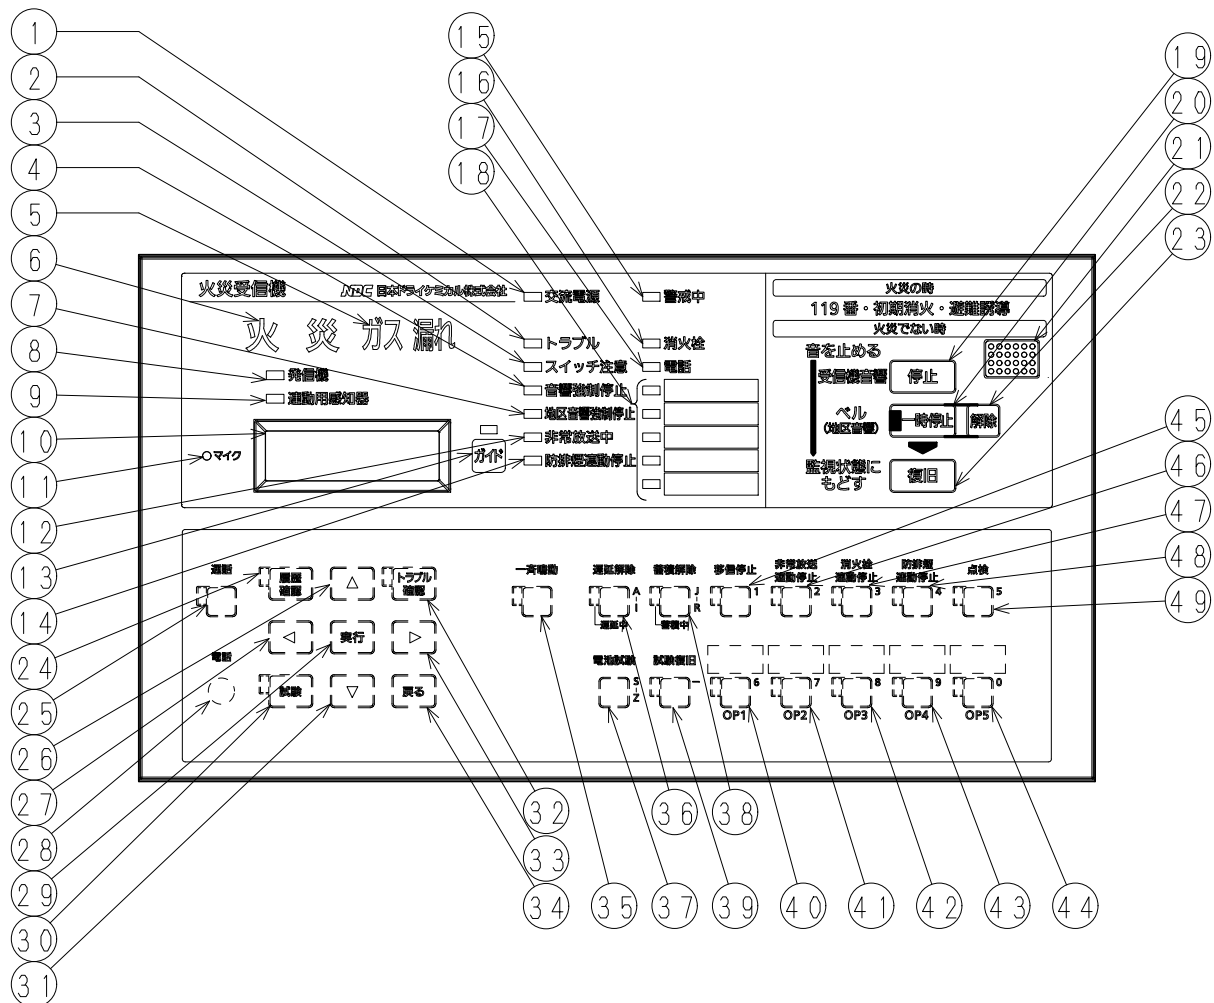

国家検定 型式番号	受第29~5号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	GP型1級受信機 (蓄積式及び自動試験機能付)	品名	PX地図式受信機 GP型1級複合受信機(自動試験機能付) 操作・表示部詳細図	品番 図番	NBC920 3A-07210-AP-FU