


記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
1	交流電源灯	13	△(上) 選択スイッチ	23	(J-Rスイッチ)	31	(2スイッチ)
2	トラブル灯	14	◁(左) 選択スイッチ	24	(-スイッチ)	32	(3スイッチ)
3	スイッチ注意灯	15	実行スイッチ	25	OPスイッチ1 (6スイッチ) /OPスイッチ1灯	33	(4スイッチ)
4	音響強制停止灯	16	試験スイッチ /試験スイッチ灯	26	OPスイッチ2 (7スイッチ) /OPスイッチ2灯	34	点検スイッチ (5スイッチ) /点検スイッチ灯
5	ガス漏れ灯	17	▽(下) 選択スイッチ				
6	液晶表示部						
7	音声ガイドスイッチ /音声ガイドスイッチ灯	18	トラブル確認スイッチ /トラブル確認スイッチ灯	27	OPスイッチ3 (8スイッチ) /OPスイッチ3灯		
8	警戒中灯	19	▷(右) 選択スイッチ	28	OPスイッチ4 (9スイッチ) /OPスイッチ4灯		
9	諸警報表示部	20	戻るスイッチ				
10	受信機音響停止スイッチ	21	遅延解除スイッチ (A-Iスイッチ) /遅延解除スイッチ・遅延中灯	29	OPスイッチ5 (0スイッチ) /OPスイッチ5灯		
11	音声警報スピーカー			30	移行停止スイッチ (1スイッチ) /移行停止スイッチ灯		
12	履歴確認スイッチ /履歴確認スイッチ灯	22	電池試験スイッチ (S-Zスイッチ)				

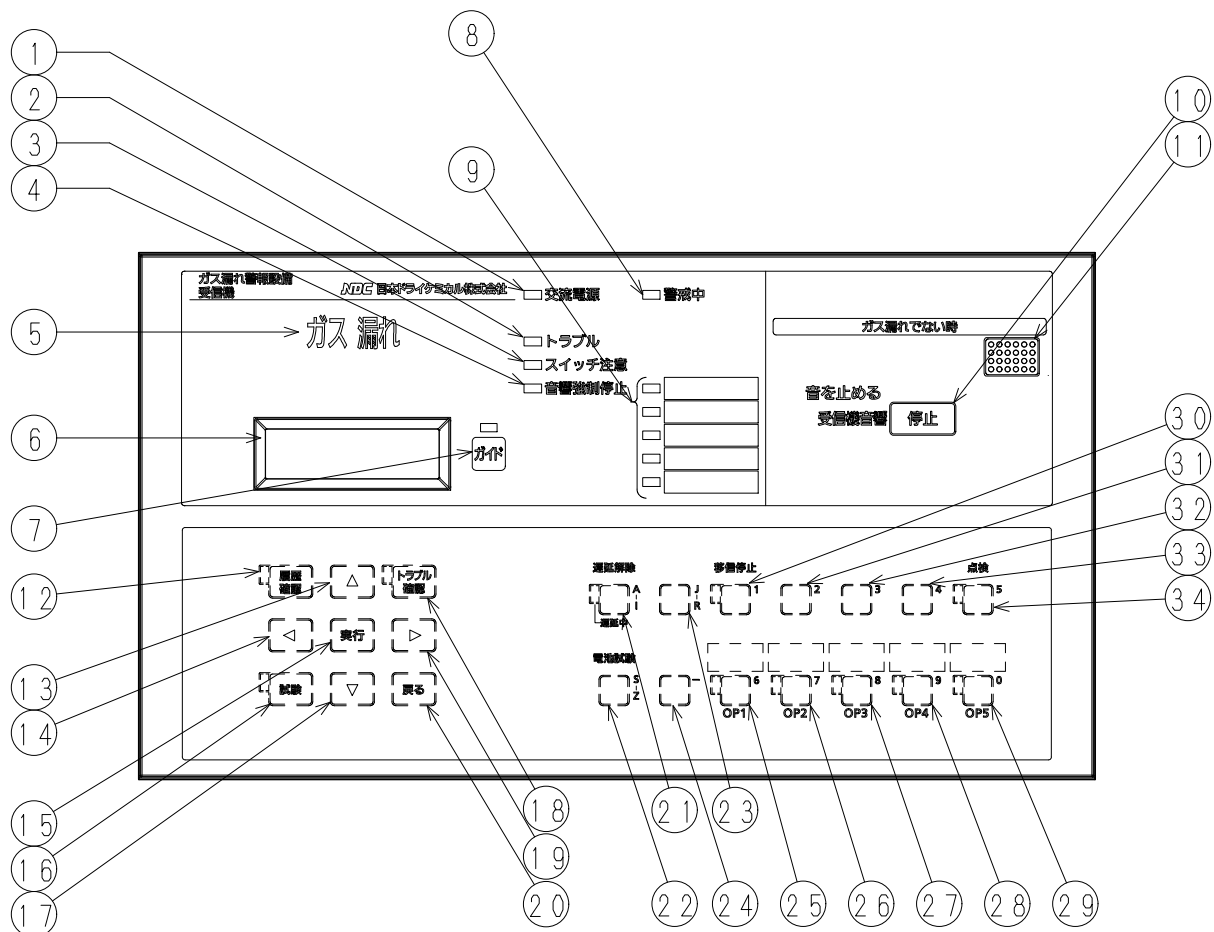

国家検定 型式番号	受第29~7号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種別	G型受信機	品名	G型受信機 操作・表示部詳細図		品番 図番 NBG605 3A-07212-AP-FU