
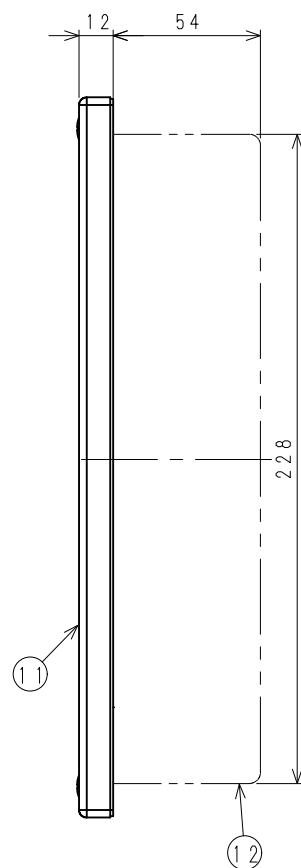


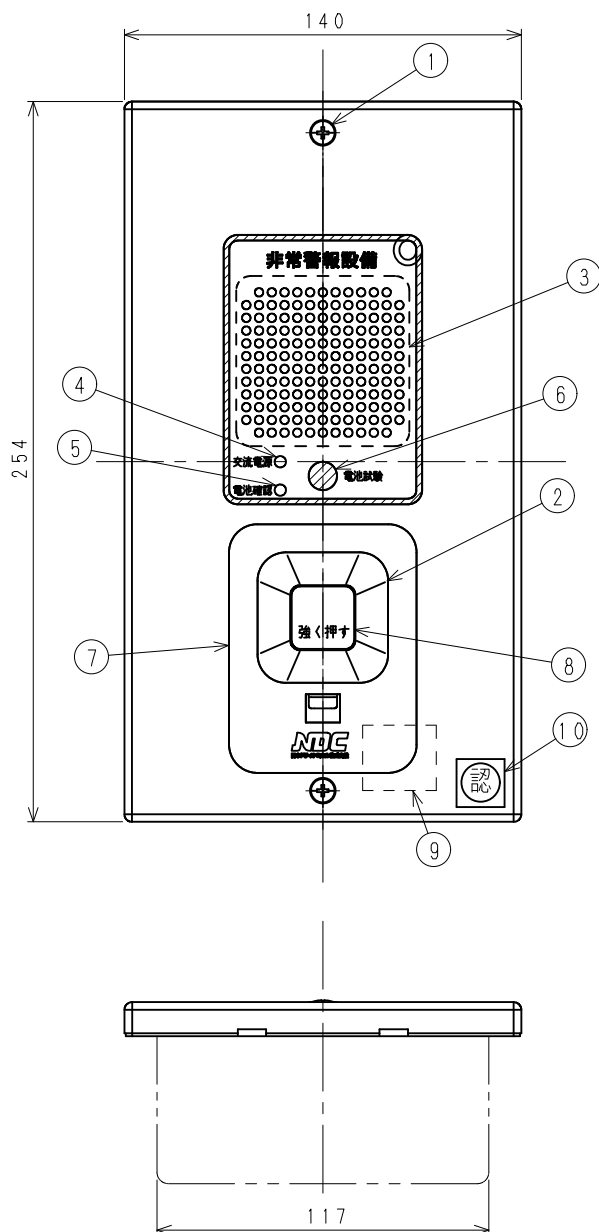

NO.	名 称
1	プレート止めネジ
2	表示灯
3	音出孔
4	交流電源灯
5	電池試験灯
6	電池試験スイッチ
7	化粧銘板
8	起動装置
9	機器銘板
10	合格証票
11	プレート
12	埋込ボックス

仕 様		
定 格	常用電源	AC100V 50/60Hz (P1-P2) 消費電力：監視時 2.5W 動作時 4W
	非常電源	DC6V 250mAh 密閉形ニッケル・カドミウム蓄電池 充電方式：トリクル充電 充電電流 9mA
	回路電圧	DC6V
	音響装置	DC6V 230mA以下 90dB以上
	表示灯	DC6V 20mA LED表示灯
	複合装置最大接続数	連動端子I (+) - I (-) に接続 20台
	移報接点	DC30V, 3A
	質 量	約0.7Kg (本体のみ)
内部回路図		6S-07188-AP

主 要 材 部 品 質	プレート	自己消火性樹脂 板厚 2.5mm 色彩：日塗工N-90近似
	表示灯レンズ	自己消火性樹脂 色彩：赤
	適用埋込ボックス	JIS C8340 4個用スイッチボックス 228×117×54 カバー不要 <施工時のご注意> 入線はスイッチボックス上側の ロックアウトから行ってください。

型式番号	認評非第2023~5号	制定日	2023年12月7日	改	日本ドライケミカル株式会社	
品 番	NEB905FX	品 名	非常警報設備 複合装置 (普通埋込型)		図 番	6A-07188-AP-FX