


接続方法

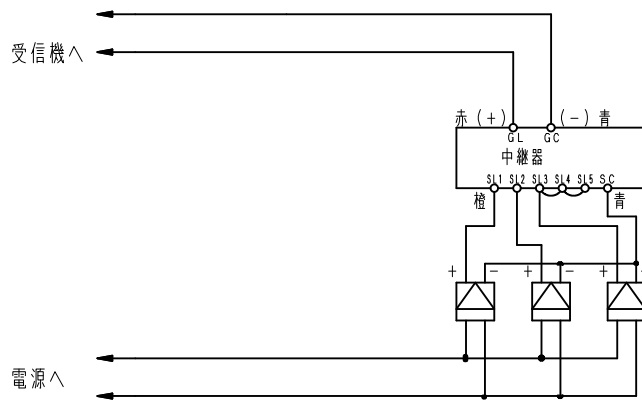

中継器において検知器未接続リード線はすべて短絡し、使用のSL線と接続して下さい。

本器は、ガス漏れ受信機と組み合わせて設置することにより、検知器の数を増やすことができます。主たる仕様は下記の通りです。

品番	NCH605FX05
型式承認番号	中第27~5号
検知器接続数	5台
入出力信号電圧	監視時 6V
	警報時 12V
	故障時 0V
使用温度	-10℃~+50℃

*中継器にはプレートが付属しておりませんので、市販品又は下記の別売プレートを御利用下さい。
ステンレスプレート WN7691K

No.	名称	数	備考
1	プレート	1	市販品
2	プレート止めネジ	2	M3.5
3	機器銘板	1	
4	中継器本体	1	
5	リード線	8	0.18/20PVC l=250
6	ボックスカバー	1	JIS C8340 スイッチカバー1個用
7	アウトレットボックス	1	JIS C8340 中型四角深型

型式番号	中第27~5号	制定日	2015年 9月28日	改	日本ドライケミカル株式会社	
型名	NCH605FX05	品名	ガス漏れ警報設備 ガス漏れ中継器(埋込型)		図番	6A-7065-AP