
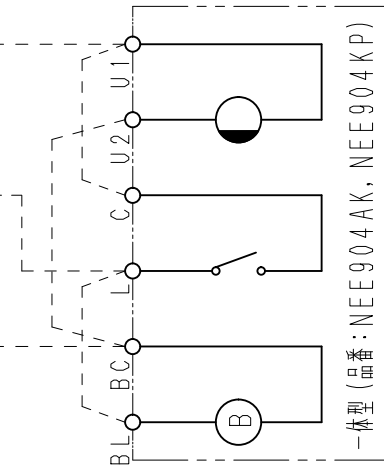


記号	名称	仕様
SW	主電源スイッチ	AC125V6A L
ST	電池試験スイッチ	DC30V3A NL
LF	火災表示灯	2.05V50mA
LP	交流電源表示灯	2.27V50mA
V	電圧計	40V
F	継電器	2A1152Ω 2P
E	継電器	5A1100Ω 2P
TR	変圧器	左表による
DP1~4	ダイオード	200V2.5A
DI, DE, DF, DLF	ダイオード	400V1A
RBT	抵抗	左表による
RLP	抵抗	2W3KΩ
RF	抵抗	1W3KΩ
R1	抵抗	左表による
BAT	密閉型ニッケルカドミウム蓄電池	左表による
F1~4	ヒューズ	1A

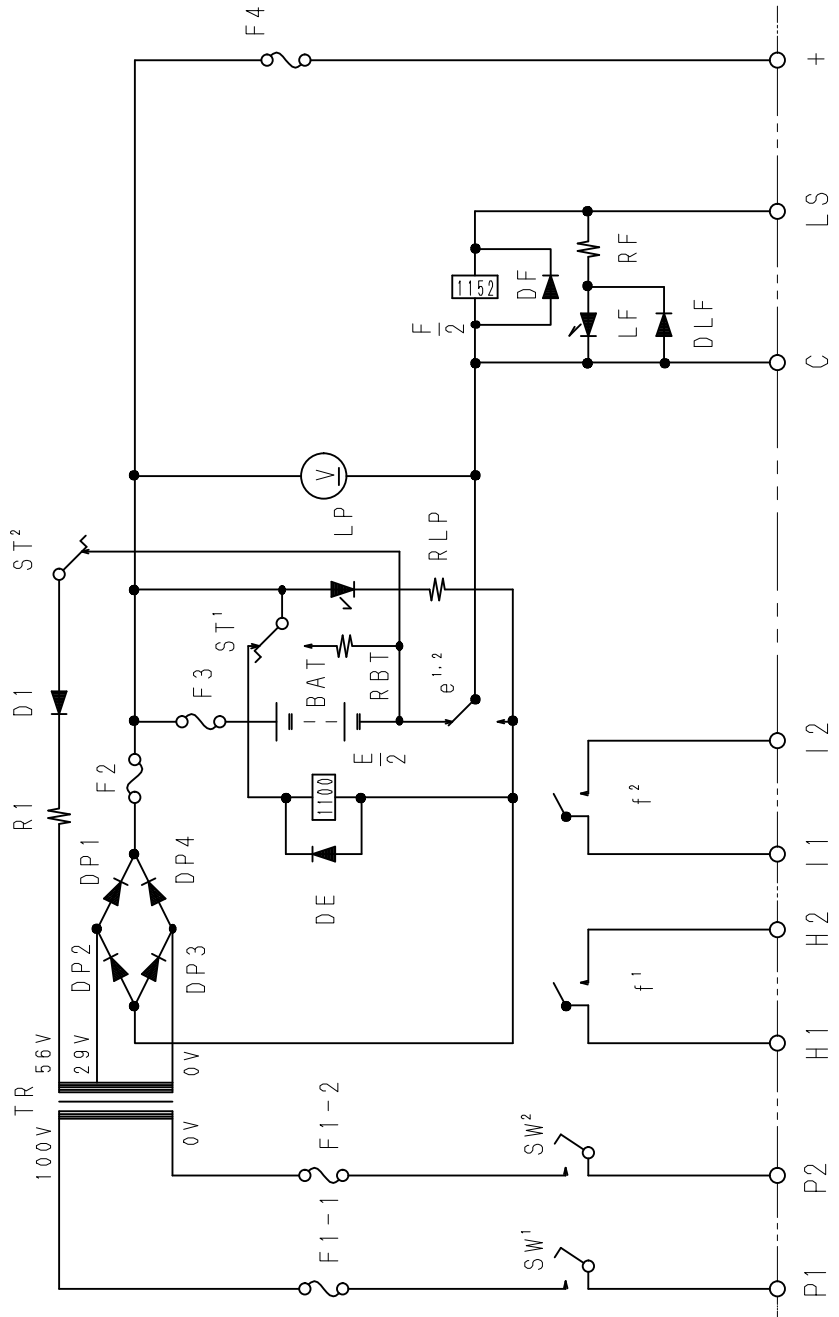

一体型 (品番: NEE904AK, NEE904KP)

主電源へ
AC100V
50/60Hz

移報端子
(接点定格DC24V1A)

記号	品番	NEA901AEB04H	NEA901AEB08H	NEA901AEB15H
一体型 接続数		8	15	15
表示 9mAの場合				
TR	1270-1095	1270-1095	1270-1095	1270-1095
BAT	0.225Ah	0.45Ah	1.2Ah	1.2Ah
R1	2.7KΩ2W	1.5KΩ5W	560Ω5W	560Ω5W
RBT	330Ω5W	200Ω5W	120Ω10W	120Ω10W

型式番号	認評非第14~35号	制定日	2016年 9月15日	改	第5版 21.4.7	日本ドライケミカル株式会社
品番	NEA901AEB**H	品名	非常警報設備 操作部1回線 回路図	図番	6S-07089-AP	