


記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称	記号	名 称
1	交流電源灯	14	履歴確認スイッチ ／履歴確認スイッチ灯	25	蓄積解除スイッチ (J-Rスイッチ) ／蓄積解除スイッチ・蓄積中灯	31	OPスイッチ5 (0スイッチ) ／OPスイッチ5灯
2	トラブル灯		15			△(上) 選択スイッチ	32
3	スイッチ注意灯	16	◁(左) 選択スイッチ	26	試験復旧スイッチ (ースイッチ) ／試験復旧スイッチ灯	33	(2 スwitch)
4	音響強制停止灯	17	実行スイッチ			34	(3 スwitch)
5	防排煙灯	18	試験スイッチ ／試験スイッチ灯	27	OPスイッチ1 (6 スwitch) ／OPスイッチ1灯	35	防排煙連動停止スイッチ (4 スwitch) ／防排煙連動停止スイッチ灯
6	液晶表示部		19				
7	音声ガイドスイッチ ／音声ガイドスイッチ灯	20	トラブル確認スイッチ ／トラブル確認スイッチ灯	29	OPスイッチ3 (8 スwitch) ／OPスイッチ3灯	36	点検スイッチ (5 スwitch) ／点検スイッチ灯
8	防排煙連動停止灯		21				
9	警戒中灯	22	戻るスイッチ	30	OPスイッチ4 (9 スwitch) ／OPスイッチ4灯		
10	諸警報表示部	23	(A-1 スwitch)				
11	受信機音響停止スイッチ	24	電池試験スイッチ (S-Z スwitch)				
12	音声警報スピーカー						
13	復旧スイッチ						

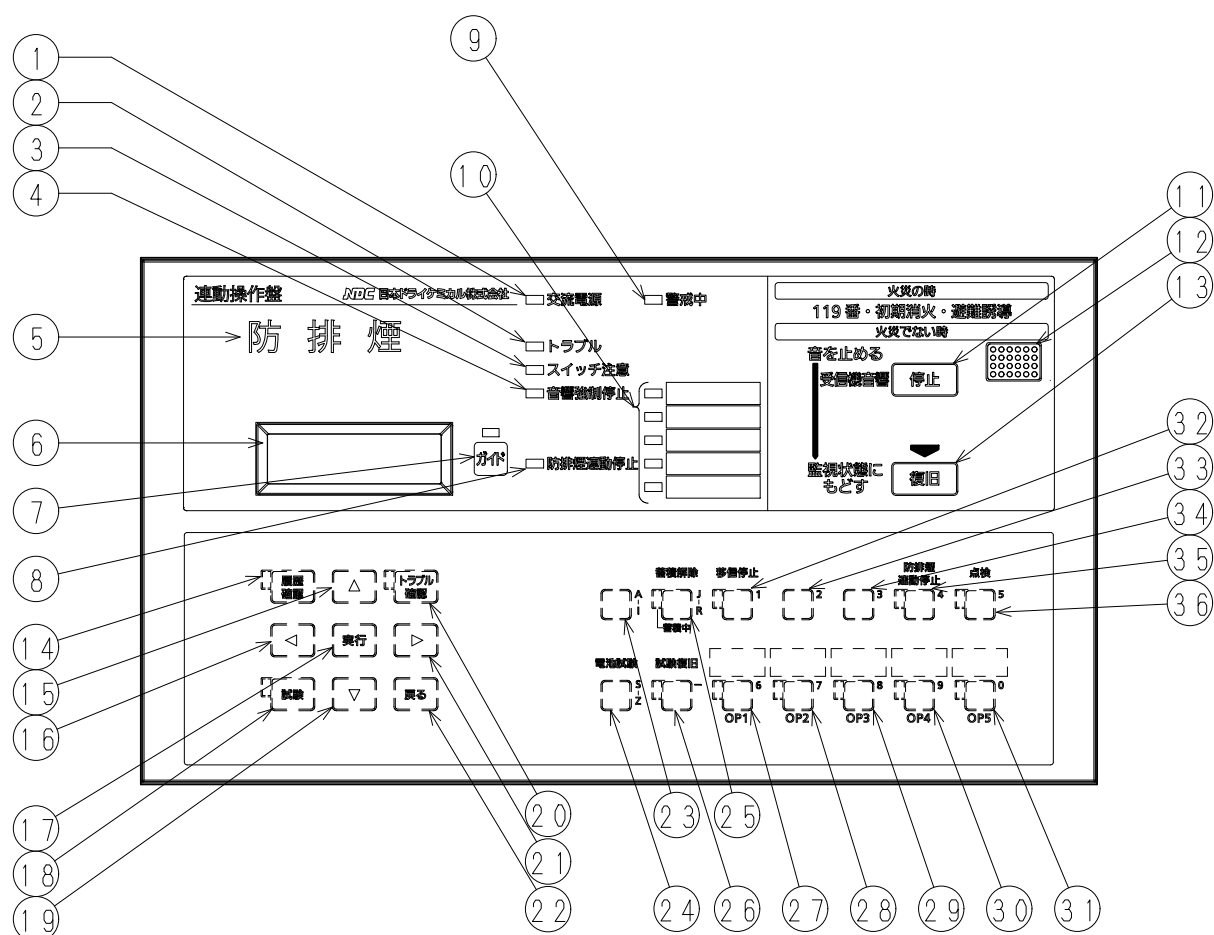

自主評定 型式承認番号	A-17-6	制定日	2020年10月 1日	改		日本ドライケミカル株式会社
種 別	連動操作盤	品 名	連動操作盤 操作・表示部詳細図			品 番 図 番 NLD916 9A-07014-AP-FU