


記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
S 1	交流電源スイッチ	RY 3	地区音響リレー	LED 4	交流電源灯	R 6 1	充電抵抗	SW 4	火災試験スイッチ
F 1	交流一次側ヒューズ	RY 2	火災代表移信リレー	LED 5	予備電源灯	R 6 2	充電抵抗	SW 5	予備電源試験スイッチ
F 2	交流一次側ヒューズ	B T	電池	LED 6	蓄積中灯	R 6 3	充電抵抗	DSW 1	蓄積切替・ 自動解除時間設定スイッチ
F 3	電池ヒューズ	ZNR	サージアブソバ	LED 7	断線灯	SW 1	ブザー(音響)停止スイッチ	J P 7	地区音響出力切替設定コネクタ
F 4	地区音響ヒューズ	P. T	トランス	LED 8	地区音響強制停止灯	SW 2	復旧スイッチ	J P 8	地区音響出力切替設定コネクタ
F 5	表示灯ヒューズ	LED 1	火災灯	LED 9	ブザー(音響)停止灯	SW 3	ベル(地区音響) 一時停止スイッチ	J P 9	地区音響出力切替設定コネクタ
B Z 1	音響	LED 3	火災灯	LED 10	ベル(地区音響)一時停止灯				

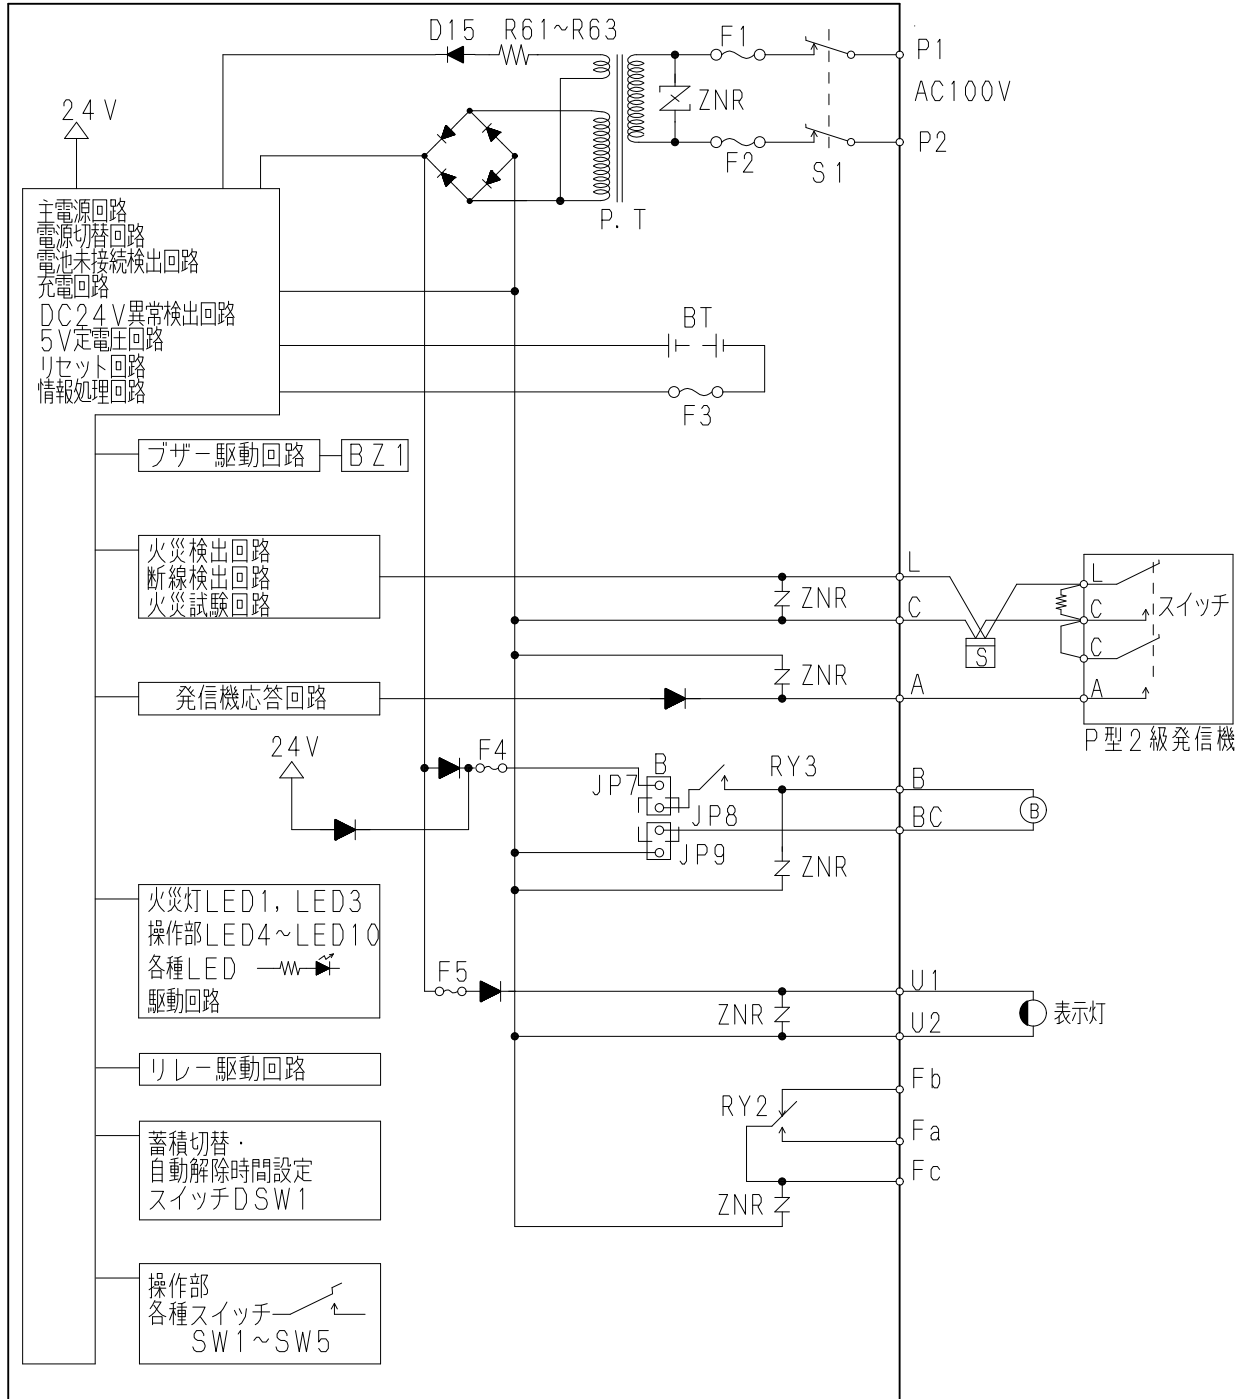

注記 ・スイッチ及びリレーの接点方向は平常時の状態を示します。
 ・地区音響出力を有電圧出力とする場合は、切替設定コネクタをJ P 7, J P 9に挿入してください。
 無電圧出力とする場合は、切替設定コネクタをJ P 8に挿入してください。

国家検定 型式番号	受第26~29号	制定日	2015年 2月 1日	改	第2版 20.11.12	日本ドライケミカル株式会社	
種別	P型2級受信機 (蓄積式)	品名	P型2級受信機1回線 (予備電源付)	回路図	露出型	図番	NBP233-K