


主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	本 体	P C - A B S 樹脂	ホワイト (D A - 7 5)		
	リ ー ド 線	耐熱電線	L : 赤、C : 白		
	感熱素子	サーミスタ	ブラック	エポキシ樹脂コーティング	

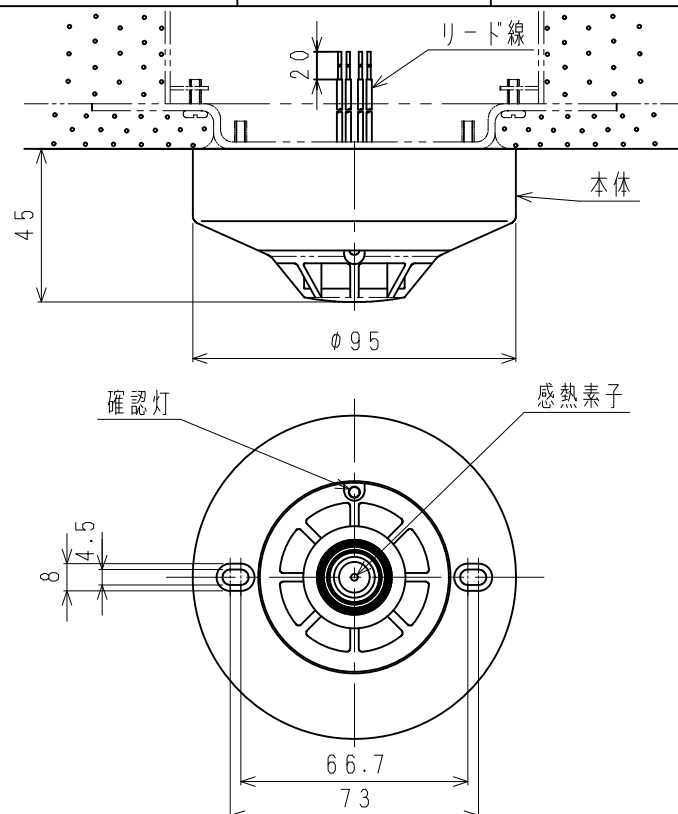

		仕 様		防水処理		ウレタン樹脂充填				
定 格	定格容量	DC 12 V 70 mA		警 戒 面 積	取付面の高さ	耐火物	その他			
	監視時消費電流	150 μA			4 m未満	70 m ²	40 m ²			
	種別	特種			4 m以上8 m未満	35 m ²	25 m ²			
	公称感知温度	60℃								
	使用温度範囲	-10℃～+40℃								
	確認灯	点灯時赤色								
	アドレス	1 ※表1参照 ※出荷時設定								
格	接続数	受信機1回線当り15個接続可能 ※表1参照		そ の 他	<< 感知器のアドレス変更方法 >> 当社専用の[R X]アドレス設定器（NSY452等）を使用し、感知器のアドレスを変更できます。 ・アドレスを変更した場合は、変更したアドレスに正しく設定されているかアドレスの読出しを行って確認してください。 又、変更後のアドレスを感知器本体のラベルへ記入してください。 ・アドレスの設定範囲は、表1を参照ください。 アドレスの設定範囲を守らないと正しく試験ができません。 ・統合盤に接続する場合は、同一回線に接続する感知器アドレス番号は1から空き番号を作らずに連続で設定してください。 空き番号を作ると正しく試験ができません。					
	接続可能受信機	受第17～10～3号（パナソニック製） その他の受信機に接続される場合は弊社にご相談ください。 但し、弊社P型1級、P型2級受信機には、直接接続できません。 接続する場合は、遠隔試験アダプタ（パナソニック製：BGH9110）をご使用ください。								
質 量	100 g		表1 接続数とアドレス設定範囲（受信機1回線あたり）							
そ の 他	適合ボックスカバー	ボックスカバー	ボックス		取付ピッチ	外部試験器を使用し 遠隔試験をするシステム			統合盤を使用し 一括遠隔試験をするシステム	アドレスの設定方法
		丸穴カバー 蛍光灯カバー	大型四角アウトレットボックス 大型四角コンクリートボックス 中型四角アウトレットボックス 中型四角コンクリートボックス		66.7 mm	接 続 数	アドレス設定範囲	接 続 数	アドレス設定範囲	
			八角アウトレットボックス 八角コンクリートボックス			9 個	1～9	15 個	1～15	[R X]アドレス設定器 （NSY452等）
			丸型露出ボックス			73 mm				
型式番号	感第26～48号	制定日	2015年 1月 1日		改 第3版 24. 5. 23	日本ドライケミカル株式会社				
		品 名	定温式スポット型感知器特種60℃防水型 （試験機能付・一括遠隔試験対応・アドレス番号1）		品 番 図 番	NST021EN60				