
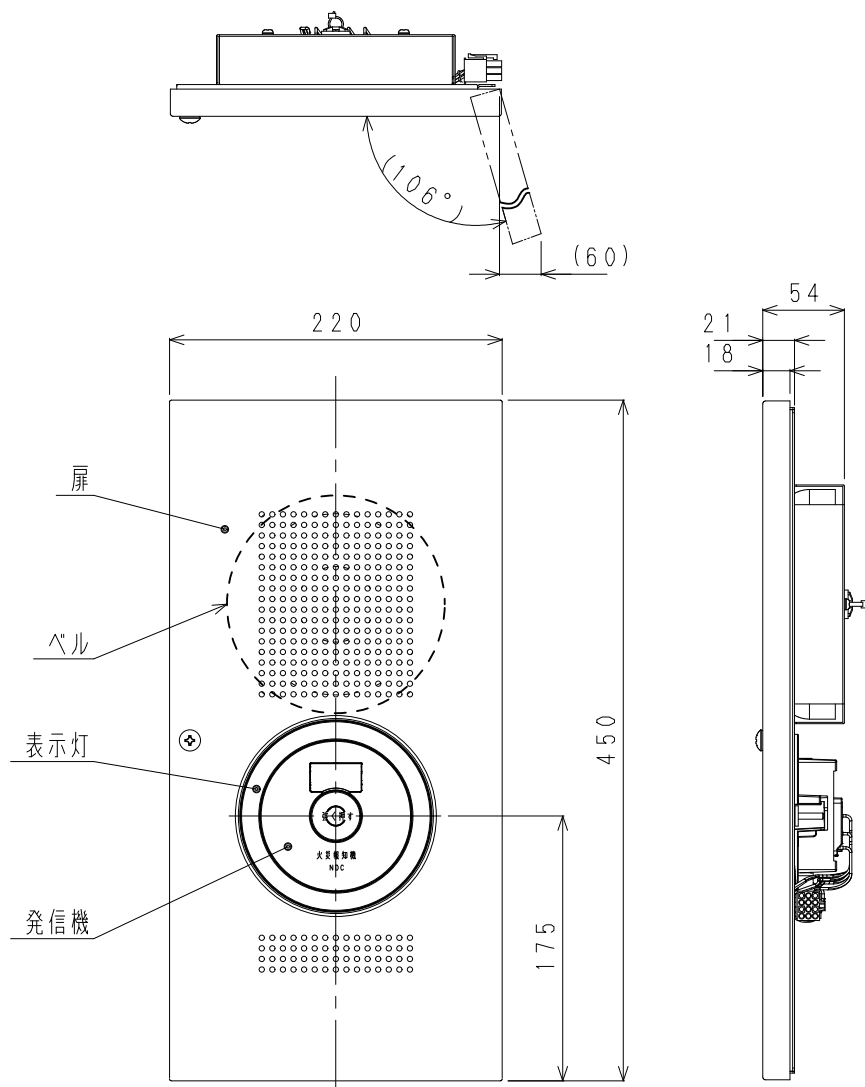




材 質 主要部品	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉・中枠	鋼板 (t 1.2)	日産IC25-80A (マンセル5Y8/0.5参考値) 5分ツヤ	粉体塗装	
	表示灯	AS樹脂	レッド		
	内部配線	耐熱電線			



仕 様			1. ベル、表示灯、発信機-コネクタ間は配線済。 2. 縦型、横型共用です。 縦型取付  露出施工  埋込施工			横型取付 ボックスはどちらの方向でも取り付けができますが、表示灯・ベル・発信機の位置と扉の開く方向が逆になりますのでご注意ください  扉：上開き 扉：下開き 又、必ずロックアウトを利用して配管してください。		
定 格	ベル	地区音響装置 型式番号：認評音第26～1号 定格：DC24V 10mA 音圧：90dB以上（前方1mにて）				そ の 他	内部配線図 電話 [T C T C] 発信機 [S B S A C] 表示灯 [U 2 U 1 B L B C] 音響装置 [B C] 火災発信回路 確認灯回路	
	発 信 機	[RX] P型1級発信機 型式番号：発第2024～3号 定格：DC28V 5mA						
	表 示 灯	LED:DC/AC24V 9mA						
	使用周囲温度	-10℃～+50℃						
	質 量	2.6kg						
適合ボックス		露出ボックス：NYY949EJ 埋込ボックス：NYY949FJ						
型式番号	-	制定日	2024年 5月27日	改	日本ドライケミカル株式会社			
		品 名	[RX]P型1級小型総合警報内器 (リング型表示灯内蔵)		品 番 NYE170AK			