

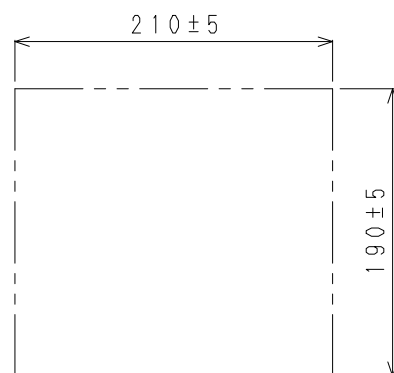
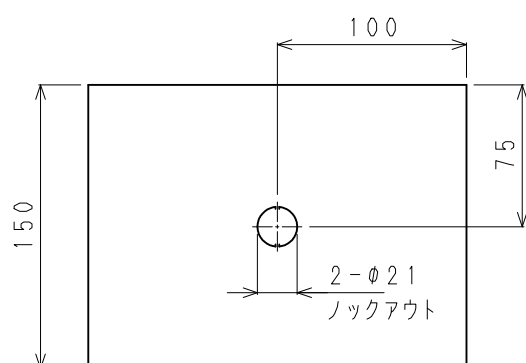


材 質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	函	SPCC (t=1.6)	ブラック	電着塗装	
	ネジ	M4-12			位置調整用ブラケット固定用

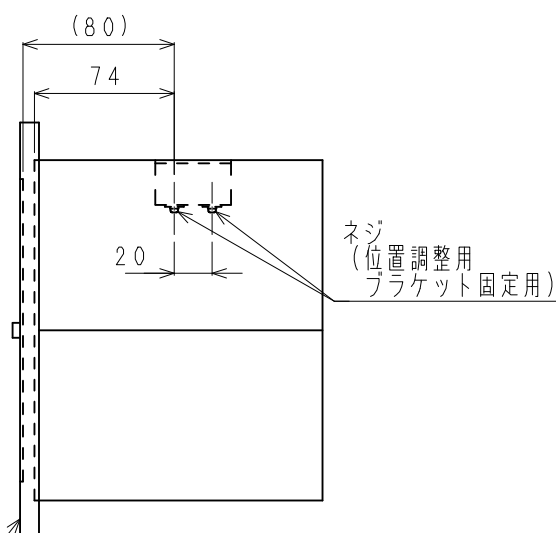

函体埋込穴寸法図

扉開閉検出
スイッチ台座

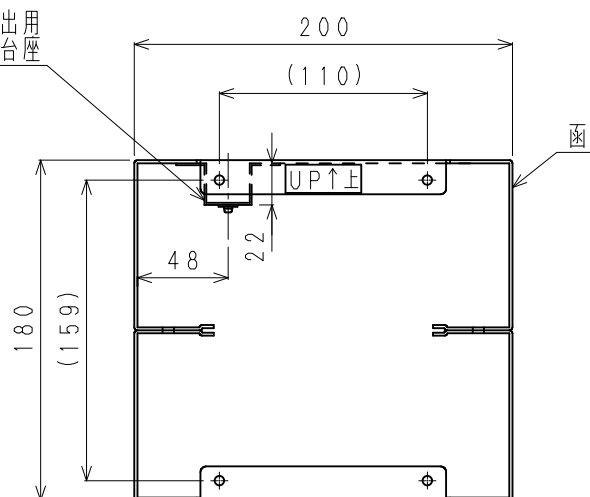


NY Y 9 3 6

定格 質 量 1.8kg

施工例

注
記

1. 扉開閉検出用スイッチ台座が上面になる方向で施工して下さい。扉開閉検出スイッチを取り付けた場合、煙感知器に接触し、煙感知器の出し入れに支障が出る場合があります。
2. 内器 (NY Y 9 3 6) は別売となっております。
3. 配線の長さは、点検作業の為の余裕が必要です。配管の出口から50cm以上引出して施工して下さい。

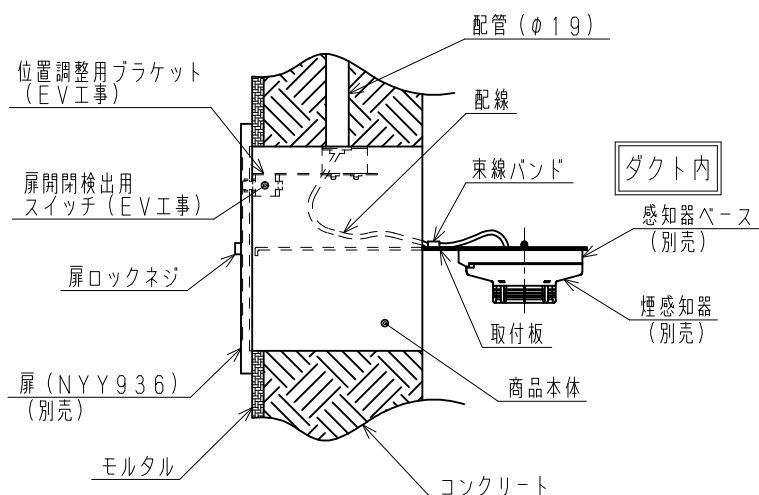

		制定日	2015年 1月 1日	改	第2版 23. 2. 3	日本ドライケミカル株式会社
		品 名	煙感知器点検ボックス壁型用埋込ボックス (扉開閉検出用スイッチ台座付)			品 番 NY Y 9 3 5 A